

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

DTS 4132.timeserver

Netzwerk – Zeitserver und Hauptuhr



Bescheinigung des Herstellers

NORMIERUNG

Der DTS 4132.timeserver wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien

2014 / 30 / EU EMC
2014 / 35 / EU LVD
2008 / 57 / EU Railway
2011 / 65 / EU RoHS
1907 / 2006 REACH
2012/19/EU WEEE



entwickelt und hergestellt.



Hinweise zur Bedienungsanleitung

1. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Die aktuelle Version steht unter www.mobatime.com zum Download zur Verfügung.
2. Die Geräte-Software wird laufend optimiert und mit neuen Optionen ergänzt. Aus diesem Grund kann von der Mobatime-Website die neuste Software-Version bezogen werden.
3. Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, um alle Einzelheiten hinsichtlich der Bedienung des Produktes darzustellen. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder Fehler in der Anleitung entdecken, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
4. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
5. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und benutzen Sie das Produkt erst dann, wenn Sie alle Angaben für Installation und Bedienung richtig verstanden haben.
6. Die Installation darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
7. Diese Publikation darf weder reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner Weise übertragen werden, auch nicht auszugsweise. Das Copyright liegt mit all seinen Rechten bei BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen und MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

Übersicht

1	Sicherheit	6
2	Wartung	9
3	Allgemeine Informationen - Einleitung.....	10
4	Anzeigen	13
5	Inbetriebnahme.....	15
6	Bedienung	16
7	Updates	63
8	Zeitverwaltung	69
9	SNMP	76
10	Beschreibung Schaltfunktionen.....	80
11	Speisungsvarianten	82

ANHANG

A	Anschlussbilder	83
B	Zeitzonentabelle	87
C	Alarmliste.....	89
D	Störungsbehebung	91
E	Serielle Telegramme.....	93
F	Copyright Notice	98
G	Parameter.....	99
H	Technische Daten.....	103
I	Index.....	106
J	Anschlusstabelle (zum Ausfüllen)	108

Inhaltsverzeichnis


1	Sicherheit.....	6	6.5.19	E-Mail.....	49
1.1	Sicherheitshinweise.....	6	6.5.20	SNMP-Traps.....	51
1.2	In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	6	6.5.21	Alarめingang	52
1.3	Bestimmungsgemässer Gebrauch	6	6.5.22	Generelle Einstellungen.....	53
1.4	Betriebsicherheit beachten!	7	6.5.23	Netzwerk	54
1.5	Montageort beachten!	7	6.5.24	Dienste (Netzwerkdienste FTP, Telnet, SSH....) ..	56
1.6	Elektromagnetische Verträglichkeit beachten!	7	6.5.25	SNMP	57
1.7	Netzwerksicherheit.....	7	6.5.26	SNMP V1 / V2c.....	58
1.8	Vorschrift zum Anschliessen der Versorgungsspannungen beachten!	8	6.5.27	SNMP V3	59
2	Wartung	9	6.5.28	Zeitzonen-Auswahl	61
2.1	Störung - Reparatur.....	9	6.6	Wartungsmenü.....	62
2.2	Reinigung.....	9	7	Updates	63
2.3	Entsorgung.....	9	7.1	Update von Images mit MOBA-NMS	63
3	Allgemeine Informationen - Einleitung.....	10	7.2	Update von Images per FTP	63
3.1	Lieferumfang	10	7.3	Update von Anwendungen oder Konfigurationen per FTP	64
3.2	Technische Daten	10	7.4	Update von Images per USB	64
3.3	Geräte Bezeichnung in dieser Anleitung	10	7.5	Update von Anwendungen oder Konfigurationen per USB	65
3.4	Einleitung	10	7.6	FTP-Verbindung.....	66
3.5	Gerätetypen	11	7.7	SFTP-Verbindung	66
3.6	DTS Distributed Time System	11	7.8	SCP-Verbindung	67
3.7	MOBA-NMS - Network Management System ...	11	7.9	Konfiguration extern sichern	67
3.7.1	Übersicht der wichtigsten Funktionen	12	7.10	Telegramm- und Programmdateien auf den DTS 4132.timeserver kopieren	68
3.7.2	Gerätemanagement.....	12	8	Zeitverwaltung	69
4	Anzeigen.....	13	8.1	Konzept der Zeitverwaltung	69
4.1	LED Anzeigen Frontseite	13	8.2	Zeitübernahme	70
4.2	LED Anzeigen Rückseite.....	13	8.3	Zeitübernahme ab externer Quelle (DCF oder GPS)	70
4.3	Display	14	8.4	Zeitübernahme ab NTP	71
5	Inbetriebnahme.....	15	8.5	NTP als Backup	71
5.1	Anschlüsse.....	15	8.6	Zeitserver	71
5.2	Aufstartvorgang des DTS 4132.timeserver	15	8.7	Zeitgenauigkeit, -haltung.....	71
5.3	Firmware	15	8.8	Schaltsekunde	72
5.4	Erstkonfiguration	15	8.9	NTP-Authentifizierung.....	72
5.5	Grundeinstellungen (Werkseinstellungen).....	15	8.9.1	NTP symmetric keys.....	72
6	Bedienung	16	8.9.2	NTP Autokey	73
6.1	Allgemein	16	8.10	Redundanter Betrieb von 2 DTS 4132.timeserver	74
6.1.1	Serielle Verbindung	17	9	SNMP	76
6.1.2	Telnet.....	17	9.1	Generelles.....	76
6.1.3	SSH.....	17	9.2	Gerätekonfiguration mit SNMP	77
6.1.4	Menüaufbau	18	9.3	DTS Subagent SNMP Notification	77
6.2	MOBA-NMS Bedienung	19	9.3.1	Startup [dts4132StartUp]	77
6.3	Hauptmenü.....	20	9.3.2	Shutdown [dts4132Shutdown]	77
6.4	Statusmenü	21	9.3.3	Status changed [dts4132StatusChanged].....	78
6.4.1	Zeitinformation und -status	22	9.3.4	Configuration changed [dts4132ConfigChanged]	78
6.4.2	Zeitquellen-Information	23	9.3.5	Alive Notification [dts4132Alive]	79
6.5	Konfigurationsmenü	24	9.3.6	Alarm Notification [dts4132Alarm].....	79
6.5.1	Linien	25	10	Beschreibung Schaltfunktionen	80
6.5.2	DCF – Ausgang.....	25	10.1	Allgemeine Beschreibung	80
6.5.3	DCF / Puls / Frequenzausgang.....	26	10.2	Verknüpfung der Signale.....	81
6.5.4	Serielle Schnittstelle 1 und 2.....	27	10.3	Aufstartverhalten, Wechsel der Programmdatei	81
6.5.5	NTP-Nebenuhren / Zeitzonenserver	29	11	Speisungsvarianten.....	82
6.5.6	MOBALine.....	31			
6.5.7	Impulslinie	33			
6.5.8	DCF-Aktivcodelinie.....	34			
6.5.9	Schaltfunktion / Schaltprogramme	36			
6.5.10	Zeitverwaltung	39			
6.5.11	Zeitquelle.....	40			
6.5.12	Zeitnachführung / Zeithaltung	41			
6.5.13	Redundanter Betrieb	42			
6.5.14	NTP-Server	43			
6.5.15	Zeit manuell setzen / Schaltsekunde	47			
6.5.16	Alarめ.....	47			
6.5.17	Alarめrelais	48			
6.5.18	Alarめmaske	48			

ANHANG

A	Anschlussbilder	83
A.1	Frontanschlüsse	83
A.2	Anschlüsse (Rückansicht)	84
A.3	Federklemmen steckbar	86
A.4	Anschluss GPS 4500, DCF 450 oder GNSS 3000	86
B	Zeitzonentabelle	87
C	Alarmliste	89
D	Störungsbehebung	91
E	Serielle Telegramme	93
E.1	Allgemeines	93
E.2	Syntax des Telegramm-Konfigurationsfiles	94
F	Copyright Notice	98
G	Parameter	99
H	Technische Daten	103
I	Index	106
J	Anschlusstabelle (zum Ausfüllen)	108

1 Sicherheit






1.1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Kapitel sowie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres Geräts.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie jederzeit griffbereit zu haben.

1.2 In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	Gefahr! Gebot beachten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Es besteht Lebensgefahr!
	Warnung! Gebot beachten, um Personenschäden und Verletzungen zu vermeiden!
	Vorsicht! Gebot beachten, um Sach- und Geräteschäden zu vermeiden!
	Wichtig! Weiterführende Info für den Gebrauch des Geräts.
	Wichtige Informationen im Manual! Diese Angaben müssen unbedingt befolgt werden!

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der **DTS 4132.timeserver** ist ein Zeitserver für den Einsatz in Netzwerkumgebungen. Er kann sowohl ab NTP synchronisiert werden, wie auch als NTP-Server wirken. Zudem kann er die Zeit ab DCF oder ab GPS (z.B. ab GPS 4500) einlesen.

Er kann als Hauptuhr für selbstrichtende MOBALine- oder Puls-Uhrenlinie verwendet werden. Der DTS 4132 hat 2 solche Linien.

Weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Funktionsbeschreibung in Kapitel 3.

Mit der Bauform als 19" Einschub ist das Gerät dazu bestimmt, in einem 19" Schrank eingebaut zu werden. Betreiben Sie das Gerät ausschliesslich im eingebauten Zustand und mit sämtlichen Steckern eingesteckt.

Nutzen Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Vorsicht!

1.4 Betriebssicherheit beachten!

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Geräts zur Folge hat. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten am Gerät vor!
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien, von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.



Vorsicht!

1.5 Montageort beachten!

- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist als 19" Einschub konzipiert und soll nur eingebaut in einem 19" Schrank betrieben werden.



Gefahr! Beachten Sie:

Warten Sie nach einem Transport des Geräts solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei grossen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Geräts kommen, die einen Kurzschluss verursachen kann.



Vorsicht!

1.6 Elektromagnetische Verträglichkeit beachten!

- Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinie.



Vorsicht!

1.7 Netzwerksicherheit

- Das Default-Passwort soll nach der Inbetriebnahme geändert werden.
- Ein Zurücksetzen des Passworts auf Default ist hardwaremässig nicht möglich. Softwaremässig kann es via MOBA-NMS gesetzt werden. Falls ein Zugriff via MOBA-NMS nicht mehr möglich ist, kann dies zu Support-Aufwand führen oder das Gerät muss zurück in die Fabrik.
- Verschlüsselte Dienste verwenden (SSH, SCP, SFTP)
- Alle nicht verwendeten Dienste sollen abgeschaltet werden: FTP, Telnet,...
- Bitte unsere Sicherheitsrichtlinien beachten: Dokument TE-801312 (siehe www.mobatime.com – Login area: > Customer_area > Product_Resources - 10_Timerserver_TimeCenter).

1.8 Vorschrift zum Anschliessen der Versorgungsspannungen beachten!

Die Anschlüsse sind im Anhang "A Anschlussbilder" beschrieben.



Gefahr! Unbedingt beachten:

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.



Für jede Versorgungsspannungs-Zuleitung (**Mains**) / (**DC In1**) / (**DC In2**)

sind je 2 T10A (T13A) Sicherungen (beidpolig) vorzusehen.

Die Sicherungen für DC- und Batterieversorgung müssen für DC zugelassen sein.

Jede Versorgungsspannungs-Zuleitung (**Mains**) / (**DC In1**) / (**DC In2**) muss über eine sich in der Nähe des Gerätes befindende, gut zugängliche, beschriftete, allpolige Trennvorrichtung erfolgen.

Für Arbeiten am Gerät bzw. an der Elektroinstallation ist die betroffene Umgebung spannungslos zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Verwendung von mehreren Versorgungsspannungen (**Mains**) / (**DC In1**) / (**DC In2**), müssen für Wartungsarbeiten zwingend alle getrennt werden.

2 **Wartung**

2.1 **Störung - Reparatur**

Bitte studieren Sie sorgfältig den Anhang D Störungsbehebung, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben.

Falls Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, bei welchem Sie das Gerät gekauft haben.

Eine Reparatur darf nur in der Fabrik des Herstellers erfolgen.

Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten wenn...

- Flüssigkeit ins Innere ihres Geräts gedrungen ist.
- das Gerät nicht ordnungsgemäss funktioniert und Sie die Störung nicht selber beheben können.

2.2 **Reinigung**

- Achten Sie darauf, dass das Gerät, insbesondere im Bereich der Anschlüsse, der Bedienelemente und der Anzeigeelemente, nicht verunreinigt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

2.3 **Entsorgung**



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Geben Sie das Gerät Ihrem Lieferanten zurück. Dieser wird das Gerät fachgerecht entsorgen.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

3 Allgemeine Informationen - Einleitung

3.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie Ihren Lieferanten innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung, falls diese nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- DTS 4132.timeserver
- Befestigungsset für die Rack-Montage bestehend aus:
 - 4 Stück Einlegemuttern für 19" Schrank
 - 4 Schrauben M6 zu Einlegemuttern
 - 4 Plastikunterlagen zu Schrauben M6
- Anschlussstecker Set
 - 2 * Federklemme 2-polig orange
 - 2 * Federklemme 4-polig orange
 - 3 * Federklemme 5-polig orange
 - 1 * Federklemme 6-polig orange
- 2 Stück Betätigungswerkzeug für Federklemmen

3.2 Technische Daten

Siehe Anhang H Technische Daten.

3.3 Geräte Bezeichnung in dieser Anleitung

Diese Anleitung ist für den Zeitserver **DTS 4132.timeserver**. Zur besseren Lesbarkeit werden die Bezeichnungen **DTS 4132** oder einfach **Zeitserver** verwendet.

3.4 Einleitung

Der DTS 4132 ist ein NTP-Zeitserver für den Einsatz in Netzwerkumgebungen. Er kann die Zeit ab DCF, GPS (z.B. ab GPS 4500) und NTP einlesen, und im Netzwerk als NTP-Server wirken.

Er kann als Hauptuhr NTP-Nebenuhren synchronisieren. Dazu werden mittels Unicast oder Multicast die NTP-Zeitinformation und die Zeitzonentabelle versendet.

Er hat 2 LAN-Schnittstellen für den Betrieb in zwei unabhängigen Netzwerken.

Desweiteren verfügt der DTS 4132 über zwei serielle MOBALine-Schnittstellen für die Ausgabe von Zeitlegrammen sowie eine Ausgangs-Linie für technische Impulse (Impuls/Frequenz/ DCF).

Als "Master"-Hauptuhr kann der DTS 4132 weitere Hauptuhren oder andere Geräte mit DCF synchronisieren und überwachen mittels 1 Alarm-Eingang.

Der DTS 4132 kann zur Alarmierung sowohl E-Mails als auch SNMP-Traps verschicken.

Mittels MOBA-NMS und SNMP können die Konfiguration und der Systemzustand abgefragt und der DTS 4132 bedient werden.


Um eine redundante Zeitquelle zu erhalten, können zwei DTS 4132 über einen optischen Link verbunden werden.

3.5 Gerätetypen

Modell:	Merkmale:	Produkte-Nr.:
DTS 4132.timeserver	Gemäss obiger Beschreibung mit TCXO (temperaturkompensiertem Quarz).	118968

3.6 DTS Distributed Time System

Das DTS (Distributed Time System) ist ein von der Firma Moser-Baer AG entwickeltes System zum Verbund von dezentralen Hauptuhren, Nebenuhrlinien und Zeitservern. Als Verbindung wird das LAN (Ethernet) genutzt. Das DTS kann zentral bedient und überwacht werden.

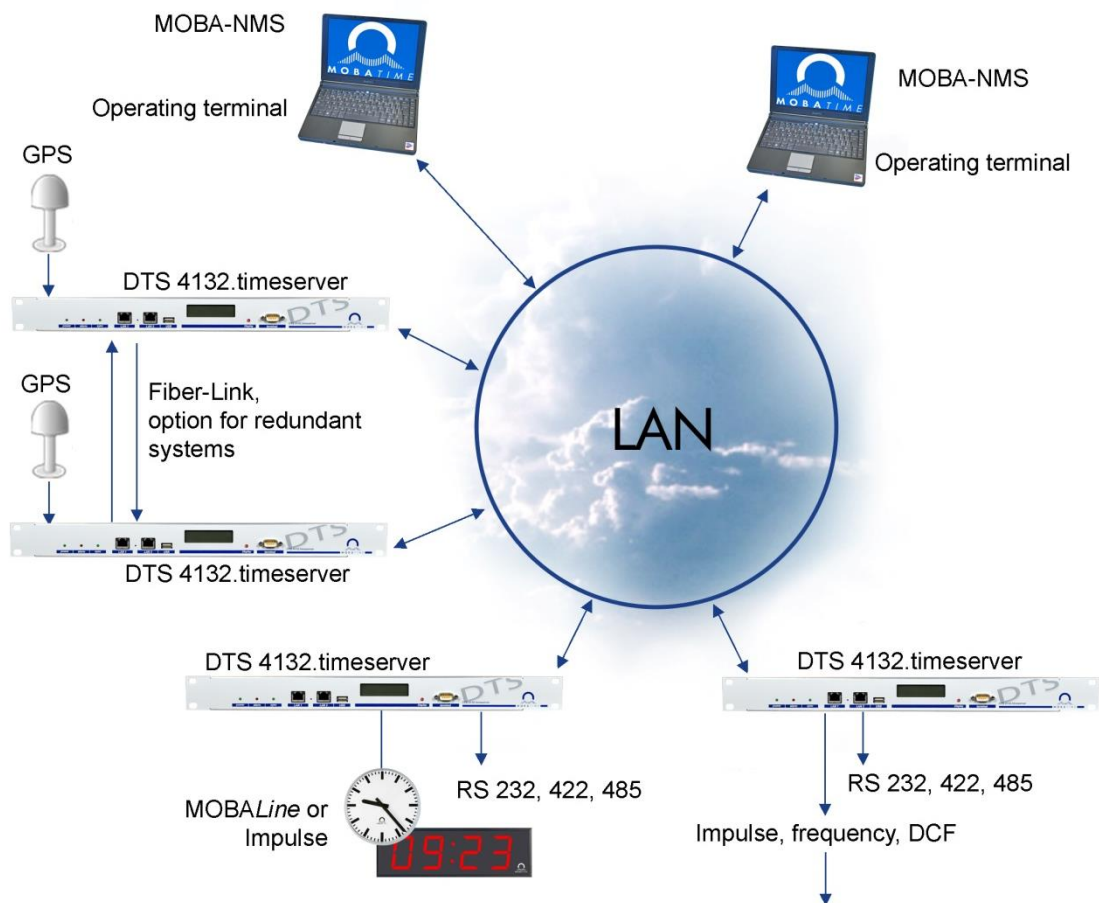

3.7 MOBA-NMS - Network Management System

MOBA-NMS ist eine Software welche für die zentrale Verwaltung und Abfrage von Status- und Alarminformationen verwendet wird. Diese unterstützt neben den DTS Geräten auch alle MOBATIME-Analog- und Digitalnetzwerkhren und ist auch für den Einsatz in grösseren Umgebungen (z.B. über 1'000 Geräte) vorgesehen. Speziell für die DTS Geräte bietet diese Software umfangreiche Funktionen für die Konfiguration, Inbetriebnahme, Backup / Wiederherstellung usw. an.

Ganz nach dem DTS Konzept kann MOBA-NMS auch mehrfach in einem Netzwerk installiert werden. Mit unterschiedlichen Benutzerrechten auf der Geräte- und Softwareebene lassen sich Konfigurationsmöglichkeiten einzelner Benutzer je nach Bedarf festlegen.

Für die DTS-Geräte wird die gesamte Kommunikation über SNMP V3 abgewickelt. Zur Übertragung von Dateien kommt das SFTP Protokoll zum Einsatz.

3.7.1 Übersicht der wichtigsten Funktionen

Nachfolgend sind die wichtigsten MOBA-NMS-Funktionen für die DTS-Geräte und Netzwerkhren aufgeführt:

- Automatischer Gerätescan über Multicast oder IP-Bereich
- Gerätemanagement mittels benutzerdefinierter Gerätegruppen → siehe Kapitel „3.7.2 Gerätemanagement“
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Eingabepfung für die Gerätekonfiguration
- Abfrage von Status / Alarmen und Anzeige auf der Gerätegruppenebene
- Update der Gerätefirmware für ein oder mehrere Geräte (parallel)
- Unterstützung für Gerätekommandos wie z.B. Reset, Neustart, usw.
- Backup / Wiederherstellung von DTS-Geräten
- Transfer der gesamten DTS-Konfiguration auf ein anderes Gerät
- Benutzerverwaltung mit unterschiedlichen Zugriffsrechten
- Monitor für NTP- und Zeitonenpakete
- Editor für Zeitzonendateien
- Online-Hilfe
- usw.


3.7.2 Gerätemanagement

Alle MOBATIME-Netzwerkgeräte werden in der sogenannten Gerätesicht dargestellt. Hier besteht die Möglichkeit, diese nach beliebigen Kriterien zu Gerätegruppen zusammenzufassen. Die einzelnen Geräte werden hierzu einfach per Drag und Drop in die entsprechenden Gruppen verschoben und untereinander sortiert. In Anzahl der Gruppen und Untergruppen gibt es dabei keine Einschränkungen.

Eine Gerätegruppe hat neben den organisatorischen Vorteilen (leichteres Auffinden, bessere Übersicht) auch weitere Vorteile:


- Kommandos oder Geräteupdates können über die gesamte Gruppe (mit Untergruppen) gemacht werden.
- Alarme oder Fehler von beinhalteten Geräten werden auf der Gruppenebene dargestellt.
- Gesamte Gruppen lassen sich untereinander verschieben / sortieren.

Der Inhalt der Gerätesicht kann abgespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet werden. Die erstellte Strukturierung und Aufteilung in Gruppen bleibt somit erhalten.

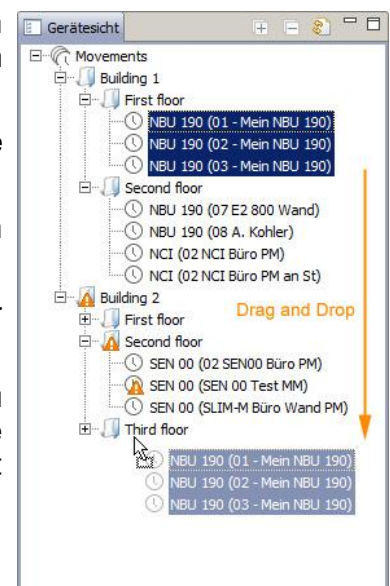


4 Anzeigen

4.1 LED Anzeigen Frontseite

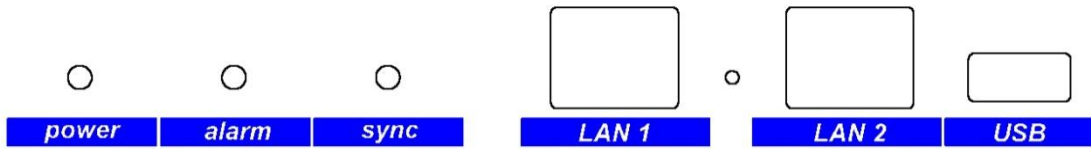

Beschreibung	Farbe	Status	Beschreibung
power	grün	ein aus	Netz- oder DC-Speisung ist in Ordnung keine Speisung
alarm	rot	ein aus	das Alarmrelais signalisiert einen Alarm keine aktiven Alarme
sync	grün	ein aus	DTS 4132 kann von einer Synchronisationsquelle die Zeit einlesen Synchronisationsquelle nicht verfügbar
LAN 1 Kontrollampen:			
links	grün orange	blinkend blinkend	Netzwerk-Aktivität keine Verbindung zum Netzwerk
rechts	gelb	aus ein	10 MBit 100 MBit
LAN 2 Kontrollampen:			
links	grün orange	blinkend blinkend	Netzwerk-Aktivität keine Verbindung zum Netzwerk
rechts	gelb	aus ein	10 MBit 100 MBit

4.2 LED Anzeigen Rückseite

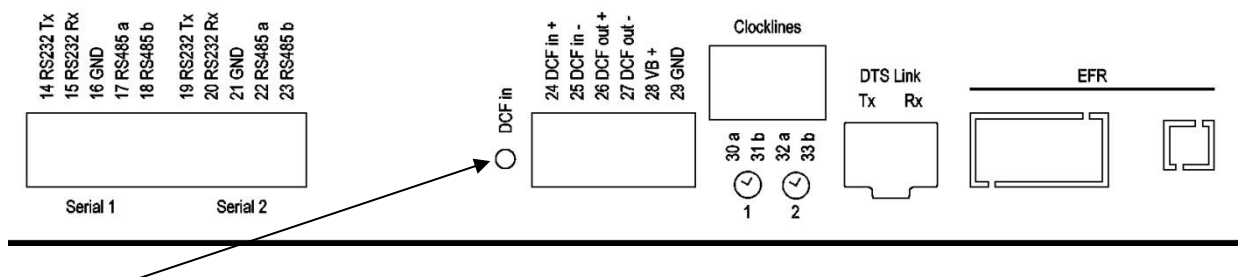

Beschreibung	Farbe	Status	Beschreibung
DCF in	rot	blinkend	DCF (GPS-Empfang), sekundlich blinkend → Zeitinformation vom Empfänger

4.3 Display

Display zur Anzeige des aktuellen Status des DTS 4132.



The image shows a digital display with two lines of text. The first line reads 'Zeit 09:58:14' and the second line reads 'Datum 09.02.09'. The text is in a monospaced font and appears to be on a dark background.

Anzeige von:

- Zeit, Datum
- Aktuelle Zeitquelle
- Stratum des DTS 4132, Status: Master / Slave
- Software-Version
- IPv4-Adresse LAN 1
- IPv4-Adresse LAN 2
- IPv6-Adresse LAN 1
- IPv6-Adresse LAN 2
- Alarm Zusammenfassung
- Aktuelle Alarmer

Die Anzeige kann mittels zugehöriger Taste "Display" bedient werden:

Erstmalige kurze Tastenbetätigung: Einschalten der Hintergrundbeleuchtung

Weitere kurze Tastenbetätigungen: Durchwahl aller Anzeigen

Lange Tastenbetätigung (>3 sec): Wechsel zur Defaultanzeige (Zeit und Datum)

Die Anzeige wechselt nach ca. 3 min ohne Tastenbetätigung zur Defaultanzeige und die Hintergrundbeleuchtung erlischt.

Wird ein USB-Stick gesteckt, so wird dies angezeigt. Sollen nur Telegramm-Dateien kopiert werden oder die Netzwerkeinstellungen verändert werden, kann das direkt mit der Taste ausgelöst werden (Taste drücken, bis Kopiervorgang startet).

5 Inbetriebnahme

5.1 Anschlüsse

Die Anschlüsse werden im Anhang "A Anschlussbilder" beschrieben.

Schliessen Sie nur die dafür vorgesehenen Geräte an den verschiedenen Ein- und Ausgängen an.

5.2 Aufstartvorgang des DTS 4132.timeserver

Die normale Bootzeit des DTS 4132 beträgt ca. 60 Sek. mit fest eingestellter IP oder mit DHCP. Danach wird auf dem Display die Anzeige "Initialisierung" ersichtlich (während dem Bootvorgang ist das Display dunkel und leer). Ohne Verbindung zu einem DHCP Server kann das erste Aufstarten bis zu 75 Sekunden dauern. Danach muss die Option DHCP in den Netzwerkeinstellungen auf "aus" gesetzt werden.

Die Anzeige "Startet" bleibt solange bestehen, bis die Zeit auf den Linien ausgegeben wird. Die Zeitdauer beträgt abhängig der Einstellungen 5-30 sec.

5.3 Firmware

Es wird empfohlen, vor der endgültigen Inbetriebnahme die aktuelle Firmware zu installieren. Diese kann unter www.mobatime.com → *Customer Area* → *Product Resources* → *Time Server* gefunden werden.

5.4 Erstkonfiguration

Per Default ist die LAN 1-Schnittstelle mit DHCP eingeschalten konfiguriert. Nach dem Aufstarten in einem Netzwerk mit DHCP Server kann im Display die erhaltene IP Adresse abgelesen werden.

Die LAN 2-Schnittstelle ist per Default mit den folgenden statischen Einstellungen konfiguriert:

IP 192.168.1.5, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1

Wenn die beiden Möglichkeiten für die Erstkonfiguration nicht ausreichen, kann per USB-Stick die Netzwerkkonfiguration verändert werden. Dazu werden in einer Textdatei mit dem Namen **DTS4132NW.conf** die entsprechenden Parameter gesetzt (es müssen nicht alle enthalten sein):

```
IP1:192.168.1.3  
SUB1:255.255.255.0  
GW1:192.168.1.1  
IP2:10.0.0.7  
SUB2:255.255.240.0  
GW2:10.0.0.1
```

Wird der USB-Stick gesteckt, so wird dies angezeigt. Zur Übernahme der Netzwerkeinstellungen die Taste drücken, bis wieder die normale Zeitanzeige erscheint..

5.5 Grundeinstellungen (Werkseinstellungen)

Die Grundeinstellungen sind aus der Tabelle in Anhang "G Parameter" ersichtlich.

6 Bedienung

6.1 Allgemein

Die Bedienung erfolgt mittels MOBA-NMS, Terminal-Menü oder SNMP. Die SNMP-Bedienung wird in Kapitel "9 SNMP" erklärt. Die Bedienung mit dem Terminal-Menü erfolgt entweder über Telnet oder SSH. Nach dem Verbindungsaufbau wird der Login-Bildschirm angezeigt:



Um das Menü zu starten, muss als Benutzer *mts* eingeloggt werden. Das Standard-Passwort hierfür ist *mts*. (Ändern des Passworts → siehe Kapitel "6.5.22 Generelle Einstellungen").

Es kann gleichzeitig immer nur ein Menü offen sein. Das als erstes gestartete Menü hat Priorität. Das Menü wird nach ca. 15 min ohne Bedienung automatisch geschlossen und eine allfällige Verbindung über Telnet oder SSH unterbrochen.

Backspace:

Rücktaste (Backspace) muss beim Terminal auf "delete" oder "löschen" gestellt werden.

Lokalecho:

Manche Terminals (seriell oder Telnet) zeigen die eingegebenen Zeichen nicht an. Deshalb ist es nötig, im Terminal das "lokale Echo" einzuschalten.

6.1.1 Serielle Verbindung

38400 Bauds, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit.

Windows 7, 8, 10: Putty

Linux: Minicom

Xon/Xoff und Hardware-Handshaking ausschalten.

Nach dem Herstellen der seriellen Verbindung kann das Menü mit ENTER initialisiert werden.

Beim Neustart wird der Bootvorgang auf der seriellen Konsole angezeigt.



Vorsicht: Die serielle Verbindung soll immer vor dem Ausschalten des Bedien-PC's getrennt werden (Terminal Programm beenden oder Stecker ausziehen).

6.1.2 Telnet

Windows 7, 8, 10: z.B. mit Putty
User: *dts*
Standard Passwort: *dts*


Linux: Konsole starten und "*telnet [IP-Adresse]*" eingeben

6.1.3 SSH

Windows 7, 8, 10: z.B. mit Putty
User: *dts*
Standard Passwort: *dts*

Linux: Konsole starten und "*ssh dts@[IP-Adresse]*" eingeben

6.1.4 Menüaufbau

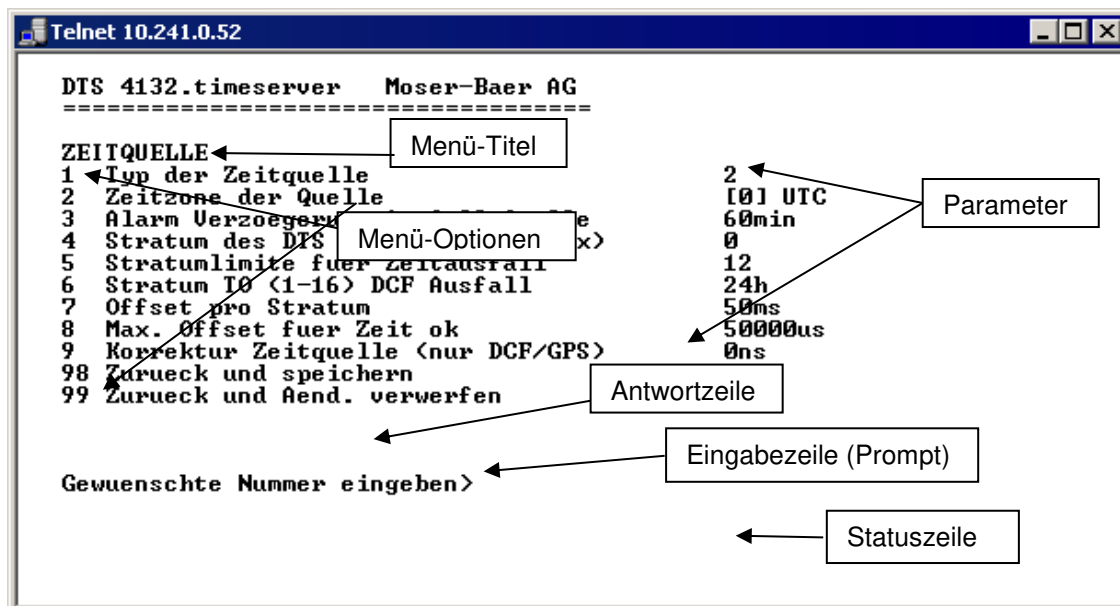

Im **Menü-Titel** wird immer das aktuelle Menü angezeigt. Die **Menü-Optionen** zeigen alle anwählbaren Menüfunktionen. Sofern der Menüpunkt kein weiteres Menü ist, werden die eingestellten **Parameter** angezeigt. Mit der **Antwortzeile** werden Fehlermeldungen (z.B. ungültige Eingaben) oder zusätzliche Informationen zum angewählten Menüpunkt angezeigt. Die **Eingabezeile** zeigt die aktuell möglichen Eingabewerte bzw. Optionen an. Die **Statuszeile** wird nur angezeigt, wenn eine Information verfügbar ist: z.B. Alarm aktiv.

Alle Eingaben müssen mit ENTER (Return) abgeschlossen werden (z.B. auch ESC). Das Menü-Fenster kann immer mit *Ctrl-C* verlassen werden (inkl. Abbruch der Verbindung bei Telnet und SSH).

Das gewünschte Menü kann mit der zugehörigen Nummer angewählt werden.

Die Nummern 98 und 99 werden immer gleich verwendet:

- Mit 98 werden die eingegebenen Einstellungen gespeichert und das Menü verlassen. Je nach Änderung wird der DTS 4132 oder nur Teilfunktionen neu gestartet.
- Mit 99 werden sämtliche Änderungen im Menü rückgängig gemacht und das Menü verlassen. In Menüs ohne Möglichkeit, Daten zu speichern (Kommando 98) wird mit 99 nur das Menü verlassen, aber es werden keine Änderungen aufgehoben.

Mit ENTER ohne weitere Eingabe wird das aktuelle Menü aktualisiert.

6.2 MOBA-NMS Bedienung

Zur Konfiguration von DTS-Geräten mittels grafischer Oberfläche kann auch MOBA-NMS (siehe Kapitel „3.7 MOBA-NMS - Network Management System“) verwendet werden. Alle Konfigurationmöglichkeiten sind dabei in unterschiedlichen Konfigurationsseiten (hier „Tabs“ genannt) untergeordnet. Diese Tabs sind an das Terminal-Menü angelehnt und auch so bezeichnet. Beispiel: Das Terminal-Menü „Konfiguration → Alarmer“ ist in MOBA-NMS unter dem Tab „Alarmer“ zu finden.

Beispiel-Konfiguration einer DTS 4801.masterclock:

The screenshot displays the MOBA-NMS web interface for a DTS 4801 device. The main header shows the device name 'DTS 4801' and its status 'Status: OK'. Below this, the firmware version is listed as '02240809.03.01020108'. The interface is divided into several sections:

- Liste der aktiven Alarmer:** Shows '(Keine aktiven Alarmer)' with a link to 'Alarmaufzeichnung...'
- Netzwerk:** Displays settings for IPv4 and IPv6, including DHCP status (Aus), IP address (10.242.6.50), subnet mask (255.240.0.0), gateway (10.240.2.1), DNS server (10.240.0.1), and hostname (DTS4801mm).
- Linienzustand:** Shows 'Linie 1' with status 'Aus', time '17.04.2012 12:48:39', and current current 'Strom [mA]: 13'.
- Zeit, Zeitstatus:** Provides time-related data such as 'Interne Zeit (UTC): 18.04.2012 11:07:53', 'DTS Stratum: 2', and 'Letzte korrigierte Drift: -0.052ppm (29,396)'.
- Lokale Quelle:** Shows 'Aktuell gemessener Offset: 0s 0us', 'Letzte empfangene DCF Zeit: 01.01.1970 00:00:00', 'Sec-Counter DCF: 0', and 'Stratum der Quelle: 16'.
- NTP Status:** Includes a link to 'NTP Status Details anzeigen...'.

At the bottom, there is a navigation bar with tabs: 'Übersicht', 'Ausgänge', 'Schaltfunktionen', 'Zeitverwaltung', 'Alarmer', 'Netzwerk', 'SNMP', and 'Generell, Dienste'. An 'Aktualisieren' button is also present.

Konfigurationsseiten
(Tabs)

Weitere Details zur allgemeinen Bedienung von MOBA-NMS sind in der integrierten Online-Hilfe (Menü „Hilfe → Hilfe anzeigen“) zu finden.

Wichtig: Um die Kommunikation zwischen MOBA-NMS und den DTS Geräten zu erlauben, muss SNMP aktiviert sein! Terminal-Menü „Konfiguration → SNMP → SNMP Mode“ auf „ein“ stellen. Standardmässig ist SNMP bereits aktiviert.



6.3 Hauptmenü

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

HAUPTAUSWAHL
1  Status
   (Akt. und aufgez. Alarmer, Zeitquelleninfo, Versionen)
2  Konfiguration
   (Konfiguration der Linien, Zeitquellen, Alarmer etc.)
3  Wartung
   (Update, Backup ...)

99 DTS Menue verlassen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Menüs:

- Status: Anzeige diverser Informationen zum Betrieb und zur Umgebung
Siehe Kapitel "6.4 Statusmenü"
- Konfiguration: Konfiguration des DTS 4132
Siehe Kapitel "6.5 Konfigurationsmenü"
- Wartung: Softwareupdate, Backup und Restore
Siehe Kapitel "6.6 Wartungsmenü"

6.4 Statusmenü

Das Statusmenü besteht aus 2 Seiten.

Statusmenü Seite 1:

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

STATUS                                     Seite 1
1 Alarmstatus
2 Alarmaufzeichnung
3 Zeit
4 Quelle
5 Power
6 Information Netzwerkkonfig.
7 Interner Zustand
8 Produkteinformationen
9 Versionen der Softwareen

Enter fuer naechste Seite, 99 Zurueck>
```

Pfad: 1 Status

Das Menü zeigt verschiedene Informationen über den aktuellen Betriebszustand.

1. Abfrage des Alarmstatus, Anzeige aller aktiven Fehler des DTS 4132. Anzeige der Alarme (64) des DTS 4132 auf 4 Seiten. Die ALARMDetail Menüseiten können mit ENTER durchgewählt werden. Aktive Alarme werden mit einem * angezeigt. Die ALARMDetail Menüseite kann mit 99 verlassen werden. Es werden alle aktiven Alarme des DTS 4132 angezeigt, die Maskierung (E-Mail, Traps, Relais) erfolgt erst später.
2. Alarmgeschichte anzeigen
Anzeige der Alarmaufzeichnung des DTS 4132, neuster Alarm zuerst. Die ALARMAUFZEICHNUNG Menüseiten können mit ENTER durchgewählt werden. Die ALARMAUFZEICHNUNG Menüseite kann mit 99 verlassen werden. Maximale Länge des Fehlerreports: 240 Meldungen.
3. Aktuelle Zeit und Status der Zeit anzeigen. Siehe Kapitel "6.4.1 Zeitinformation und -status"
4. Information über die Zeitquelle anzeigen. Siehe Kapitel "6.4.2 Zeitquellen-Information"
5. Speisungsinformationen (Strom, Spannung) anzeigen.
6. Aktuelle Netzwerkkonfiguration anzeigen. Mit ENTER kann eine zweite Seite mit Netzwerkinformationen angezeigt werden.
7. DTS 4132-Systeminformationen anzeigen (interner Status, Regelspannung Quarz..). Diese Informationen sind für Supportzwecke.
8. Produkteinformationen wie Seriennummer, Firmware-Version etc.
9. Einzelne Softwareversionen des DTS 4132.

Statusmenü Seite 2:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

STATUS                                     Seite 2
11 NTP Peer Status (ntpq -np)
12 NTP Status (ntpq -c rl)
13 Linienzustand

Enter fuer naechste Seite, 99 Zurueck>
```

Anzeige von Informationen zum internen Zustand des NTP-Servers.

6.4.1 Zeitinformation und –status

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ZEITINFORMATION UND STATUS
Interne Zeit des DTS (Lokalzeit)           20:23:18 05.01.00
Stratum und Status des DTS                 16 MASTER
Letzte gemessene Drift                     2.5000ppm
Letzte Quarz Korrektur                     00:00:00 01.01.70 UTC
Zeitquelle                                  NONE
Offset zur Quelle                           100000000.000sec
Letzte Zeitinformation der Quelle          00:00:00 01.01.70 UTC
Jitter der Quelle                           0.0us
Qualitaet der Quelle                        0%

99 Zurueck

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 1 Status → 3 Zeit

-Interne Zeit des Geräts:	Lokalzeit
-Stratum und Status des Geräts:	Aktueller Stratum, Status: MASTER, SLAVE, not defined
-Letzter gemessener Drift:	Drift vor der letzten Quarzkorrektur
-Letzte Quarzkorrektur:	Zeitpunkt der letzten Quartkorrektur
-Zeitquelle:	Aktuelle Zeitquelle
-Offset zur Quelle:	Offset zur Zeitquelle (Quelle – Systemzeit)
-Letzte Zeitinfo. der Quelle:	Zeitpunkt letzte Information von der Quelle
-Jitter der Quelle:	Aktueller Jitter
-Qualität der Quelle:	Qualität der Quelle

6.4.2 Zeitquellen-Information

```

DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

ZEITQUELLEN INFORMATION
Aktuell gemessener Offset          0us NONE NONE
Letzte empfangene DCF Zeit (UTC)   00:00:00 01.01.70 (0)
Sec-Counter DCF                    0
Letzte empfangene Link Zeit (UTC)  00:00:00 01.01.70
Sec-Counter Link                   0
NTP Quelle
NTP Quelle Offset                  0us
NTP Quelle Jitter                  0us
NTP Quelle Stratum                 0

99 Zurueck

Gewuenschte Nummer eingeben>

```

Pfad: 1 Status → 4 Quelle

- Aktuell gemessener Offset: Zuletzt gemessener Offset mit Quelleninfo und Typ der Messung. (Typ der Messung ist nur für Moser-Baer Support wichtig)
- Letzte empfangene DCF Zeit: Zuletzt empfangene Zeit ab DCF Quelle
In (): Information über Anzahl verfügbarer Satelliten (nur bei GPS 4500 und GNSS 3000). Bei DCF ist dieser Wert zufällig.
- Sec-Counter DCF: Der Counter wird bei jedem DCF-Puls um 1 inkrementiert. Bei der Minutenmarke wird der Counter auf 0 gesetzt.
- Letzte empfangene Link Zeit: Zuletzt empfangene Zeit ab DTS-Link
- Sec-Counter Link: Analog Sec-Counter DCF
- NTP Quelle: Aktuelle Zeitquelle (System-Peer) des NTP Servers.
Antenne = DCF oder GPS
- NTP Quelle Offset: Aktueller Offset des NTP Servers
- NTP Quelle Jitter: Aktueller Jitter des NTP Servers
- NTP Quelle Stratum: Stratum der aktuellen Quelle

6.5 Konfigurationsmenü

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

KONFIGURATION
1 Linie
2 Zeitverwaltung
3 Alarme
4 Generell
5 Netzwerk
6 Dienste (FTP, Telnet, SSH)
7 SNMP

99 Zurueck

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration

Konfiguration des DTS 4132 über verschiedene Untermenüs:

1. Konfiguration der Linien / Ausgänge (DCF/Pulse/Frequenz, Serielle Schnittstellen und NTP Nebenuhrenlinie) Siehe Kapitel "6.5.1 Linien"
2. Konfiguration der Zeitquelle, Zeithaltung etc.
Siehe Kapitel "6.5.10 Zeitverwaltung"
3. Alarmeinstellungen (Alarmrelais, E-Mail, SNMP)
Siehe Kapitel "6.5.16 Alarme"
4. Generelle Einstellungen des DTS 4132 (Sprache, Zeitzone für Alarme und Anzeige, Passwort für Menü, Speisungsüberwachung...)
Siehe Kapitel "6.5.22 Generelle Einstellungen"
5. Netzwerkeinstellungen
Siehe Kapitel "6.5.23 Netzwerk"
6. Dienste (Netzwerkdienste wie FTP, Telnet, SSH ein oder ausschalten)
Siehe Kapitel "6.5.24 Dienste (Netzwerkdienste FTP, Telnet, SSH....)"
7. SNMP Konfiguration für GET/PUT.
Siehe Kapitel "6.5.25 SNMP" (Traps werden im Menü '2. Konfiguration' → '3. Alarme' → '3. Traps' behandelt. Siehe auch Kapitel "6.5.20 SNMP Traps")

6.5.1 Linien

Unter Linien können die Einstellungen für die folgenden Funktionen vorgenommen werden:

- | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | DCF - Ausgang | → siehe Kapitel 6.5.2 |
| 2 | DCF / Puls / Frequenzausgang | → siehe Kapitel 6.5.3 |
| 3 | Serielle Schnittstelle 1 | → siehe Kapitel 6.5.4 |
| 4 | Serielle Schnittstelle 2 | → siehe Kapitel 6.5.4 |
| 5 | NTP-Nebenuhren / Zeitzonenserver | → siehe Kapitel 6.5.5 |
| 6 | MOBALine | → siehe Kapitel 6.5.6 |
| | / Impulsuhren-Linie 1 | → siehe Kapitel 6.5.7 |
| | / DCF-Aktivcodelinie 1 | → siehe Kapitel 6.5.8 |
| 7 | MOBALine | → siehe Kapitel 6.5.6 |
| | / Impulsuhren-Linie 2 | → siehe Kapitel 6.5.7 |
| | / DCF-Aktivcodelinie 2 | → siehe Kapitel 6.5.8 |

6.5.2 DCF – Ausgang

Der DTS 4132 ist mit einer DCF-Ausgangslinie ausgerüstet. Diese ist verfügbar auf dem elektrischen Current Loop-DCF-Ausgang.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

DCF AUSGANG
1 Mode (0=aus 1=DCF)           1
2 Zeitzone                     [0] UTC

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. werfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 1 DCF - Ausgang

1. Auswahl Linienfunktion: aus oder DCF ein
2. Auswahl Zeitzone → siehe Kapitel 6.5.28 Zeitzone-Auswahl.

6.5.3 DCF / Puls / Frequenzausgang

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

DCF / PULS / FREQUENZAUSGANG 1
1 Mode (0=aus, 1=DCF, 2=Pulse, 3=Frequenz) 0
2 Zeitzone [0] UTC
3 Pulstyp (0=sec 1=min 2=std 3=Benutzer) 0
4 Pulslaenge 100ms
5 Benutzerdefinierter Pulsabstand 1sec
6 Korrektur des Ausgangs 0ms
7 Frequenz 1000Hz

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 2 DCF / Puls / Frequenzausgang 1

1. Auswahl Linienfunktion: Linie ausgeschaltet, Linie DCF-Ausgang, Linie Pulsausgang, Linie Frequenz-Ausgang
2. Auswahl Zeitzone → siehe Kapitel 6.5.28 Zeitzeonen-Auswahl.
3. Auswahl Pulsmodus: sekundlich, minütlich, stündlich oder benutzerdefiniert. (nur bei Funktion Pulsausgang aktiv)
4. Auswahl Pulslänge in ms (1-500ms) (nur bei der Funktion Pulsausgang aktiv)
5. Benutzerdefinierter Pulsabstand (1-3600 sec) ist nur bei Pulstyp 3 (=Benutzer) aktiv (der Wert wird auch nur dann angezeigt). Die Pulse erfolgt immer nach einem Vielfachen des Pulsabstandes ab der 0. Sekunde in der 0. Minute, z.B.:
 - Pulsabstand 960 Sek. (16 Min.)
→ Pulse erfolgen: 00:00:00, 00:16:00, 00:32:00, 00:48:00, 01:00:00, 01:16:00 ...
 - Pulsabstand 25 Sek.
→ Pulse erfolgen: 00:00:00, 00:00:25, 00:00:50, 00:01:15, 00:01:40, 00:02:05 ...
... 00:59:35, 01:00:00, 01:00:25 ...
6. Korrektur der Ausgabe (-500ms...+500ms). Gilt nur für DCF und Puls.
7. Frequenz von 1Hz bis 5MHz.



Achtung: Es sollen nur Frequenzen gewählt werden, die folgende Bedingungen erfüllen, ansonsten entstehen Phasensprünge:
20'000'000 / Frequenz = ganzzahliger Wert

Achtung: Frequenzen über 2MHz werden nicht mehr als Rechtecksignal ausgegeben.

6.5.4 Serielle Schnittstelle 1 und 2

Serielle Telegrammausgabe über RS232, RS 422 oder RS485.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SERIELLER AUSGANG 1
1 Mode (0=aus, 1=ein) 0
2 Zeitzone
3 Com Mode
4 Baudrate
5 Datenbits
6 Stoppbit
7 Paritaet
8 Telegramm-Datei

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 3/4 Serielle Schnittstelle 1/2

1. Auswahl Mode: Linie ausgeschaltet / eingeschaltet
2. Auswahl Zeitzone → siehe Kapitel 6.5.28 Zeitzonen-Auswahl.
3. Com Mode:
 - 1 = senden RS232 (empfangen ausgeschaltet)
 - 2 = senden und empfangen RS232
 - 3 = senden und empfangen RS485
 - 4 = senden RS422 (empfangen ausgeschaltet)
4. Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
5. Databit: 7 oder 8
6. Stoppbit: 1 oder 2
7. Parität: keine, gerade, ungerade
8. Auswahl der Telegrammdatei wechselt in das Menü "AUSWAHL DATEI"



Wichtig: Zum Einstellen der Parameter muss zuerst der Linientyp ausgewählt werden.



Wichtig: Keine Flusskontrolle verfügbar.

Die Beschreibung der Telegrammfunktion und der Telegrammdatei befindet sich im Anhang E Serielle Telegramme.

Auswahl der Telegrammdatei:

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG  
=====
```

```
AUSWAHL DATEI                               Seite 1  
00: MC482STD.TEL                            01: MC482UTC.TEL
```

```
Gewuenschte Zeitzonenummer eingeben
```

```
Enter fuer naechsten Teil, ESC zum Verlassen>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 3/4 Serielle Schnittstelle 1/2 → 8 Telegramm-Datei

Das Kopieren der Telegrammdateien wird im Kapitel "7.10 Telegramm- und Programmdateien auf den DTS 4132.timeserver kopieren" beschrieben.

6.5.5 NTP-Nebenuhren / Zeitzonenserver

NTP-Nebenuhrlinie zum Betrieb von Nebenuhren an LAN (Ethernet). Mit dieser Uhrenlinie ist es möglich eine Weltzeitfunktion zu realisieren.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NTP NEBENUHREN UND ZEITZONEN-SERVER
1 Mode(0=aus 1=NTP 2=NTP+ZZ 3=ZZ 4=ZZ poll) 0
2 Multicastadresse
3 Multicastport 65534
4 Pollintervall fuer NTP 0
5 Paket time to live (hops) 1
6 Wiederholung der Zeitz.-tabelle (sec) 60
7 Senderhythmus Pakete (sec) 1
8 Zeitzontabelle konfigurieren

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen


Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 5 NTP Nebenuhren / Zeitzonenserver

1. Mode der Uhrenlinie: 0 = aus, 1 = NTP Multicast aussenden, 2 = NTP Multicast und Zeitzontabelle aussenden, 3 = Zeitzontabelle aussenden, 4 = Zeitzonen auf Anfrage, 5 (nur für Unterhalt) = eine leere Zeitzontabelle aussenden und wieder in den vorherigen Modus wechseln.
2. Multicastadresse für NTP und Zeitzonenserver: **239.192.54.x**
Gruppenadresse: x = 1-15 für MOBATIME-Geräte, z.B. NCI, SEN 40.
3. Multicastport für Zeitzonenserver (beliebiger Wert eingeben, darf nicht leer sein! Wert zum Beispiel: 35534). Der Port wird auch für Abfragen von Zeitzonen einträgen (Mode=4) benötigt.
4. Pollintervall für NTP Multicast in $2^{\text{Poll-Wert}}$ in Sekunden (Bereich: 1 – 16).
Z.B. Poll-Wert = 2 → Intervall: $2^2 = 4$ Sek., Poll-Wert = 5 → Intervall: $2^5 = 32$ Sek.
Für redundante Multicast-Zeitserver siehe nächste Seite.
5. Time to Live (TTL) für NTP- und Zeitzonen-Multicastpakete in hops.
(Anzahl Router, über welche die Pakete weitergeleitet werden sollen; für einfache Netzwerke ohne Routing Wert "1" eingeben, für 1 Router Wert "2" eingeben).
6. Wiederholung der Aussendung der Zeitzontabelle: 10 – 86400 Sek.
7. Verzögerung zwischen dem Versenden der einzelnen Zeitzonen einträgen (ein Eintrag pro Multicastpaket) der Tabelle: 1 – 60 Sek.
8. Konfiguration der einzelnen Zeitzonen einträge in der Tabelle. Wechselt in das Menü "ZEITZONEN TABELLE".

Wichtig: Änderungen der Multicastadresse, des Pollintervalls und der TTL führen zu einem **Neustart** des NTP-Servers!

Wichtig: Zum Betrieb einer **Multicast** - Kommunikation (NTP und Zeitzonenserver) ist die **Konfiguration eines Gateways nötig** (siehe Kapitel "6.5.23 Netzwerk"). Dies kann über DHCP oder manuell gesetzt werden. Notfalls, wenn kein Gateway verfügbar ist, kann die eigene IP als Gateway eingetragen werden.





Wichtig: Redundante NTP Multicast-Server:

Wenn im selben Netzwerk zwei NTP-Server auf der gleichen Multicast IP-Adresse aussenden sollen (Redundanz), dann muss beim ersten Zeitserver ein kleines (z.B. 2 → 4 Sek.) und beim zweiten Zeitserver ein grosses **Pollintervall** eingestellt werden (mind. 100 x grösser, z.B. 9 → 512 Sekunden). Solange der erste Zeitserver aussendet, wird die Zeit des zweiten von den Endgeräten ignoriert. Diese Einstellung ist notwendig um eine definierte Situation bei den Nebenuhren zu erreichen (die Priorität für den Zeitempfang liegt beim DTS das häufiger aussendet).

Zeitzone-Tabelle für die NTP-Nebenuhrlinie:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ZEITZONEN TABELLE
Zone01: -1 Unknown season      Zone02: -1 Unknown season
Zone03: -1 Unknown season      Zone04: -1 Unknown season
Zone05: -1 Unknown season      Zone06: -1 Unknown season
Zone07: -1 Unknown season      Zone08: -1 Unknown season
Zone09: -1 Unknown season      Zone10: -1 Unknown season
Zone11: -1 Unknown season      Zone12: -1 Unknown season
Zone13: -1 Unknown season      Zone14: -1 Unknown season
Zone15: -1 Unknown season

Gewuenschten Eintrag eingeben

Enter fuer naechsten Teil, 99 zum Verlassen>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 5 NTP Nebenuhren / Zeitzonenserver → 8 Zeitzonentabelle konfigurieren

Anzeige aller Zeitzoneneinträge (15) des Zeitzonenservers für NTP-Nebenuhren.

Mit der Eingabe einer Zonennummer kann der ausgewählte Eintrag verändert werden.

Auswahl Zeitzone → siehe Kapitel "6.5.28 Zeitzone-Auswahl".

Die Seite kann mit 99 verlassen werden. Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite gespeichert oder zurückgesetzt.

6.5.6 MOBALine

MOBALine Uhrenlinie mit Schaltfunktion für Uhrenbeleuchtung, Schaltprogramme und Weltzeitfunktion. Anzeige der Linie 1 oder 2.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

MOBALine UHRENLINIE                1
1 Linientyp                        MBL
2 Linie                             ein
3 Liniemode (Min)                   min
4 Liniemode (Sek)                   jump
5 Zeitzone                          [+1] Brussel
6 Max. Strom                        500mA
7 Schaltfunktion                     aus
8 Weltzeitfunktion                   aus
9 Zeitzontabelle konfigurieren (Weltz.)
98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 6/7 MOBALine / Impulslinie 1/2

1. Auswahl Linientyp: 0 = MOBALine, 1 = Impulslinie, 2 = DCF-Aktivcodelinie
2. Auswahl Linienfunktion: Linie ausgeschaltet, Linie eingeschaltet, Uhren auf 12h laufen lassen.
3. Auswahl MOBALine-Modus (Minutenzeiger): Minutenschritte, ½-Minutenschritte oder kontinuierlich (10 Sek. Schritte)
4. Auswahl MOBALine-Modus (Sekundenzeiger): Schritt, kontinuierlich mit Stopp, kontinuierlich, sanfter Schritt (wobbling) mit Stopp
5. Auswahl Zeitzone (siehe Kapitel "6.5.28 Zeitzonen-Auswahl")
6. Auswahl maximaler Strom (0-700mA) auf der Linie. Die Linie wird, solange ein Überstrom anliegt, ausgeschaltet.
7. Schaltfunktion ein oder aus
8. Weltzeitfunktion ein oder aus
9. Zeitzontabelle für Weltzeit konfigurieren

Wichtig: Änderungen können nur bei ausgeschalteter Uhrenlinie vorgenommen werden!



Zeitzonentabelle für die Weltzeitfunktion:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====
```

ZEITZONEN TABELLE

Zone01: -1 Not configured	Zone02: -1 Not configured
Zone03: -1 Not configured	Zone04: -1 Not configured
Zone05: -1 Not configured	Zone06: -1 Not configured
Zone07: -1 Not configured	Zone08: -1 Not configured
Zone09: -1 Not configured	Zone10: -1 Not configured
Zone11: -1 Not configured	Zone12: -1 Not configured
Zone13: -1 Not configured	Zone14: -1 Not configured
Zone15: -1 Not configured	Zone16: -1 Not configured
Zone17: -1 Not configured	Zone18: -1 Not configured
Zone19: -1 Not configured	Zone20: -1 Not configured

Gewuenschten Eintrag eingeben

Enter fuer naechsten Teil, 99 zum Verlassen>

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 6/7 MOBALine / Impulslinie 1/2 → Zeitzonentabelle konfigurieren (Weltz.)

Anzeige aller Zeitzoneneinträge (20) der Weltzeitfunktion für MOBALine.

Mit der Eingabe einer Zonennummer kann derjenige Eintrag verändert werden.

Auswahl Zeitzone (siehe Kapitel "6.5.28 Zeitzonenauswahl").

Die Seite kann mit 99 verlassen werden. Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite gespeichert oder zurückgesetzt.

6.5.7 Impulslinie

Impuls-Uhrenlinie. Anzeige der Linie 1 oder 2.

```

DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====


IMPULSE UHRENLINIE                                1
1 Linientyp                                       Imp.
2 Linie                                           ein
3 Liniemode                                       1min
4 Zeitzone                                       [+1] Brussel
5 Max. Strom                                       500mA
6 Linienzeit                                       07:39:39 17.01.2016
7 Pulslaenge                                       300ms
8 Pausenlaenge                                       300ms
9 Nachlauf (0=12h, 1=24h, 2=Woche)              0
98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
    
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 6/7 MOBALine / Impulslinie 1/2

1. Auswahl Linientyp: 0 = MOBALine, 1 = Impulslinie, 2 = DCF-Aktivcodelinie
2. Auswahl Linienfunktion: Linie ausgeschaltet, Linie eingeschaltet
3. Auswahl Linienmodus: Minutenschritte, ½-Minutenschritte, 1/5-Minutenschritte, 1/8-Minutenschritte, Sekundenschritte
4. Auswahl Zeitzone (siehe Kapitel "6.5.28 Zeitzonenauswahl")
5. Auswahl maximaler Strom (0-1000mA) auf der Linie. Die Linie wird, solange ein Überstrom anliegt, ausgeschaltet.
Der maximale Strom wird auf beide Linien aufgeteilt, d.h., es kann immer nur höchstens der Restbetrag als Maximalstrom eingestellt werden.
6. Linienzeit mit dem Format: "hh:mm:ss TT.MM.JJJJ"
7. Pulslänge (200-30000ms, Auflösung ca. 50ms)
8. Pausenlänge im Nachlauf (200-30000ms, Auflösung ca. 50ms)
9. Nachlaufmodus: 12h, 24h, 1 Woche

Wichtig: Änderungen können nur bei ausgeschalteter Uhrenlinie vorgenommen werden!

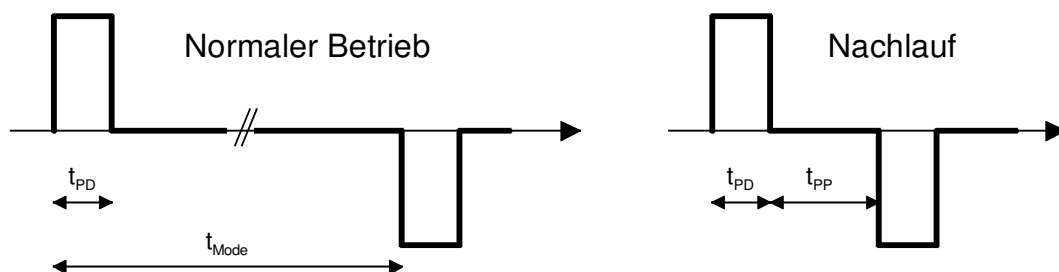

t_{PD} : Pulslänge
 t_{PP} : Pausenlänge
 t_{Mode} : Impulsabstand bestimmt durch Linienmodus (z.B. min = 1 Minute)



6.5.8 DCF-Aktivcodelinie

DCF-Aktivcodelinie. Anzeige der Linie 1 oder 2.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

DCF-aktiv UHRENLINIE                1
1 Linientyp                          DCF
2 Linie                               ein
3 Liniemode                           2
4 Zeitzone                            [+1] Brussel
5 Max. Strom                          500mA

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 6/7 MOBALine / Impulslinie 1/2


1. Auswahl Linientyp: 0 = MOBALine, 1 = Impulselinie, 2 = DCF-Aktivcodelinie
2. Auswahl Linienfunktion: Line switched off, line switched on
3. Auswahl Linienmodus: siehe Diagramm auf der nächsten Seite.
4. Auswahl Zeitzone (siehe Kapitel "6.5.28 Zeitzone-Auswahl")
5. Auswahl Maximalstrom (0-1000mA) auf der Linie. Die Linie wird abgeschaltet, solange der Überstrom angeschlossen ist, und nur auf die nächste Minute neu gestartet.
Der Maximalstrom wird zwischen beiden Linien aufgeteilt, d. h. als Maximalstrom kann immer nur höchstens der verbleibende Strom eingestellt werden.




Wichtig: Änderungen können nur bei abgeschalteter Uhrenlinie vorgenommen werden!

Die sechs verschiedenen DCF-Aktivcodemodi:


Modus 1

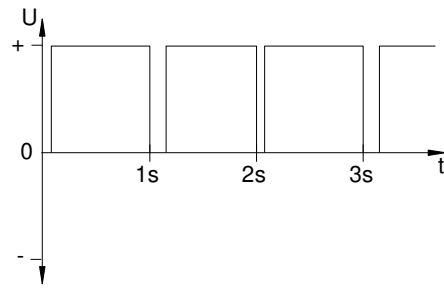


Modus 2

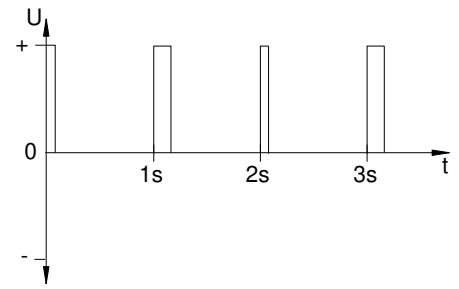


Modus 3

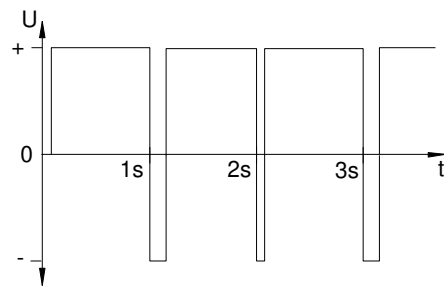


Modus 4

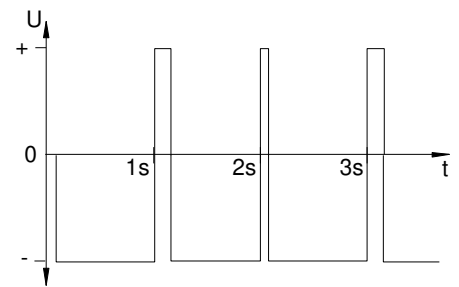

Modus 5:

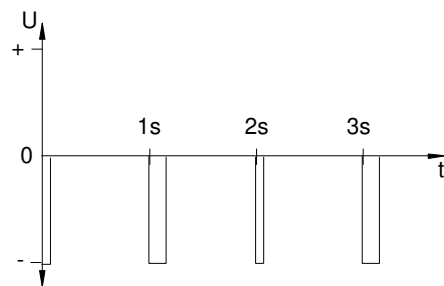

Modus 6

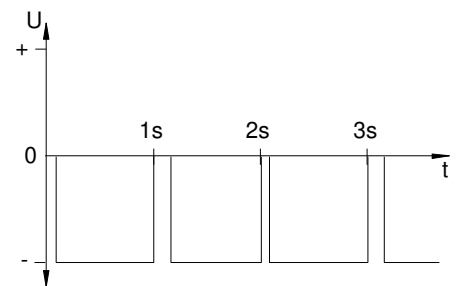

Modi 1/6, 2/5, 3/4 sind gleich. Ihre Polarität ist nur von der Art des Anschlusses am DTS 4132.timeserver abhängig. Die Signalformen zeigen die gemessene Spannung von Anschluss a zu Anschluss b (vergleiche Anhang A).

6.5.9 Schaltfunktion / Schaltprogramme

Schaltfunktionen für MOBALine (Kanalrelais) zum Schalten von Beleuchtungen.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SCHALTFUNKTIONEN
1 Zeitzone [ +1] Brussel
2 Programmdatei test.prg
3 Schaltfunktion Daemmerung
4 Aktuelle Kanalzustände /manuelles Schalten

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 8 Schaltfunktionen

1. Auswahl Zeitzone (siehe Kapitel "6.5.28 Zeitzonen-Auswahl")
2. Auswahl der Programmdatei wechselt in das Menü "AUSWAHL DATEI"
3. Schaltfunktion Dämmerung wechselt in das Menü "SCHALTFUNKTION DAEMMERUNG"
4. Aktuelle Kanalzustände / manuelles Schalten wechselt in das Menü "KANAL-ZUSTAENDE"

Im Kapitel "10 Beschreibung Schaltfunktionen" wird der Aufbau und die Abhängigkeit der Schaltfunktionen beschrieben.

Auswahl der Programmdatei:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

AUSWAHL DATEI Seite 1
00: haustec1.prg 01: haustec9.prg
02: test.prg 03: testprg1.prg

Gewünschte Datei-Nummer eingeben, 99 = keine Datei

Enter fuer naechsten Teil, ESC zum Verlassen>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 8 Schaltfunktionen → 2 Programmdatei

Das Kopieren der Programmdateien wird im Kapitel "7.10 Telegramm- und Programmdateien auf den DTS 4132.timeserver kopieren" beschrieben.

Die Eingabe der Zahl **99** entfernt die Dateiauswahl.

Schaltfunktion Dämmerung:

Die Schaltfunktion berechnet den Sonnenauf- und -untergang anhand der eingegebenen Position. Die Genauigkeit der Berechnung liegt bei +/-5 Min. innerhalb der Grenzen 60° Nord 60° Süd.

Die Schaltfunktion kann mit einem Kanal UND-, ODER- oder exklusiv verknüpft werden.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SCHALTFUNKTION DAEMMERUNG
1 Kanal (1-64, 0=aus) aus
2 Verknuepfung Daemmerung 0
3 Laengengrad in Grad, -=Osten -7.466°
4 Breitengrad in Grad, -=Sueden 46.916°
5 Ein vor Sonnenaufgang 120min
6 Aus nach Sonnenaufgang 30min
7 Ein vor Sonnenuntergang 30min
8 Aus nach Sonnenuntergang 360min
Aktueller Zustand aus
98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 8 Schaltfunktionen → 3 Schaltfunktion Daemmerung

1. Kanal: 0 = aus, 1 - 64 = zugewiesener Kanal.
 2. Verknüpfung Dämmerung: 0 = Dämmerungsfunktion exklusiv (die Schaltprogramme werden auf diesem Kanal ausgeblendet)
1 = Die Dämmerungsfunktion wird mit dem Schaltprogramm ODER verknüpft
2 = Die Dämmerungsfunktion wird mit dem Schaltprogramm UND verknüpft
 3. Position: Längengrad in Grad. Osten = negativ. Beispiel: -7.466° = E 7.466°
 4. Position: Breitengrad in Grad. Süden = negativ. Beispiel: 47.030° = N 47.030°
 5. Vortempierung von 0 – 600 min vor dem Sonnenaufgang (schaltet so viele Minuten vor dem gerechneten Sonnenaufgang ein).
 6. Nachlauf von 0 – 600 min nach dem Sonnenaufgang (schaltet so viele Minuten nach dem gerechneten Sonnenaufgang aus).
 7. Vortempierung von 0 – 600 min vor dem Sonnenuntergang (schaltet so viele Minuten vor dem gerechneten Sonnenuntergang ein).
 8. Nachlauf von 0 – 600 min nach dem Sonnenuntergang (schaltet so viele Minuten nach dem gerechneten Sonnenuntergang aus).
Mit -1 läuft der Nachlauf bis zum nächsten Sonnenaufgang → das Licht bleibt die ganze Nacht eingeschaltet.
- Aktueller Zustand: Anzeige ob die Schaltfunktion auf „ein“ oder „aus“ ist. Die Linien (MOBALine) können bis zu 1 Min. verzögert reagieren.

Kanal-Zustände:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

KANAL-ZUSTAENDE * = Kanal ein, [ ] = Kanal gesperrt
                  ! = Externer Eingang, s = Daemmerung
01: * 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08:
09:[*] 10:s 11: * 12: 13: 14: 15: 16:
17: 18: 19:[ ] 20: 21: 22: 23: 24:
25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32:
33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40:
41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48:
49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56:
57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64:

99 Zurueck

Manuell Schalten: Kanalnummer eingeben

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 8 Schaltfunktionen → 4 Aktuelle Kanalzustände /man. Schalten

Anzeige aller 64 Kanäle der Schaltfunktionen.

Ein eingeschalteter Kanal wird mit * dargestellt.

[] zeigt einen gesperrten Kanal im ausgeschalteten Zustand, während [*] einen eingeschalteten Kanal im gesperrten Zustand zeigt.

! : nicht verwendet. Die DTS 4132 sind nicht mit externen Eingängen ausgerüstet

Ein s zeigt dass der Kanal mit der Dämmerungsberechnung verbunden ist.

Mit der Eingabe eines Kanals kann auf die Seite für manuelles Schalten dieses Kanals gewechselt werden.



Wichtig: Nach einem Neustart bzw. nach einem Wechsel der Programmdatei kann es bis zu 2 Minuten dauern bis die angezeigten Zustände mit den effektiven Zuständen auf den Kanalrelais übereinstimmen!

Manuelles Schalten:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====
```

```
MANUELLES SCHALTEN                                Kanal: 1
1 Kanal ein
2 Kanal aus
3 Kanal ein und sperren
4 Kanal aus und sperren
5 Kanal entsperren

99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 1 Linie → 8 Schaltfunktionen → 4 Aktuelle Kanalzustände /man. Schalten → 01

1. Kanal ein: Der Kanal wird unmittelbar eingeschaltet. Der Kanal übernimmt danach wieder den Zustand der Schaltprogramme, Schaltfunktion oder Schalteingänge. Die Übernahme kann bis zu 2 Minuten dauern.
2. Kanal aus: Der Kanal wird unmittelbar ausgeschaltet. Der Kanal übernimmt danach wieder den Zustand der Schaltprogramme, Schaltfunktion oder Schalteingänge. Die Übernahme kann bis zu 2 Minuten dauern.
3. Kanal ein und sperren: Der Kanal wird unmittelbar eingeschaltet und in diesem Zustand gesperrt.
4. Kanal aus und sperren: Der Kanal wird unmittelbar ausgeschaltet und in diesem Zustand gesperrt.
5. Kanal entsperren: Der Kanal übernimmt wieder den Zustand der Schaltprogramme, Schaltfunktion oder Schalteingänge. Die Übernahme kann bis zu 2 Minuten dauern.

6.5.10 Zeitverwaltung

Unter Zeitverwaltung können die Einstellungen für die folgenden 5 Funktionen vorgenommen werden:

- Konfiguration der Zeitquelle → siehe Kapitel "6.5.11 Zeitquelle"
- Konfiguration der Zeithaltung → siehe Kapitel "6.5.12 Zeitnachführung / Zeithaltung"
- Redundanter Betrieb → siehe Kapitel "6.5.13 Redundanter Betrieb"
- NTP Server → siehe Kapitel "6.5.14 NTP Server"
- Zeit manuell setzen / Schaltsekunde → siehe Kapitel "6.5.15 Zeit manuell setzen / Schaltsekunde"

6.5.11 Zeitquelle

Konfiguration der Zeitquelle.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ZEITQUELLE
1 Typ der Zeitquelle                2
2 Zeitzone der Quelle               [0] UTC
3 Alarm Verzögerung Ausfall Quelle  60min
4 Stratum des DTS (0=auto, 1-15=fix) 0
5 Stratumlimite fuer Zeitausfall    12
6 Stratum TO (1-16) DCF Ausfall     24h
7 Offset pro Stratum                50ms
8 Max. Offset fuer Zeit ok          50000us
9 Korrektur Zeitquelle (nur DCF/GPS) 0ns
98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 1 Konfiguration der Zeitquelle

1. Typ der Zeitquelle: 0=keine, 1=DCF (tiefe Qualität), 2=GPS-DCF (hohe Qualität), 3=NTP
 2. Zeitzone der Quelle: → siehe Kapitel 6.5.28 Zeitzonen-Auswahl.
 3. Alarm Verzögerung bei Ausfall der Zeitquelle in Minuten:
0 = off, 1 – 2'160 min, Default = 0
Alarm: "Ausfall Zeitquelle TO" bzw. "Ausfall lokale Quelle" im redundanten Mode als Slave
 4. Stratum des DTS: 0=Stratum wird anhand der Zeitquelle automatisch berechnet (siehe Kapitel 8.3)
1-15= Stratum wird auf einen festen Wert gesetzt
 5. Stratumlimite für Alarm: Limite für Alarm "Ausfall Zeitquelle Stratum" (1-16)
 6. Stratum TO (Timeout):
Zeitdauer von Stratum 1 bis 16 im Fall von Zeitausfall (1 – 999 h).
Z.B. 24h → Stratum zählt innerhalb von 24h von 1 bis 16 hoch.
Default Wert: 12h
 7. Offset pro Stratum in ms (0 – 40'000 ms). Stratum wird bei erneutem Zeitempfang mit diesem Wert berechnet:
Offset/Stratum = 30 ms, Offset der Zeitquelle 150 ms → Stratum = 5
 8. Max. Offset zu Zeitquelle um Zeit beim Aufstarten gültig zu setzen in µs.
(0 – 1'000'000 µs)
 9. Korrektur der Zeitquelle (nur bei DCF), +/- 60'000 ms
- Beschrieb Zeitquelle siehe Kapitel "8 Zeitverwaltung"

6.5.12 Zeitnachführung / Zeithaltung

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

KONFIGURATION ZEITNACHFUEHRUNG
1 Mode (0=nachf., 1=setzen)           1
2 Max. Nachlaufgeschwindigkeit      100000ns/s
3 Quarztyp (0-255, default 0)       1
4 Synch. only Offset                 0ms
5 RTC mode                           0

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 2 Konfiguration der Zeithaltung

1. Mode der Zeithaltung: 0=Zeit wird langsam nachgeführt (keine Zeitsprünge)
1=Zeit wird sofort gesetzt
2. Maximale Nachlaufgeschwindigkeit in ns/s (0-10'000'000).
3. Quarztyp: Standard=0 (0-255)
4. Synch. only Offset: 0=off
100-5000ms=Limite ab welcher die Zeit nicht mehr
übernommen wird → Alarm "Syn only Diff zu gross"
5. RTC-Mode: 0=RTC deaktiviert
1=Ein, mit initialem Zeitsprung, unabhängig vom Mode (1)
2=Ein



Wichtig: Erklärung zum RTC-Mode:

RTC-Mode 0:

Nach einem Neustart des Gerätes startet die Systemzeit mit 00:00. Das Gerät muss die Zeit zuerst wieder von der Zeitquelle übernehmen. Nachführung erfolgt gemäss "1 Mode der Zeithaltung".

RTC-Mode 1:

Die interne Real Time Clock (RTC) ist aktiviert. Nach einem Neustart wird die Systemzeit mit der RTC-Zeit gesetzt.

Die erste Zeit-Übernahme von der Zeitquelle erfolgt in einem Schritt unabhängig vom Mode der Zeithaltung (1).

RTC-Mode 2:

Die interne Real Time Clock (RTC) ist aktiviert. Nach einem Neustart wird die Systemzeit mit der RTC-Zeit gesetzt.

Die Zeit-Übernahme von der Zeitquelle erfolgt gemäss der Einstellung beim Mode der Zeithaltung (1).

→ Mode der Zeithaltung = 0: Zeit wird langsam nachgeführt
Mode der Zeithaltung = 1: Zeit wird sofort gesetzt



Wichtig: Für den Redundanten Betrieb sollte der RTC-Mode ausgeschalten sein!

Beschrieb Zeithaltung siehe Kapitel "8 Zeitverwaltung"

6.5.13 Redundanter Betrieb

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

REDUNDANTER BETRIEB
1 Mode (0=alleine, 1=red., 2=red. LAN1-LAN2)0
2 Stratum Limite (1-16) 16
3 Max. Offset zu Zeitquelle 100000us
4 Port fuer LAN link 14338
5 IP Adresse 2. DTS 4132
6 Master manuell setzen

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 3 Redundanter Betrieb

1. Mode: 0=alleinstehender Betrieb
1=redundanter Betrieb von 2 DTS 4132 (Master – Slave Betrieb)
2=redundanter Betrieb von 2 DTS 4132 (Master – Slave Betrieb) ohne LAN Kommunikation zwischen den 2 Geräten.
2. Stratumlimite zum Umschalten von Slave auf Master. Standard 16 (1-16)
3. Max. Offset des Slave zu der Zeitquelle des Slave zum Auslösen des Alarms "Offset Quelle (Slave)" (0-5'000'000us)
4. Port für LAN-Link. Default = 14338
5. IP-Adresse des 2. DTS 4132. Wird nur benötigt, wenn der optische Link nicht funktioniert. Format 10.241.23.99
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.
6. Manueller Wechsel von Slave auf Master. Der Befehl wird sofort ausgeführt. Es braucht kein Abspeichern mit '98' beim Verlassen des Menüs.

Beschrieb redundanter Betrieb siehe Kapitel "8.10 Redundanter Betrieb von 2 DTS 4132.timeserver"

Wichtig: Für den redundanten Betrieb sollte der RTC-Mode ausgeschaltet sein!

Wichtig: LAN Link im redundanten Betrieb:

Für den redundanten Betrieb mit zusätzlichem LAN link kann nur das LAN 1 verwendet werden. Falls dies nicht möglich ist, muss der redundante Mode 2 gewählt werden.
Der LAN wird zur internen Kommunikation zwischen den zwei Servern verwendet. Er ist keine Redundanz zum optischen Link.



6.5.14 NTP-Server

NTP kann als Server oder Server/Client kombiniert laufen.

Um NTP als Quelle (NTP als Client) zu benutzen, muss im Menü unter '2. Konfiguration' → '2. Zeitverwaltung' → '1. Konfiguration der Zeitquelle' → '1. Typ der Zeitquelle' NTP ausgewählt und mindestens ein NTP-Server eingetragen werden. Wird ein NTP-Server eingetragen, ohne NTP als Zeitquellen-Typ anzuwählen, so fungiert NTP als Backup (Redundanz) zur aktuellen Quelle.

Das genaue Verhalten von NTP-Quellen wird im Kapitel "8.4 Zeitübername ab NTP" beschrieben.

Es besteht zudem die Möglichkeit, 2 Multicast- oder Broadcast-Adressen zu konfigurieren:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NTP SERVER KONFIGURATION
1 Konfiguration Zeitserver Address 1
2 Konfiguration Zeitserver Address 2
3 Konfiguration Zeitserver Address 3
4 Konfiguration Zeitserver Address 4
5 Konfiguration Multi-/Broadcast Adresse 1
6 Konfiguration Multi-/Broadcast Adresse 2
7 NTP Authentifizierung / Zugriff
  NTP Nebenuhrlinie (nur Info)

99 Zurueck

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 4 NTP Server

- 1.-4. Übersicht über die konfigurierten NTP Zeitquellen. Auswahl zur Konfiguration
- 5.-6. Übersicht über die konfigurierten NTP Broadcast-Adressen. Auswahl zur Konfiguration
7. NTP Authentifizierung: Wechselt in das Menü "NTP AUTHENTIFIZIERUNG"
Information über eine für die NTP-Nebenuhren konfigurierte Multicast-Adresse.

Die Konfiguration der einzelnen Server/Peer-Adressen sieht folgendermassen aus:

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

ZEITQUELLEN-EINTRAG                1
1  Quelle                          1
2  Minpoll                          0
3  Maxpoll                          0
4  Server/Peer                      server
5  Prefer                          aus
6  Authentifizierungs-Key          aus

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 4 NTP Server → 1/2/3/4 Konfiguration Zeitserver Adresse 1/2/3/4

1. Zeitquellen eingeben (IP-Adresse oder Name, z.B. "ntp.metas.ch")
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.
- 2.-3. Minpoll und Maxpoll einstellen: Abfrageintervall in $2^{\text{Poll-Wert}}$ in Sekunden.
0 = automatisch
z.B. Poll-Wert=2 → Intervall: $2^2 = 4\text{sek.}$, Poll-Wert=5 → Intervall: $2^5 = 32\text{sek.}$
Wertebereich für Poll-Wert (Exponent): 1 – 16
Um eine möglichst genaue Synchronisation zu erhalten ist es sinnvoll das Maxpoll auf 6 (64sec) zu begrenzen.
4. NTP-Abfragetyp einstellen: Server oder Peer
5. Bevorzugte Quelle: ein oder aus
6. Authentifizierungs-Key: aus, Key-Nummer, Autokey



Wichtig: Wird unter 6. eine Schlüsselnummer eingegeben, muss derselbe Schlüssel auch bei den „trusted keys“ hinzugefügt werden.



Wichtig: Alle Änderungen führen zu einem **Neustart** des NTP-Servers!



Wichtig: Wenn NTP nur als Backup verwendet wird (Quelle DCF oder GPS), dann darf keine NTP Quelle auf **prefer** gesetzt werden!



Wichtig: Maxpoll sollte nicht unter 4 (16 sec) gewählt werden, da sonst die interne Trimmung ungenau werden kann.
Maxpoll und Minpoll auf automatisch kann zu ungenügenden Synchronisations-Genauigkeiten führen. Die spezifizierten Genauigkeiten wurden mit Minpoll = 3 und Maxpoll = 6 gemessen.
Wann immer möglich, soll die Einstellung Server benützt werden.

Die Konfiguration der Multi- / Broadcast-Adresse sieht folgendermassen aus:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NTP MULTI- / BROADCAST-EINTRAG          1
1 Multi- oder Broadcast IP Adresse
2 Intervall                             4sec
3 TTL (nur fuer Multicast)              1hops
4 Authentifizierungs-Key                 aus

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 4 NTP Server → 5/6 Konfiguration Multi-/Broadcast Adresse 1/2

1. IP-Adresse des Zielnetzes (Multicast oder Broadcast)
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.
2. Intervall zum Aussenden der NTP-Information in Sekunden.
Das Intervall wird nach der Eingabe auf NTP-Standard gerundet, welcher nur Werte vom Format 2^x zulässt: 1,2,4,8,16,32,64... maximal 65536 Sekunden.
3. TTL (time to live) in hops. Wird nur bei Multicast benötigt.
Anzahl Router über welche das Multicastpaket weitergeleitet werden soll: für einfache Netzwerke ohne Router 1 eingeben, für 1 Router Wert 2 eingeben.
4. Authentifizierungs-Key: aus, Key-Nummer, Autokey



Wichtig: Alle Änderungen führen zu einem **Neustart** des NTP-Servers.

Konfiguration der NTP-Authentifizierung:

Die NTP-Authentifizierung wird im Kapitel "8.9 NTP Authentifizierung" beschrieben.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NTP AUTHENTIFIZIERUNG
1 Keys importieren (von /ram)
2 Keys exportieren (nach /ram)
3 Trusted (aktive) Keys
4 Requestkey (ntpq) aus
5 Controlkey (ntpd) aus
6 Autokey Passwort
7 Autokey Kommando
8 Zugriffskontrolle Status Abfrage aus

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 4 NTP Server → NTP Authentifizierung / Zugriff NTP Nebenuhrenlinie (nur Info)

1. Keys importieren (vom /ram Verzeichnis)
Die Datei ntp.keys muss zuerst ins Verzeichnis /ram kopiert werden.

Wichtig: Die Datei muss genau so benannt werden und vollständig mit Kleinbuchstaben geschrieben sein.

2. Keys exportieren (ins /ram Verzeichnis)
Die aktuelle ntp.keys Datei wird ins Verzeichnis /ram geschrieben.
3. Auswahl der Trusted Keys getrennt durch Leerzeichen
4. Auswahl des Request Key
5. Auswahl des Control Key
6. Setzen des Autokey-Passworts
7. Ausführen für Autokey Kommandos:
gen_iff generieren des IFF Zertifikats
gen_gq generieren des GQ Zertifikats
gen_mv* generieren des MV Zertifikats
gen_all* generieren aller (IFF,GQ,MV) Zertifikate
gen_client generieren des Client Zertifikats
update_server update des Server Zertifikats
update_client update des Client Zertifikats
export_iff exportieren IFF Server Zertifikat nach /ram. Parameter Passwort des Clients

export_gq exportieren GQ Server Zertifikat nach /ram
export_mv* exportieren MV Server Zertifikat nach /ram
import_iff importieren IFF Server Zertifikat von /ram
import_gq importieren GQ Server Zertifikat von /ram
import_mv* importieren MV Server Zertifikat von /ram
clear_ram löschen der Zertifikate in /ram
clear_keys löschen der Zertifikate im NTP-Key-Verzeichnis
Beispiel: *export_iff myPassword* exportiert das IFF Client Zertifikat nach /ram
*MV Schema ist aktuell nicht verfügbar
8. Zugriffskontrolle Status Abfrage: 0 = Vollzugriff (aus)
1 = Zugriffe aus dem lokalen Netzwerk erlaubt (local)
2 = Kein Zugriff (ein)



6.5.15 Zeit manuell setzen / Schaltsekunde

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ZEIT MANUELL SETZEN
1 Manuelle Zeiteingabe (UTC)
2 Manuelle Zeitkorrektur
3 Mode Schaltsekunde 0
4 Zeitpunkt Schaltsekunde (UTC) 00:00:00 01.07.10

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 2 Zeitverwaltung → 5 Zeit manuell setzen / Schaltsekunde

1. UTC-Zeit im Format "hh:mm:ss TT.MM.JJ" setzen.
Die Zeit wird mit ENTER gesetzt!
2. Zeit in ms korrigieren (- = rückwärts). Wertebereich: +/-10'000ms
Die Zeit wird mit ENTER gesetzt!
3. Mode Schaltsekunde:
 - 0 aus
 - 1 Zusätzliche Sekunde wird zum eingestellten Zeitpunkt eingefügt
Wird nach dem Einfügen der Schaltsekunde auf 0=aus gesetzt.
 - 1 Eine Sekunde wird zum eingestellten Zeitpunkt weggelassen.
Wird nach dem Einfügen der Schaltsekunde auf 0=aus gesetzt.
 - 2 Schaltsekunde automatisch erkennen. Nur bei einer Quelle mit Ankündigung der Schaltsekunde möglich!
4. Zeitpunkt der Schaltsekunde in UTC mit dem Format: "hh:mm:ss TT.MM.JJ" setzen.

Beschrieb Schaltsekunde siehe Kapitel "8.8 Schaltsekunde"

6.5.16 Alarmer

Unter Alarmer können die Einstellungen für die folgenden Funktionen vorgenommen werden:

- Alarmrelais → siehe Kapitel 6.5.17
- E-Mail → siehe Kapitel 6.5.19
- SNMP-Traps → siehe Kapitel 6.5.20
- Alarmeringang → siehe Kapitel 6.5.21

6.5.17 Alarmrelais

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ALARM KONFIGURATION 2
1 Alarmmaske fuer Relais

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 1 Alarmrelais

1. Alarmmaske für das Relais (siehe Kapitel "6.5.18 Alarmmaske")

6.5.18 Alarmmaske

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ALARMMASKE                               Seite 1
[ ]=Error deaktiviert, [*]=Error aktiviert
[*] Bit00: DTS Neustart                    [*] Bit01: Fehler bit1
[*] Bit02: Speisespannung zu tief          [*] Bit03: Ausfall Speisung 1
[*] Bit04: Ausfall Speisung 2              [*] Bit05: Fehler Spannung 5V
[*] Bit06: Fehler Spannung 2.5V           [*] Bit07: Fehler Spannung 1.25V
[*] Bit08: Falsche Zeitzone DCF           [*] Bit09: Falsche Zeitzone TC
[*] Bit10: Fehler bit10                    [*] Bit11: Alarmeingang
[*] Bit12: Ueberstrom Linie 1              [*] Bit13: Zeitzone Linie 1 falsc
[*] Bit14: Ueberstrom Linie 2              [*] Bit15: Zeitzone Linie 2 falsc

Alarmnummer eingeben um die Maske zu wechseln

ENTER fuer naechsten Teil, 99 zum Verlassen>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 1 Alarmrelais → Alarmmaske fuer Relais

Anzeige aller Alarme (64) des DTS 4132 auf 4 Seiten. Die Seiten können mit ENTER durchgewählt werden.

Mit der Eingabe einer Fehlernummer kann auf der aktuellen Seite ein Alarm ein- oder ausgeschaltet werden. Die Seite kann mit 99 verlassen werden. Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite "ALARM-KONFIGURATION" gespeichert oder zurückgesetzt. Alle Alarme mit "Fehler bitxx" sind noch nicht belegt.

Die Beschreibung der einzelnen Fehler befindet sich im Anhang "C Alarmliste".

Die Alarmmasken für die verschiedenen Anwendungen (E-Mail, SNMP, SNMP-Traps, Alarmrelais) können unterschiedlich sein.

6.5.19 E-Mail

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====
```

```
MAIL KONFIGURATION                               Seite 1
1 Mailmode                                       aus
2 Alarmmaske fuer Mail                          ff ff ff ff ff ff ff ff
3 Mailserver Adresse
4 Mailserver Port (default 25)                  25
5 Empfaenger-Mailadresse 1
6 Empfaenger-Mailadresse 2
7 Antwort Mailadresse
8 Absender Mailadresse

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 2 E-Mail

1. E-Mail-Funktion ein oder aus.
2. Alarmmaske für E-Mail-Meldungen (siehe Kapitel "6.5.18 Alarmmaske")
Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite "MAIL-KONFIGURATION" gespeichert oder zurückgesetzt.
3. IP-Adresse des Mailservers z.B. 10.249.34.5
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.
4. Port des Mailservers (oft 25)
- 5.-6. E-Mail-Adresse des Empfängers
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.
7. Antwortadresse (z.B. Support, Administrator...)
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.
8. Absenderadresse (wichtig für Authentifizierung durch den Mailserver)
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag.

Mit ENTER kann zur Seite 2 gewechselt werden.



Wichtig: Zum Versenden von E-Mails ist die Konfiguration eines Gateways nötig (siehe Kapitel "6.5.23 Netzwerk"). Dies kann über DHCP oder manuell gesetzt werden.

E-Mail-Konfiguration Seite 2:

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

MAIL KONFIGURATION                               Seite 2
11 Authentifizierungs-Mode                       0
12 Benutzername
13 Passwort

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 2 E-Mail → ENTER

11. Authentifizierungsmodus:
- 0 = aus (Absender-E-Mail-Adresse verwendet für Authentifizierung)
 - 1 = auto (versucht CRAM-MD5, LOGIN- PLAIN in dieser Reihenfolge)
 - 2 = PLAIN
 - 3 = LOGIN
 - 4 = CRAM-MD5
12. Benutzername (nur für Authentifizierungsmodus 1-4)
13. Passwort (nur für Authentifizierungsmodus 1-4)

Mit ENTER kann zur Seite 1 gewechselt werden.

Format einer Fehlermeldung über E-Mail:

```
Event <Alarm 03 set: Ausfall Speisung 1>
Time <11:26:45 10.01.07>
Hostname <DTS4132 (10.241.0.30)>
```

6.5.20 SNMP-Traps

Beschreibung Funktionalität SNMP siehe auch Kapitel "9 SNMP". Traps werden auch als Notifications bezeichnet (ab SNMP V2)

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SNMP-TRAP KONFIGURATION
1 Trapmode aus
2 Alarmmaske fuer Traps ff ff ff ff ff ff ff ff
3 Trap Community Bezeichnung trapmobatime
4 Konfiguration Empfaeger 1
5 Konfiguration Empfaeger 2
6 Zeitperiode fuer Alivemeldung 0

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 3 Traps

1. Trapmode ein oder aus (gilt für Alarm- und Alivetraps)
2. Alarmmaske für SNMP-Trap-Meldungen (siehe Kapitel "6.5.18 Alarmmaske")
Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite "SNMP-TRAP KONFIGURATION" gespeichert oder zurückgesetzt.
3. Community String für Traps (Gruppenzugehörigkeit für Traps).
Standard: *trapmobatime*.
4. Konfiguration des Empfangssystems (Trap sink) 1
5. Konfiguration des Empfangssystems (Trap sink) 2
6. Zeitperiode für Alivemeldungen in Sekunden. 0 = keine Alivetraps werden gesendet
Wertebereich: 1-7'200sec



Wichtig: Generelle Einstellungen für SNMP befinden sich im Menü '2. Konfiguration' → '7. SNMP'. Siehe auch Kapitel "6.5.25 SNMP").

Wichtig: Zum Versenden von SNMP-Traps ist die Konfiguration eines Gateways nötig (siehe Kapitel 6.5.23 Netzwerk). Dies kann über DHCP oder manuell gesetzt werden.

Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.

Konfiguration der Empfangssysteme

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SNMP-TRAP EMPFAENGER KONFIGURATION           1
1 Adresse Trap Empfaenger
2 Port Trap Empfaenger (default 162)        162
3 SNMP Version                               2

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 3 Traps → 4/5 Konfiguration Empfänger 1/2

1. Adresse des Auswertesystems z.B. 10.240.0.9.
ENTER ohne Eingabe einer Adresse löscht den Eintrag
2. Port auf dem Auswertesystem (normalerweise 162).
3. SNMP Version: 1=SNMP V1, 2=SNMP V2c



Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.

6.5.21 Alarmeingang

Beschreibung der Funktionalität Alarmeingang.

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

ALARMEINGANG KONFIGURATION
1 Mode                                     aus

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 3 Alarme → 4 Alarmeingang

1. Mode aus, ein oder invertiert ein

6.5.22 Generelle Einstellungen

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

GENERELLE EINSTELLUNGEN
1 Sprache 1
2 Zeitzone angezeigte Zeit [+1] Brussels
3 Power (0=alleine, 1=redundant) 0
4 Passwort (Menue) DTS

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 4 Generell

1. Einstellen der Anzeigesprache
2. Zeitzone für die Anzeige sowie alle Alarmlogs, E-Mail und SNMP einstellen.
→ siehe Kapitel 6.5.28 Zeitzonen-Auswahl.
3. Power: 0=Einfache Speisung, 1=Redundante Speisung
(siehe Kapitel "11 Speisungsvarianten")
4. Passwort für das Menü (Benutzer **dts**) eingeben (max. 15 Zeichen).
Es muss ein Passwort konfiguriert sein.

6.5.23 Netzwerk

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====


NETWORK GENERAL
1  IPV4 Konfiguration LAN 1
2  IPV6 Konfiguration LAN 1
3  Netzwerk Interface LAN 1          auto
4  IPV4 Konfiguration LAN 2
5  IPV6 Konfiguration LAN 2
6  Netzwerk Interface LAN 2          auto
7  Hostname (Devicename)            DTS4132
8  Domainname

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 5 Netzwerk


1. Konfiguration der IPV4-Parameter LAN 1
2. Konfiguration der IPv6-Parameter LAN 1
3. Netzwerk-Interface LAN 1 einstellen: Auto, 100/10Mbit, Half-, Fullduplex.
4. Konfiguration der IPV4-Parameter LAN 2
5. Konfiguration der IPv6-Parameter LAN 2
6. Netzwerk-Interface LAN 2 einstellen: Auto, 100/10Mbit, Half-, Fullduplex.
7. Hostname einstellen.


 **Wichtig:** Es muss immer ein Hostname konfiguriert sein. Hostnamen und deren Format sind in den Internetstandards RFC 952 und RFC 1123 beschrieben: Domänen und Hostnamen dürfen nur Buchstaben (Gross- oder Kleinbuchstaben) und Ziffern ("0-9") enthalten. Zudem darf auch der Bindestrich ("-") verwendet werden, solange es nicht am Ende steht. **Alles andere ist nicht erlaubt!**

8. Domäne einstellen z.B. test.org

Ansicht des aktuellen Netzwerk-Status in Menü: '1 Status' → '6 Information Netzwerk'

 **Wichtig:** Das Menü wird bei Änderung der IP oder des DHCP-Modus geschlossen.

 **Wichtig:** DHCP on/off, jede Zustandsänderung führt zu einem **Neustart** des NTP-Servers!

 **Wichtig:** Zum Betrieb einer **Multicast**-Kommunikation (NTP und Zeitzonenserver) sowie für Mail und SNMP ist **die Konfiguration eines Gateways nötig**. Dies kann über DHCP oder manuell gesetzt werden. Notfalls, wenn kein Gateway verfügbar ist, kann die eigene IP als Gateway eingetragen werden.

 **Wichtig:** Es soll nur ein DNS-Server konfiguriert werden (IPv4 oder IPv6).



- Wichtig:** Einstellungen am Netzwerk müssen mit dem Netzwerk-Administrator abgesprochen sein!
- Wichtig:** Das Gateway auf LAN 1 hat Priorität gegenüber Gateway von LAN 2! Ein externer NTP Server muss entweder im LAN 1, im LAN 2 oder via Gateway des LAN 1 erreichbar sein.
- Wichtig:** Wird nur eine LAN Schnittstelle verwendet so muss dies immer LAN 1 sein!
- Wichtig:** Es dürfen nicht beide LAN-Schnittstellen im gleichen Netzwerk (Subnet) konfiguriert sein!

Netzwerkconfiguration IPv4:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NETWORK IPV4                                LAN 1
1 DHCP                                       ein
2 IP-Adresse                               DHCP
3 Subnet-Maske                             DHCP
4 Gateway                                   DHCP
5 DNS-Server                               DHCP

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 5 Netzwerk → 1/4 IPV4 Konfiguration LAN 1/2

1. DHCP ein oder aus, die nachfolgenden Felder sind in Fall DHCP = ein nicht verfügbar. Ein DHCP **renew** kann auch über diesen Punkt ausgelöst werden.



Wichtig: DHCP ein, ohne verfügbaren DHCP Server, führt zu längerer Bootzeit (<75 Sec.) des DTS 4132.

- 2.-5. IP-Adresse, Subnet-Maske, Gateway und DNS-Server einstellen.
Format = 10.240.98.7

Netzwerkconfiguration IPv6:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NETWORK IPV6                                LAN 1
1 Mode / Autoconf                            aus
2 DHCPv6                                      aus
3 IP-Adresse 1 / Prefix                       0::0/64
4 Gateway 1                                   0::0
5 DNS-Server                                  0::0

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 5 Netzwerk → 2/5 IPV6 Konfiguration LAN 1/2

1. Autoconf ein oder aus
2. DHCPv6 ein oder aus
3. IP-Adresse mit Prefix im IPv6-Format
z.B. 2001:2345:6789::12:1:34/64
4. Gateway im IPv6-Format
5. IPv6-DNS-Server

6.5.24 Dienste (Netzwerkdienste FTP, Telnet, SSH....)

Konfiguration der Netzwerkdienste:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

NETZWERK DIENSTE
1 telnet                                     ein
2 ftp                                        ein
3 ssh, scp, sftp                             ein

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 6 Dienste (FTP, Telnet, SSH)

- 1.-3. Ein- oder Ausschalten der einzelnen Dienste.

6.5.25 SNMP

Beschreibung Funktionalität SNMP, siehe auch Kapitel "9 SNMP".

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SNMP KONFIGURATION
1  SNMP Mode                               1
2  Alarmmaske fuer SNMP                    ff ff ff ff ff ff ff ff
3  DTS Standort
4  Kontakt Information
5  SNMP V1/V2c Konfiguration Menue
6  SNMP V3 Konfiguration Menue

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 7 SNMP

1. Mode. 0=aus, 1=V1 + V2c + V3, 2=V2c + V3, 3=nur V3
Die MIB 2 SNMP-Informationen sind auch bei "Mode = aus" verfügbar.

Wichtig: Um MIB 2-Traps auszusenden, muss im Menü '2. Konfiguration' → '3. Alarme' → '3. Traps' mindestens die Trapcommunity und der Empfänger konfiguriert sein. Siehe auch Kapitel "6.5.20 SNMP-Traps").

2. Alarmmaske für SNMP-Status (siehe Kapitel "6.5.18 Alarmmaske"). Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite "SNMP KONFIGURATION" gespeichert oder zurückgesetzt.
3. Standort-Angabe, welche im SNMP-Management-Tool angezeigt wird.
4. Kontaktinformation, welche im SNMP-Management-Tool angezeigt wird.
5. Konfiguration der SNMP V1 / V2c-spezifischen Einstellungen. Siehe Kapitel "6.5.26 SNMP V1 / V2c"
6. Konfiguration der SNMP V3-spezifischen Einstellungen. Siehe Kapitel "6.5.27 SNMP V3"

Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.



6.5.26 SNMP V1 / V2c

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SNMP V1/V2c KONFIGURATION
1 Readonly Community Bezeichnung      romobotime
2 Read/write Community Bezeichnung    rwmobotime

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 7 SNMP → 5 SNMP V1/V2c Konfiguration Menue

1. Community String für **read only** (Gruppenzugehörigkeit für GET).
Standard: *romobotime*.
2. Community String für **read/write** (Gruppenzugehörigkeit für GET/PUT).
Standard: *rwmobotime*.



Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.

6.5.27 SNMP V3

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SNMP V3 KONFIGURATION
1 Benutzer 1 Konfiguration (dtsUser1)
2 Benutzer 2 Konfiguration (dtsUser2)
3 Zugriff 1 Konfiguration (viewDTS1)
4 Zugriff 2 Konfiguration (viewDTS2)

99 Zurueck

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 7 SNMP → 6 SNMP V3 Konfiguration Menue

1. - 2. Konfiguration der benutzerdefinierten SNMP-Accounts dtsUser1 und dtsUser2
3. - 4. Konfiguration der benutzerdef. SNMP-Zugriffsrechte viewDTS1 und viewDTS2

Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.

Benutzerkonfiguration SNMP V3:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====

SNMP V3 BENUTZER KONFIGURATION
1 Password fuer authent. und privacy          dtsUser1
2 Min. Security Level                         mobatime
3 Lesezugriff (read view)                     auth
4 Schreibzugriff (write view)                 _all_
                                              viewDTS1

98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 7 SNMP → 6 SNMP V3 Konfiguration Menue → 1/2 Benutzer 1/2 Konfiguration (DTSUser1/2)

1. Passwort für Authentifizierung (MD5) und "Privacy" (DES). 8 - 40 Zeichen
2. Minimaler Security-Level: 1=noauth (keine Authentifizierung)
2=auth (nur Authentifizierung)
3=priv (Authentifizierung und Privacy)
3. SNMP-Lesezugriff: 0=none (kein Zugriff)
1=all (Vollzugriff)
2=DTS Info (nur DTS-spezifische Informationen)
3=benutzerdefiniert 1 (viewDTS1)
4=benutzerdefiniert 2 (viewDTS2)
4. SNMP-Schreibzugriff: 0=none (kein Zugriff)
1=all (Vollzugriff)
2=DTS Info (nur DTS-spezifische Informationen)
3=benutzerdefiniert 1 (viewDTS1)
4=benutzerdefiniert 2 (viewDTS2)

Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.



Zugriffskonfiguration SNMP V3:

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====
```

```
SNMP V3 ZUGRIFFS-KONFIGURATION          viewDTS1
1 Include OID 1                          .1.3.6.1.4.1.8072
2 Include OID 2                          .1.3.6.1.4.1.2021
3 Include OID 3                          .1.3.6.1.4.1.13842.4
4 Exclude OID 1                          .2
5 Exclude OID 2                          .2
6 Exclude OID 3                          .2
```

```
98 Zurueck und speichern
99 Zurueck und Aend. verwerfen
```

```
Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 2 Konfiguration → 7 SNMP → 6 SNMP V3 Konfiguration Menue → 3/4 Zugriff 1/2 Konfiguration (viewDTS1/2)

1. - 3. Include View-Pfade in der Form *.1.3.6.1.4.1.13842.4* (z.B. DTS) oder *.iso* (kompletter SNMP ISO-Pfad).
4. - 6. Exclude View-Pfade: analog include.



Wichtig: Jede Konfigurationsänderung führt zu einem Neustart des DTS SNMP-Agents.

6.5.28 Zeitzone-Auswahl

```
DTS 4132.timeserver Moser-Baer AG
=====
```

```
AUSWAHL ZEITZONEN                               Seite 1
* 00: [0] UTC                                     01: [0] London
  02: [+1] Brussel                               03: [+2] Athens
  04: [+2] Bucharest                             05: [+2] Cairo
  06: [+2] Amman                                 07: [0] UTC
  08: [+3] Kuwait                               09: [-1] Cape Verde
  10: [0] UTC                                    11: [+4] Abu Dhabi
  12: [+4.5] Kabul                              13: [-8] Pitcairn Is.
  14: [+5] Tashkent                             15: [+5.5] Mumbai
  16: [+6] Astana                               17: [+7] Bangkok
  18: [+8] Singapore                            19: [+9] Tokyo
```

```
Gewuenschte Zeitzonennummer eingeben
```

```
Enter fuer naechsten Teil, ESC zum Verlassen>
```

Anzeige aller Zeitzone (100) des DTS 4132 über mehrere Seiten. Die Seiten können mit ENTER durchgewählt werden.

Mit der Eingabe einer Zeitzonennummer kann auf der aktuellen Seite eine Zeitzone ausgewählt werden.

Es kann nur eine Zeitzone selektiert sein.

Die selektierte Zeitzone wird mit einem * angezeigt.

Die Seite kann mit ESC verlassen werden. Die Änderungen werden erst auf der überliegenden Menüseite gespeichert oder zurückgesetzt.

6.6 Wartungsmenü

```
DTS 4132.timeserver  Moser-Baer AG
=====

WARTUNG
1 Update Software (FTP)
2 Update Software (USB)
3 Backup Konfiguration und Log auf USB
4 Backup Konfiguration lokal
5 Konfiguration wiederherst. (Backup)
6 Konfiguration wiederherst.(Default MOBA)
7 Geraet neu starten
8 Telegramm-Dateien kopieren

99 Zurueck

Gewuenschte Nummer eingeben>
```

Pfad: 3 Wartung

1. Auslösen eines Softwareupdates (Dateien müssen vorher per FTP ins Verzeichnis */ram* des DTS 4132 kopiert werden). → siehe Kapitel "7 Updates". Der Befehl führt immer zu einem Neustart des DTS 4132 (auch wenn keine Dateien zum Update kopiert wurden).

Wichtig: Evtl. zuerst Konfiguration sichern.

2. Auslösen eines Softwareupdates (Dateien müssen vorher auf einen USB-Stick in die DTS 4132 gesteckt werden). → siehe Kapitel "7 Updates". Der Befehl führt immer zu einem Neustart des DTS 4132 (auch wenn keine Dateien zum Update kopiert wurden).

Wichtig: Evtl. zuerst Konfiguration sichern.

3. Sichern der gesamten Konfiguration (inkl. Telegrammdateien) und der Log-Files auf einen USB-Stick. Erzeugt zusätzlich ein Diagnose-File (*dts4132system_XXXXXXXXXX.log*) im Verzeichnis */ram*, welches auch auf den USB-Stick kopiert wird oder per FTP heruntergeladen werden kann (nur für Support).
4. Sichern der Konfiguration lokal. (→ Datei *dts4132.conf.bkp* wird erstellt)
5. Wiederherstellen der gesamten Konfiguration ab lokal gespeicherter Sicherung.
6. Wiederherstellen der gesamten Konfiguration auf Werkseinstellungen.
7. DTS 4132 neu starten.
8. Telegramm-Dateien auf den DTS 4132 kopieren.
→ siehe Kapitel "7.10 Telegramm- und Programmdateien auf den DTS 4132.timeserver kopieren".

Siehe auch Kapitel "7 Updates".



7 Updates

7.1 Update von Images mit MOBA-NMS

Schritte, um Update aus MOBA-NMS heraus durchzuführen:

1. DTS-Gerät(e) in der Gerätesicht selektieren.
2. Menü 'Bearbeiten' → 'Kommandos' → 'Firmware Update...' auswählen.
3. Pfad zur Datei 'dtscheck.md5' eingeben oder mit 'Durchsuchen...' Button selektieren.
4. Weitere Pfade zu den Image-Dateien eingeben oder mit 'Durchsuchen...' Button selektieren.
5. Optional: Checkbox 'Gerät(e) –Konfiguration vor dem Update sichern' selektieren und Zielordner für Backup-Datei(en) angeben. Ist ein Zielordner angegeben, wird die gesamte Gerätekonfiguration vor dem Backup gesichert. Wenn auch das Image 'dts4132cfg.img' geschrieben wird, kann zusätzlich die gesicherte Konfiguration nach dem Update automatisch wiederhergestellt werden. Dazu die Checkbox 'Konfiguration nach dem Update wiederherstellen' selektieren.
6. Durch Klick auf den 'OK' Button wird der Update-Vorgang gestartet.



Wichtig: Der Updatevorgang (Punkt 6) kann längere Zeit dauern (<5 Min.) und darf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Bei einem Unterbruch wird die Software auf dem DTS 4132 zerstört und kann nur noch werkseitig repariert werden.

7.2 Update von Images per FTP

Mögliche Images sind: u-bootDTS4132, rootfsDTS4132.img, ulmageDTS4132, dts4132app.img, dts4132cfg.img. Zusätzlich muss auch die Datei dtscheck.md5 vorhanden sein.

→ die **Gross- und Kleinschreibung muss beachtet werden.**

Schritte zum Update von Images:

1. Verbindung mit einer FTP-Client-Software zum DTS 4132 herstellen (z.B. mit Internet Explorer: **ftp://dts@"IP-Adresse"**) (als Benutzer dts).
Siehe auch Kapitel 7.6 FTP-Verbindung
2. Wird ein Update des Images **dts4132cfg.img** gemacht, so werden die Konfiguration des DTS 4132 und die Telegrammdateien überschrieben. Um die Konfiguration zu sichern, muss die Datei *dts4132.conf* aus dem Verzeichnis **/etc** und allfällige Telegrammdateien aus dem Verzeichnis **/var/local/dts** gesichert werden. Nach dem Update kann die Datei gemäss Kapitel "7.3 Update von Anwendungen oder Konfigurationen per FTP" wieder auf den DTS 4132 geschrieben werden.
3. Ins Verzeichnis **/ram** wechseln.
4. Image ins Verzeichnis **/ram** kopieren.
5. FTP-Verbindung schliessen.
6. Im Menü '3. Wartung' → '1. Update Software (FTP)' wählen und mit ENTER den Updatevorgang auf dem DTS 4132 starten. Meldung "Update wird ausgeführt" erscheint und zugleich wird auf der Kommandozeile "Bitte warten!>" angezeigt. Es werden sämtliche Images geschrieben. Der DTS 4132 startet nach Abschluss des Updates automatisch neu.
Telnet oder SSH muss neu gestartet werden.



Wichtig: Der Updatevorgang (Punkt 6) kann je nach Image-Typ und Anzahl längere Zeit dauern (<5 min) und darf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Bei einem Unterbruch wird die Software auf dem DTS 4132 zerstört und kann nur noch werkseitig repariert werden.

Das Aufstarten nach dem Update kann zusätzlich einige Minuten (<10 Min) dauern oder es kann zu einem zusätzlichen Neustart kommen, da zuerst die Filesysteme geprüft werden.

Um Fehler beim Update auszuschliessen, sollen nach dem Updatevorgang die Versionen kontrolliert werden.

7.3 Update von Anwendungen oder Konfigurationen per FTP

Um einzelne Dateien wie z.B. dts4132app, dts4132menu, ntpd, dts4132mod.ko, dts4132.conf, usw. auf der DTS 4132 zu aktualisieren, sind folgende Schritte auszuführen → **die Gross- und Kleinschreibung muss beachtet werden, Benennung immer mit 4132:**

1. Verbindung mit einer FTP-Client-Software zum DTS 4132 herstellen (z.B. mit Internet Explorer: **ftp://dts@"IP-Adresse"**) (als Benutzer dts). Siehe auch Kapitel 7.6 FTP-Verbindung
2. Ins Verzeichnis */ram* wechseln.
3. Alle zu aktualisierenden Dateien ins Verzeichnis */ram* kopieren.
4. FTP-Verbindung schliessen.
5. In der Bedienung '3. Wartung' → '1. Update Software (FTP)' wählen und mit ENTER den Updatevorgang auf dem DTS 4132 starten. Meldung "Update wird ausgeführt" erscheint und zugleich wird auf der Kommandozeile "Bitte warten!>" angezeigt. Es werden sämtliche Files kopiert. Der DTS 4132 startet nach Abschluss des Updates automatisch neu.
Telnet oder SSH muss neu gestartet werden.



Wichtig: Der Updatevorgang (Punkt 5) kann längere Zeit dauern (<5 Min.) und darf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Bei einem Unterbruch wird die Software auf dem DTS 4132 zerstört und kann nur noch werkseitig repariert werden.

Um Fehler beim Update auszuschliessen, sollen nach dem Updatevorgang die Versionen kontrolliert werden.

7.4 Update von Images per USB

Mögliche Images sind: u-bootDTS4132, rootfsDTS4132.img, ulmageDTS4132, dts4132app.img, dts4132cfg.img. Zusätzlich muss auch die Datei dtscheck.md5 vorhanden sein.

→ **die Gross- und Kleinschreibung muss beachtet werden.**

Schritte zum Update von Images:

1. Images auf USB-Stick kopieren
2. Stick in den DTS 4132 einstecken
3. Wird ein Update des Images **dtscfg.img** gemacht, so wird die Konfiguration des DTS 4132 und die Telegrammdateien überschrieben. Um die Konfiguration zu sichern, müssen die Datei *dts4132.conf* aus dem Verzeichnis */etc* und allfällige Telegrammdateien aus dem Verzeichnis */var/local/dts* gesichert werden. Nach dem Update kann die Datei nach Kapitel "7.3 Update von Anwendungen oder Konfigurationen per FTP" wieder auf den DTS 4132 geschrieben werden.

4. Im Menü '3. Wartung' → '2. Update Software (USB)' wählen und mit ENTER den Updatevorgang auf dem DTS 4132 starten. Meldung "Update wird ausgeführt" erscheint und zugleich wird auf der Kommandozeile "Bitte warten!>" angezeigt. Es werden sämtliche Images geschrieben. Der DTS 4132 startet nach Abschluss des Update automatisch neu.
Telnet oder SSH muss neu gestartet werden.
5. Sobald der DTS 4132 neu gestartet ist USB-Stick entfernen



Wichtig: Der Updatevorgang (Punkt 4) kann je nach Image-Typ und Anzahl längere Zeit dauern (<5 min) und darf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Bei einem Unterbruch wird die Software auf dem DTS 4132 zerstört und kann nur noch werkseitig repariert werden.

Das Aufstarten nach dem Update kann zusätzlich einige Minuten (<10 Min) dauern oder es kann zu einem zusätzlichen Neustart kommen, da zuerst die Filesysteme geprüft werden.

Um Fehler beim Update auszuschliessen, sollen nach dem Updatevorgang die Versionen kontrolliert werden.

7.5 Update von Anwendungen oder Konfigurationen per USB

Um einzelne Dateien wie z.B. dts4132app, dts4132menu, ntpd, dts4132mod.ko, dts4132.conf, usw. auf dem DTS 4132 zu aktualisieren, sind folgende Schritte auszuführen

→ die **Gross- und Kleinschreibung muss beachtet werden, Benennung immer mit 4132:**

1. Anwendungen auf den USB-Stick kopieren
2. Stick in den DTS 4132 einstecken
3. Im Menü '3. Wartung' → '2. Update Software (USB)' wählen und mit ENTER den Updatevorgang auf dem DTS 4132 starten. Meldung "Update wird ausgeführt" erscheint und zugleich wird auf der Kommandozeile "Bitte warten!>" angezeigt. Es werden sämtliche Images geschrieben. Das DTS 4132 startet nach Abschluss des Update automatisch neu.
Telnet oder SSH muss neu gestartet werden.
4. Sobald der DTS 4132 neu gestartet ist, USB-Stick entfernen.



Wichtig: Der Updatevorgang (Punkt 3) kann längere Zeit dauern (<5 Min.) und darf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Bei einem Unterbruch wird die Software auf dem DTS 4132 zerstört und kann nur noch werkseitig repariert werden.

Um Fehler beim Update auszuschliessen, sollen nach dem Updatevorgang die Versionen kontrolliert werden.



Wichtig: USB Stick Erkennung:
Nach dem Entfernen des USB-Sticks muss ca. 1 Min. gewartet werden, bevor dieser wieder eingesteckt wird. Sonst kann es sein, dass dieser nicht mehr erkannt wird.

7.6 FTP-Verbindung

Verbindung anonym herstellen:

ftp://“IP-Adresse des DTS 4132“

verbindet direkt ins Verzeichnis **/ram**, z.B. Explorer *ftp://10.241.0.5*

Verbindung als/mit Benutzer herstellen:

ftp://dts@“IP-Adresse des DTS 4132“.

z.B. mit Internet Explorer: *ftp://dts@10.241.0.5* eingeben.

Passwort: **dts** bzw. das eingestellte Passwort fürs Menü.

Um direkt ins Verzeichnis **/ram** zu kommen geht auch

ftp://dts@10.241.0.5/ram.

Verbindung mit IPv6 herstellen:

Die Adresse **muss** in [] Klammern geschrieben werden:

z.B. mit Internet Explorer: *ftp://dts@[fd03:4432:4646:3454::2000]* eingeben.

Wichtig: Die Dateien müssen binär kopiert werden (nicht ASCII).



FTP-Tools

	Windows 7, 8, 10	Linux (Suse, Redhat)
Im System integriert (Dateimanager):	Windows Explorer <i>Start → Ausführen: Explorer</i>	Konqueror / Dolphin
Programme (Beispiele)	CuteFTP	Kbear

7.7 SFTP-Verbindung

SFTP= SSH File Transfer Protocol

SFTP-Tools

	Windows 7, 8, 10	Linux (Suse, Redhat)
Im System integriert (Dateimanager):	-	Konqueror / Dolphin
Programme (Beispiele)	WinSCP	-

7.8 SCP-Verbindung

SCP = Secure Copy Protocol

Wichtig: SCP-Verbindungen können nur gestartet werden, wenn kein Menü (Bedienung) offen ist.

Folgende Fehlermeldung kann missachtet werden. Die Funktionalität ist nicht beeinträchtigt:

```
Befehl 'groups'  
fehlgeschlagen mit Beendigungscode 127 und Fehlernachricht  
-sh: groups: not found.
```

SCP-Tools

	Windows 7, 8, 10	Linux (Suse, Redhat)
Im System integriert (Dateimanager):	-	Mit Kommandozeile
Programme (Beispiele)	WinSCP	-

7.9 Konfiguration extern sichern

(als Backup oder zur Übernahme auf einen anderen DTS 4132)

Sichern der aktuellen Konfiguration über MOBA-NMS:

1. DTS-Gerät in der Gerätesicht selektieren.
2. Menü 'Bearbeiten' → 'Backup der Konfiguration erstellen...' auswählen.
3. Zu sichernde Elemente auswählen. (Im Zweifelsfall alles.)
4. Button 'Weiter ->' klicken.
5. Zielfile durch Klick auf den 'Durchsuchen...' Button angeben.
6. Optional: Freien Kommentar zum Backup eingeben. Z.B. Grund des Backups, Verwendung, usw. Dieser Kommentar wird beim Wiederherstellen des Backups angezeigt.
7. Durch Klick auf den 'Fertigstellen' Button wird das Backup erstellt.
8. Am Ende des Backup-Vorgangs wird eine Übersicht über den Verlauf angezeigt. Daraus ist ersichtlich, welche Elemente gesichert wurden und welche nicht vorhanden sind oder nicht gesichert werden konnten.

Sichern der aktuellen Konfiguration per FTP:

1. Verbindung mit einer FTP Client Software zum DTS 4132 herstellen (z.B. mit Internet Explorer: **ftp://dts@"IP-Adresse"**) (als Benutzer dts).
2. Ins DTS 4132-Verzeichnis **/etc** wechseln.
3. Die Datei **dts4132.conf** (Konfiguration) auf den Bedien-PC sichern (z.B. auf den Desktop oder in *Eigene Dateien* kopieren).
4. Zusätzlich allfällige Telegrammdateien aus dem Verzeichnis **/var/local/dts** sichern

Sichern der aktuellen Konfiguration per USB-Stick:

Der ganze Vorgang kann analog mit einem USB-Stick durchgeführt werden. Im Menü '3. Wartung' → '3. Backup Konfiguration und Logs nach USB' wählen und mit ENTER den Kopiervorgang auf den USB-Stick starten. Alle Dateien (zusätzlich auch die Telegrammdateien) werden in das Root-Verzeichnis des USB-Sticks kopiert.

Übernahme der Konfiguration auf einen anderen DTS 4132:

Um die gesamte Konfiguration oder einzelne Elemente von einem DTS-Gerät auf ein anderes zu übertragen, kann der entsprechende Assistent in MOBA-NMS verwendet werden. Dazu das Quell-Gerät (von welchem aus die Konfiguration übertragen werden soll) in der Gerätesicht selektieren und den Assistenten über das Menü 'Bearbeiten' → 'Konfiguration übertragen...' starten. Dieser führt Sie durch die einzelnen Schritte.

Ohne MOBA-NMS ist die in Kapitel 7.3 bzw. 7.5 beschriebene Prozedur durchführen.

Wichtig: Wird die gesicherte Konfiguration ohne MOBA-NMS auf einen anderen DTS 4132 kopiert, muss u. U. die IP-Adresse nach dem Download via serielle Verbindung geändert werden.



7.10 Telegramm- und Programmdateien auf den DTS 4132.timeserver kopieren

Telegramm oder Programm Dateien können per FTP oder mittels USB-Stick analog den vorherigen Beschreibungen auf den DTS 4132 kopiert werden.

Im Menü '3. Wartung' → '8. Telegramm-Dateien kopieren' wählen und mit ENTER den Kopiervorgang auf den DTS 4132 starten. Danach im Menü "6.5.4 Serielle Schnittstelle" neu auswählen und so neu laden.

Die Dateien sind im Verzeichnis `/var/local/dts` abgelegt und können dort mittels FTP wieder gelöscht oder herauskopiert werden.


Spezialfall USB-Stick:

Wird das Einstecken eines USB-Sticks erkannt, so wird dies auf dem Display signalisiert. Durch Drücken der Taste wird das Kopieren (analog obiger Beschreibung) auch ausgelöst (Taste drücken, bis Kopiervorgang startet).

Verwaltung mit MOBA-NMS:

Mit MOBA-NMS müssen die Dateien nicht manuell per FTP oder USB-Stick kopiert werden, da dies in der MOBA-NMS-Bedienung bereits integriert ist. Bei jeder Datei-Auswahl kann auf den 'Ändern...'-Link geklickt werden. Dieser öffnet einen Datei-Dialog, welcher alle Dateien anzeigt und es ermöglicht, neue Dateien auf das Gerät zu laden oder bestehende zu löschen.

Beispiel einer Programmdatei-Auswahl:



Link zum Öffnen des Datei-Dialogs, um die Dateiliste zu bearbeiten.



Wichtig: Nach dem Kopieren der Dateien wird die Telegrammausgabe neu gestartet (Übernahme der Dateien)




Wichtig: **Dateinamen** dürfen maximal **8 Zeichen** vor dem Punkt enthalten, z.B. **IF482Std.tel**

8 Zeitverwaltung

8.1 Konzept der Zeitverwaltung

Die interne Hauptuhr sowie die RTC-Echtzeituhr laufen mit UTC-Zeit (Universal Time Coordinated). Die Synchronisationseingänge, die Zeitanzeige auf dem Display sowie alle Ausgänge sind jeweils über einen Zeitzoneneintrag mit der Hauptuhrzeit verbunden, d.h. alle Ein- und Ausgänge können einzeln einer spezifischen Zeitzone zugeordnet werden.

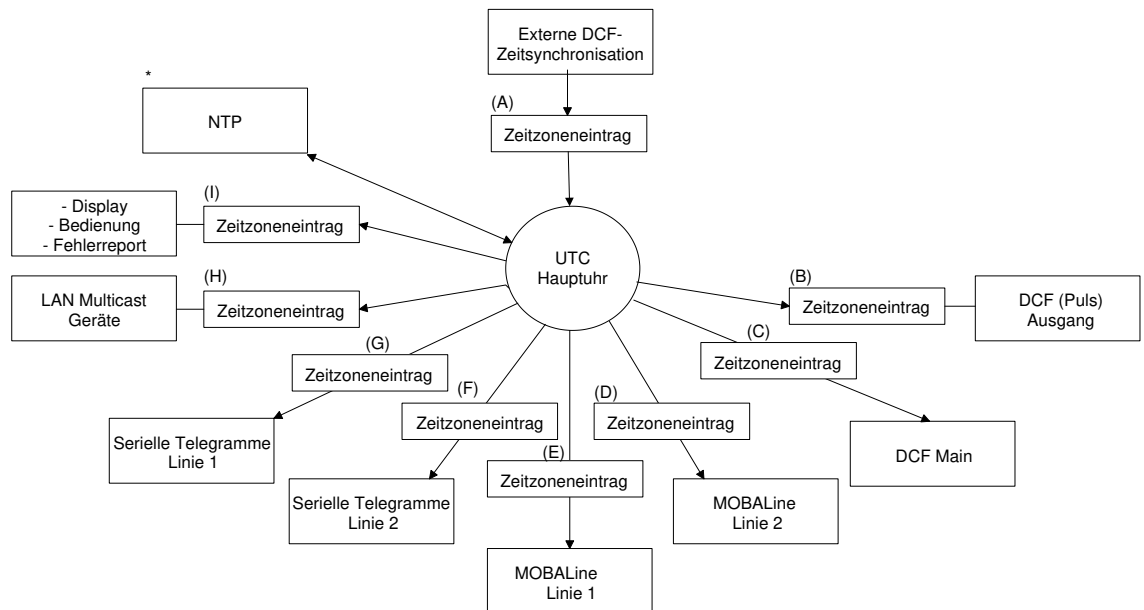

konfigurierbare Zeitzonen:

- (A) Kapitel 6.5.11 Zeitquelle
 - (B) Kapitel 6.5.3 DCF / Puls / Frequenzausgang
 - (C) Kapitel 6.5.2 DCF – Ausgang
 - (D) Kapitel 6.5.6 MOBALine
 - (E) Kapitel 6.5.6 MOBALine
 - (F) Kapitel 6.5.4 Serielle Schnittstelle
 - (G) Kapitel 6.5.4 Serielle Schnittstelle
 - (H) Kapitel 6.5.5 NTP-Nebenuhren / Zeitzonenserver
 - (I) Kapitel 6.5.22 Generelle Einstellungen
- * NTP ist immer UTC

8.2 Zeitübernahme

Varianten der Zeitübernahme

- Nachführen:
Nach dem Aufstarten des DTS 4132 wird die Zeit ein erstes Mal gesetzt (ab Quelle oder manuell). Danach wird die Zeit bei Abweichung von der Quelle nur noch mit einer maximalen Nachführgeschwindigkeit justiert → **keine Zeitsprünge möglich**.
Konfiguration: siehe Kapitel "6.5.12 Zeithaltung"
- Setzen:
Zeitabweichungen werden immer sofort komplett korrigiert: Sekunden werden sofort gesetzt, Teilsekunden werden mit 50ms/s korrigiert.

Manuelles Setzen der Zeit:

- Die Zeit wird immer sofort gesetzt. Das Stratum wird auf 1 oder auf ein fest eingestelltes Fixstratum gesetzt. Ist eine neue Zeitinformaton einer Quelle verfügbar, so wird die Zeit wieder nachgeführt und das Stratum entsprechend gesetzt.

8.3 Zeitübernahme ab externer Quelle (DCF oder GPS)

Übernahme ab externer Quelle (DCF-Eingang):

- Mindestens 2 Minuten Empfang (DCF-GPS) werden benötigt, bevor der NTP-Server verfügbar ist.
Stratum der Zeitquelle = 0 → Stratum des DTS 4132 = 1

Stratum normaler, synchronisierter Betrieb:

- Der Stratumwert verhält sich bei Synchronisation ab Zeitquelle wie folgt:
Falls $St_fix > 0$, dann gilt: $Stratum = St_fix$ (vor allem für manuell gesetzte Zeit)
Falls $St_fix = 0$, dann gilt: $Stratum = 1$

Stratum im Fehlerfall:

- Der Stratumwert verhält sich bei Ausfall der externen Zeitquelle wie folgt:
Falls $St_fix > 0$, dann gilt: $Stratum = St_fix$
Falls $St_fix = 0$, dann gilt:
 $Stratum = \text{MIN}((t_current - t_lastsynch)/(To * 255), St_max)$
- Nachführung der Uhr nach erkanntem Zeitsprung:
Falls $St_fix > 0$, dann gilt: $Stratum = St_fix$
Falls $Tst > 0$ UND $St_fix = 0$, dann gilt: $Stratum = \text{MIN}(Tdiff/Tst, St_max)$
Falls $Tst = 0$ UND $St_fix = 0$, dann gilt: $Stratum = 1$ (auto)

Legende:

To:	Stratum TO <0-16>, Stratum-Fehler Timeout-Zeit 1-999 [h], bei Ausfall der externen Quelle
St_fix:	0..15, konfigurierbares Fix-Stratum, 0 = auto
St_max:	16
t_current[s]:	aktuelle Zeit
t_lastsynch [s]:	Zeit der letzten Synchronisation
Tst:	Offset per Stratum, 0..40'000 [ms], Vorgabe Zeitabweichung für Stratumänderung um 1
Tdiff:	aktuelle Zeitdifferenz in ms

8.4 Zeitübernahme ab NTP

Übernahme:

- Gemäss NTP RFC 1305, RFC 5905 (www.ntp.org)
(siehe <http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/WebHome> für Server im Internet)

Stratum im normalen, synchronisierten Betrieb:

- Stratumwert des DTS ist immer um eins höher als der des aktuellen NTP-Zeitserver

Stratum im Fehlerfall:

- Gemäss NTP RFC 1305, RFC 5905 (www.ntp.org)

8.5 NTP als Backup

Sofern der DTS 4132 mit einer DCF- oder GPS-Quelle synchronisiert wird, kann NTP als Redundanz-Quelle verwendet werden. Diese Funktion ist aktiv, sobald im Menü unter Menü '2. Konfiguration' → '2. Zeitverwaltung' → '4. NTP Server' mindestens ein Zeitserver konfiguriert ist.

Stratum im normalen, synchronisierten Betrieb:

- Analog Stratumwert "Zeitübernahme ab externer Quelle (DCF oder GPS)"

Verhalten im Fehlerfall:

- Ausfall der primären Quelle:
"St. est":Bedeutet: Erwartetes NTP-Stratum der NTP-Quellen
"St. est" = MAX(Stratum NTP-Kandidaten)
→ Bedeutet: "St. est" erhält den Stratum-Wert der schlechtesten NTP-Quelle.
Falls internes Stratum > "St. est" + 1, erfolgt der Wechsel zu NTP als Quelle
(internes Stratum ist um eins höher als das der schlechteste verfügbare NTP Quelle).
- Sobald die primäre Quelle wieder verfügbar ist, erfolgt der Wechsel zurück.

8.6 Zeitserver

- NTP v4 (kompatibel mit v3) nach RFC 1305, RFC 5905 (Port 123)
- SNTP (UDP), RFC2030 (Port 123)
- TIME (TCP/UDP), RFC 868 (Port 37)
- DAYTIME (TCP/UDP), RFC 867 (Port 13)

8.7 Zeitgenauigkeit, -haltung

Siehe Anhang H Technische Daten.

8.8 Schaltsekunde

Die Ankündigung der Schaltsekunde wird jeweils 1 Stunde vor dem eingestellten Zeitpunkt über DCF und NTP* ausgegeben.

*Über NTP wird die Ankündigung nur ausgesendet, wenn eine DCF-Quelle eingeschaltet ist. Ist nur eine NTP-Quelle konfiguriert, so wird deren Zustand weitergegeben.

Automatischer Modus

Im automatischen Modus wird während 1 Stunde vor dem Zeitpunkt der möglichen Schaltsekunde die Quelle (DCF oder NTP) auf eine allfällige Ankündigung geprüft. Wird die Ankündigung erkannt, so wird sie über die NTP- und DCF-Ausgänge weitergegeben und die Schaltsekunde eingefügt.

Die Schaltsekunde kann jeweils zu 2 möglichen Zeitpunkten im Jahr eingefügt werden: 00:00:00 1.1. oder 00:00:00 1.7. jeweils UTC. Ob eine Schaltsekunde eingefügt wird, bestimmt die Organisation IERS (<http://www.iers.org>) jeweils max. ein halbes Jahr im Voraus.

8.9 NTP-Authentifizierung

NTP bietet in der Version 4 zwei Varianten zur Authentifizierung an:

- NTP symmetric keys (auch symmetrische Schlüssel)
- NTP Autokeys

Die NTP-Authentifizierung dient der Sicherstellung einer korrekten Zeitquelle und zur Verhinderung von Manipulationen an NTP-Informationen. Die NTP-Daten sind aber selber nicht verschlüsselt.

8.9.1 NTP symmetric keys

An jedes NTP-IP-Paket wird eine 32-bit Key ID und eine cryptografische 64/128-bit Checksumme des Pakets angehängt.

Dazu werden die folgenden Algorithmen verwendet:

- Data Encryption Standard (DES)
(im Nordamerika zum Teil eingeschränkt und in neuen NTP-Varianten (>V4.2) nicht mehr integriert)
- Message Digest (MD5)

Der DTS 4132 unterstützt nur das MD5-Verfahren.

Mit einem der Algorithmen berechnet der empfangende NTP-Service die Checksumme und vergleicht sie mit der im Paket enthaltenen. Beide NTP-Services müssen hierfür den gleichen Encryption Key mit der dazugehörigen gleichen Key ID haben. Pakete mit einem falschem Key oder falscher Checksumme werden nicht zur Synchronisation verwendet.

Um die Authentifizierung von NTP zu nutzen, muss der DTS 4132 entsprechend konfiguriert werden (Kapitel 6.5.14 NTP-Server). Der NTP-Service des anderen Geräts (z.B. Server, PC...) muss zusätzlich konfiguriert werden. Bei Standard NTP geschieht dies über die ntp.conf-Datei:

```
# path for key file
keys /etc/ntp/ntp.keys
trustedkey 1 2 3 4 5 6# define trusted keys
requestkey 4 # key (7) for accessing server variables
controlkey 5 # key (6) for accessing server variables
```



```
server ntp1.test.org key 2
server ntp2.test.org key 6
server 192.168.23.5 key 3
```

Die Beschreibung der ntp.conf-Datei kann über die entsprechende man-Page abgerufen werden oder unter <http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/authopt.html> nachgesehen werden.

Der Authentifizierungs-Mode wird automatisch aktiviert, wenn ein Key benutzt wird und die Pfade für die Keys entsprechend eingestellt sind.

`trustedkey` definiert alle aktuell erlaubten Keys

`requestkey` definiert den Key für das ntpq Hilfstool.

`controlkey` definiert den Key für das ntpdc Hilfstool.

Die Keys befinden sich in der mit `keys` definierten ntp.keys-Datei. Diese hat das folgende Format:

```
1 M TestTest
2 M df2ab658
15 M I see!
498 M NTPv4.98
```

In der erste Spalte der Datei steht die Key ID, die zweite definiert Spalte das Format des Keys und die dritte den Key selbst. Es gibt vier Key-Formate, heute wird aber nur noch MD5 verwendet → M. Der Buchstabe M wird bei neuen NTP-Varianten (>V4.2) nicht mehr geschrieben und ist nur für die Rückwärtskompatibilität nötig. Die Zeichen ' ', '#', '\t', '\n' und '\0' werden im MD5 ASCII Key nicht verwendet! Key 0 ist reserviert für spezielle Zwecke und sollte deshalb hier nicht verwendet werden.

ntp.keys: man-Page für ntp.keys beachten (auf Internet zu finden)

8.9.2 NTP Autokey

Durch symmetrische Schlüssel wird die Echtheit der empfangenen Zeit auf den NTP-Clients sichergestellt. Für eine höhere Sicherheit ist aber der regelmässige Austausch der verwendeten Schlüssel nötig, um einen Schutz, z.B. vor Replay-Attacken (d.h. Angriffen, bei denen aufgezeichneter Netzwerkverkehr einfach noch einmal abgespielt wird), zu erreichen.

Da der Austausch in einem grossen Netzwerk sehr aufwändig ist, wurde das Autokey-Verfahren eingeführt. Mit einer Kombination aus Gruppenschlüsseln (group keys) und öffentlichen Schlüsseln (public keys) können so alle NTP-Clients die Zeitangaben, die sie von Servern ihrer eigenen Autokey-Gruppe erhalten, auf Echtheit überprüfen.

NTP Autokey ist in der Anwendung relativ komplex und braucht auf jeden Fall vorheriges Studium der Funktionalität.

Autokey wird in <http://www.cis.udel.edu/~mills/proto.html> oder auf der NTP-Homepage <http://www.ntp.org> beschrieben.

Autokey ist im Moment in einem IETF-Draft definiert:

<http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ntp-autokey-04.txt>

Die Konfiguration von Autokey wird in

<http://support.ntp.org/bin/view/Support/ConfiguringAutokey> oder in

<http://www.ntp.org/ntpfaq/NTP-s-config-adv.htm#S-CONFIG-ADV-AUTH> beschrieben.


8.10 Redundanter Betrieb von 2 DTS 4132.timeserver

Für den redundanten Betrieb werden zwei DTS 4132-Geräte über Lichtleiter synchronisiert. Dazu wird in beide Geräte ein mini GBIC-Modul gesteckt und über LWL verbunden (siehe Anhang H Technische Daten):



mini GBIC Modul

Beide Geräte haben im redundanten Betrieb einen GPS-Empfänger oder externe Zeitserver als Zeitquelle. Die beiden Geräte werden für den redundanten Mode konfiguriert, sind aber grundsätzlich gleichwertig und handeln die Rolle Master/Slave untereinander aus. Der Slave ist im Betrieb immer auf den Master synchronisiert. Der Slave überwacht die Systemzeit anhand der eigenen GPS-Zeit (oder externe Zeitserver Zeit) und generiert eine Fehlermeldung, falls der Betrag der Zeitdifferenz den konfigurierbaren Wert von n Millisekunden übersteigt.

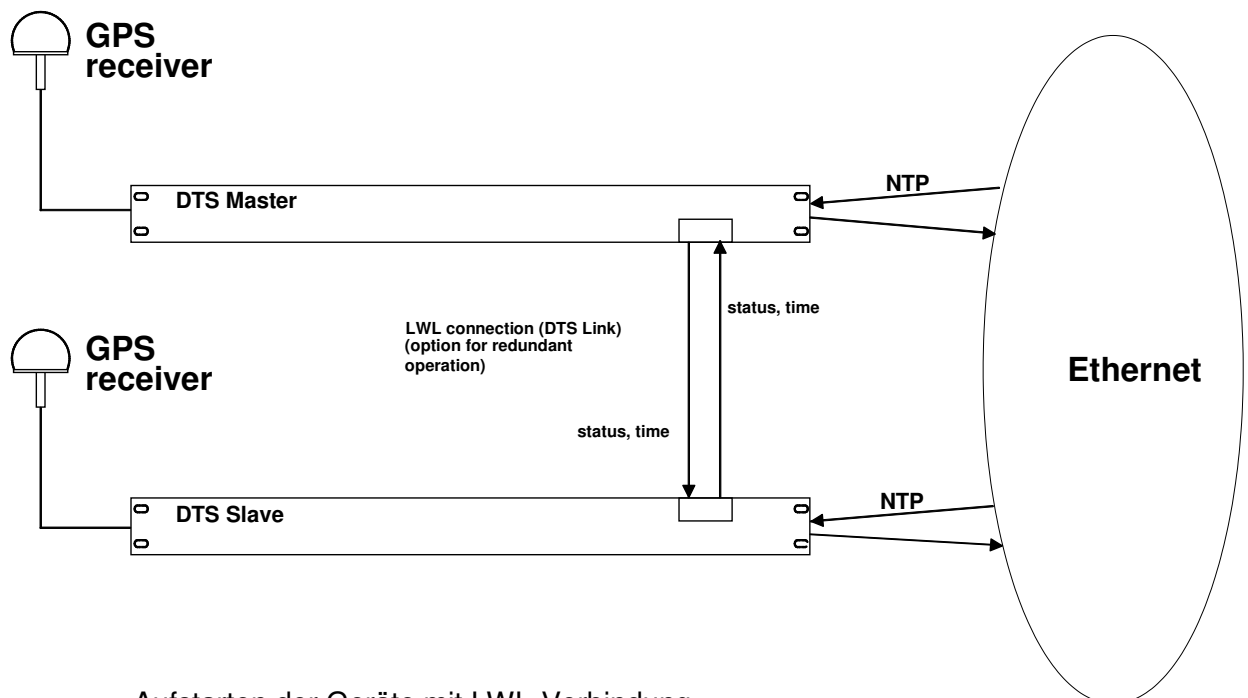

- Aufstarten der Geräte mit LWL-Verbindung
Die Geräte handeln untereinander aus, welcher der Master ist (normalerweise der, der als erster synchronisiert ist)
- Aufstarten der Geräte ohne LWL-Verbindung
Die Geräte senden keine Zeitinformation aus, bis die LWL-Verbindung steht oder die Geräte umkonfiguriert werden.
- Der Slave synchronisiert sich auf den Master.
Wobei $\text{Stratum/Slave} = \text{Stratum/Master} + 1$
Die Zeit des Slaves wird immer sofort auf die Masterzeit gesetzt (keine feine Nachführung).

- Bei Ausfall der Zeitquelle des Masters, steigt das Stratum des Masters anhand der konfigurierbaren Parameter bis zum maximalen Stratum. Der Slave folgt, d.h. das Stratum des Slave ist immer 1 höher. Ab einem konfigurierbaren Stratum-Wert übernimmt der Slave die Masterrolle (wenn der Status des Slave besser ist als der des Masters) und synchronisiert sich auf die eigene Zeitquelle. Der vorherige Master wird zum Slave. Diese Rollenverteilung bleibt bestehen, bis der neue Master die Synchronisation verliert.
- Bei Ausfall des Masters übernimmt der Slave die Masterfunktion.
- Funktioniert der ehemalige Master wieder, übernimmt dieser die IST-Zeit des laufenden Masters und verbleibt im Slave-Mode.
- Bei Ausfall der LWL-Verbindung prüft der Slave den Status des Masters über das Netzwerk und verbleibt im Slave-Mode, solange der Master erreichbar ist und normal funktioniert. Wenn der Master nicht mehr erreichbar ist oder einen schlechteren Status hat, übernimmt der Slave die Masterfunktion.

NTP

Die NTP-Clients wählen sich den Server mit dem tieferen Stratum.


Redundanter Mode 2: Keine LAN Verbindung zwischen den zwei DTS Geräten

Die beiden redundanten DTS 4132 befinden sich nicht im gleichen Netzwerk. Deshalb ist keine Kommunikation über das Netzwerk (LAN) zwischen den Geräten möglich. Die Entscheidung der Rollen (Master, Slave) geschieht ausschliesslich über den opt. Link.

RTC

RTC soll für den redundanten Modus ausgeschaltet werden.

Redundanter Mode mit externen Zeitservern:

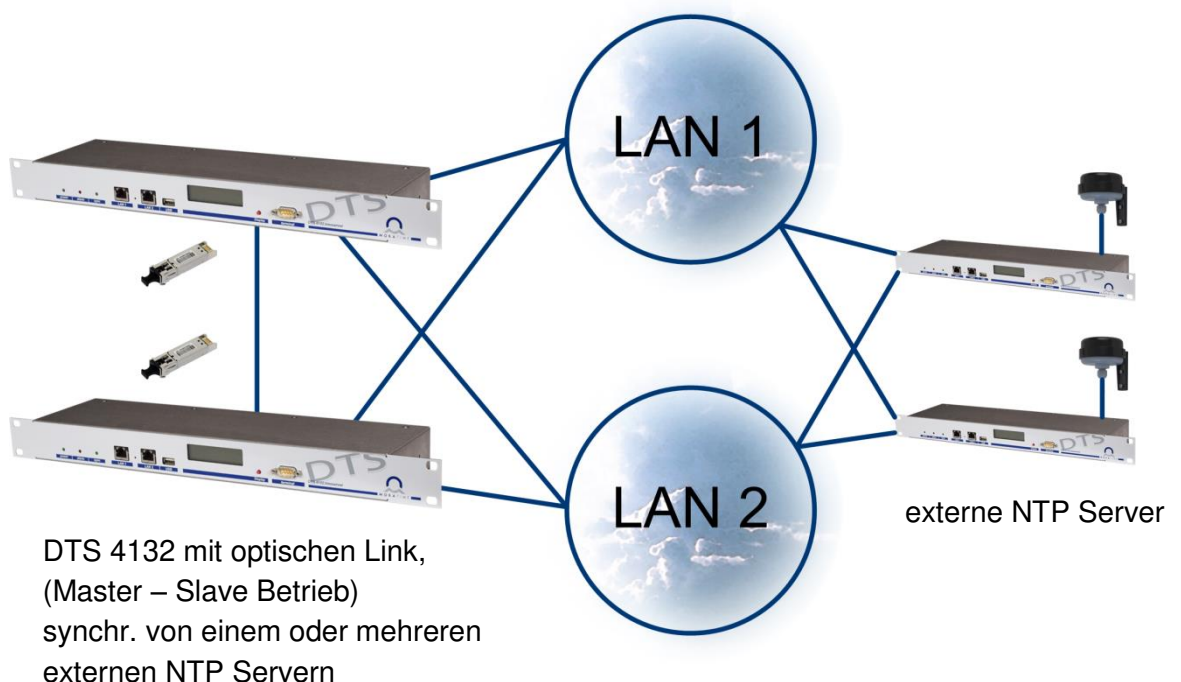

9.1 Generelles

Es wird die SNMP-Version **V2c** oder **V3** für *Get*, *Set* und **V1** oder **V2c** für *Notification* (Trap) eingesetzt.

Auf dem DTS ist ein vollwertiger SNMP-Agent implementiert (MIB II, DTS4132).

Es werden für SNMP V2c folgende Standard *Communities* verwendet:

Read only : *romobotime*
Read/Write: *rwmobotime*
Trap: *trapmobotime*

Es werden für SNMP V3 folgende Standard *User / Passwords* verwendet:

dtsUser1 *mobatime*
dtsUser2 *mobatime*
dtsInfo *mobatime* (nicht änderbar, read only)

Die Benutzer *dtsUser1* und *dtsUser2* haben auf alle Objekte Read/Write-Zugriff. Der Zugriff kann aber mit entsprechenden SNMP V3 Regeln eingeschränkt werden. Die Änderung der Benutzer kann nur über das DTS Menü erfolgen und nicht via SNMP durchgeführt werden.

Der SNMP V3-Agent unterstützt Benutzervalidierung (*Authentication* MD5) und Verschlüsselung (Encryption DES).

MIB II-Werte wie *sysDescr*, *sysContact*, *sysName*, oder *sysLocation* können nur über das DTS Menü und nicht via SNMP geändert werden.

Es werden folgende MIB Definitionen verwendet:

SNMPv2-SMI, SNMPv2-MIB, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, SNMPv2-TM,
SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB,
SNMP-TARGET-MIB, SNMP-USER-BASED-SM-MIB, SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB,
RFC1213-MIB, IF-MIB, IP-MIB, IP-FORWARD-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB,
HOST-RESOURCES-MIB, HOST-RESOURCES-TYPES, DISMAN-EVENT-MIB,
NOTIFICATION-LOG-MIB, UCD-SNMP-MIB, NET-SNMP-MIB, NET-SNMP-TC

SNMP V2c,V3:

DTS-COMMON (Datei: DTS-COMMON-MIB.TXT)

 Allgemeine DTS-Definitionen, wird immer benötigt

DTS4132 (DTS4132-MIB.TXT)

 Gerätespezifische DTS-Definitionen

Die MIB-Files können mit FTP ab dem DTS 4132 kopiert werden (FTP-Anwendung siehe Kapitel "7.6 FTP Verbindung"):

DTS-MIB: */etc/snmp/mibs/*

Standard-MIBS: */usr/share/snmp/mibs/*

9.2 Gerätekonfiguration mit SNMP

Wird in einer Konfigurationsgruppe eine oder mehrere Variable(n) mit *Put* gesetzt, muss zum Abschluss in der entsprechenden Gruppe die Variable *dts4132????ConfigCmd* auf 1 gesetzt werden. Mit diesem Kommando (1=Save) werden die Werte der gesamten Konfigurationsgruppe vom DTS übernommen.

Solange das Save-Kommando nicht gesetzt wurde, können mit dem Setzen der Variable *dts4132????ConfigCmd* auf 2 (2=Undo,Restore) die veränderten Variablen auf die alten Werte zurückgesetzt werden.

Nach dem Absetzen des Save-Kommandos wird eine *dts4132ConfigChanged Notification* versendet.

Die Definitionen der verfügbaren Variablen sind aus den MIB-Dateien zu entnehmen.

Beispiel:

Management-System		DTS
<i>Put dts4132FTPMode=1</i>	→	Variable wird intern auf 1 gesetzt
<i>Put dts4132NetServicesConfigCmd=1</i>	→	Konfigurationsgruppe wird übernommen
	←	Sendet <i>Notification dts4132ConfigChanged</i> mit der neuen Zeit <i>dts4132NetConfigChangedTime</i>

9.3 DTS Subagent SNMP Notification

Protokoll: SNMPv2c Notification

Damit die *Notifications* ausgesendet werden, muss SNMP eingeschaltet werden. Zusätzlich muss noch mindestens ein Empfängersystem konfiguriert sein.

9.3.1 Startup

[**dts4132Startup**]

Wird ausgesendet, wenn der Subagent für das DTS gestartet wird.

Diese *Notification* wird immer ausgesendet, sobald SNMP aktiviert und eine Empfängeradresse konfiguriert ist.

9.3.2 Shutdown

[**dts4132Shutdown**]

Wird ausgesendet, wenn der Subagent für das DTS gestoppt wird.

Diese *Notification* wird immer ausgesendet, sobald SNMP aktiviert und eine Empfängeradresse konfiguriert ist.

9.3.3 Status changed

[dts4132StatusChanged]

Wird ausgesendet, wenn der Subagent eine Statusänderung der DTS-Anwendungsprozesse detektiert. Folgende Variablen werden auf Änderungen überwacht:

dts4132SysStatus, dts4132NTPTInfoCurrentSource, dts4132SysStratum

Diese *Notification* wird immer ausgesendet, sobald SNMP aktiviert und eine Empfängeradresse konfiguriert ist.

Die ausgesendete *Notification* enthält folgende Daten:

Feld	Typ	Grösse	Beschreibung	Beispiel
dts4132SysStatus	Unsigned Int	4 Bytes	Enthält den internen Systemstatus	66309
dts4132SysOffset	Integer	4 Bytes	Aktueller Zeitoffset des Systems [us]	-1523 → -1.523ms
dts4132SysTimeSource	Byte	1 Byte	Aktuelle Zeitquelle	2
dts4132SysStratum	Byte	1 Byte	Aktueller System Stratum Level	1

9.3.4 Configuration changed

[dts4132ConfigChanged]

Wird ausgesendet, wenn der Subagent eine Konfigurationsänderung der DTS-Anwendungsprozesse detektiert.

Diese *Notification* wird immer ausgesendet, sobald SNMP aktiviert und eine Empfängeradresse konfiguriert ist.

Die ausgesendete *Notification* enthält folgende Daten:

Feld	Typ	Grösse	Gruppe
dts4132SysConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132System
dts4132NetworkIf0ConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132NetworkIf0
dts4132NetworkIf1ConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132NetworkIf1
dts4132NetConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132Network
dts4132NetServicesConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132NetServices
dts4132TSConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132TimeSource
dts4132RedOpConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132TimeRedundantOp
dts4132NTPConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132TimeNTPServer
dts4132OutMainDCFConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132OutMainDCF
dts4132OutLineDCFPulseFREQConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132OutLineDCFPulseFREQ
dts4132OutLineSerialConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132OutLineSerial
dts4132OutLineTZServerConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132OutLineTZServer
dts4132RelayConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132AlarmRelayConfig
dts4132MailConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132AlarmMailConfig
dts4132SnmpConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132SnmpConfig
dts4132SnmpV3ConfigChangedTime	TimeTicks	4 Bytes	dts4132SnmpV3

Die *ConfigChangedTime*-Variablen zeigen die Zeit der letzten Änderung der entsprechenden Konfigurationsgruppe als TimeTicks-Wert in 1/100-Sekunden. Das Management-System kann auf Grund dieser Zeitwerte entscheiden, welche Konfigurationen neu geladen werden müssen.

Die Gruppen und die zugehörigen Parameter werden im Anhang "G Parameter" aufgeführt

9.3.5 Alive Notification

[dts4132Alive]

Wird in einem konfigurierbaren Intervall ausgesendet.

Diese *Notification* wird immer ausgesendet, sobald SNMP und die Alarmtraps aktiviert und eine Empfängeradresse konfiguriert ist.

Die ausgesendete *Notification* enthält folgende Daten:

Feld	Typ	Grösse	Beschreibung	Beispiel
dts4132SysStatus	Unsigned Int	4 Bytes	Enthält den internen Systemstatus	66309
dts4132SysAlarms	Byte Array	8 Bytes	64 Bit Alarmflags 1.Byte Bit 0..7 2.Byte Bit 8..15 :: 8.Byte Bit 56..63	FFF870FF.FFFFFFFF 1.Byte 2.Byte 5.Byte

9.3.6 Alarm Notification

[dts4132Alarm]

Wird bei einer Änderung des Alarmzustandes ausgesendet, das heisst dass beim Setzen und Löschen eines Alarmflags eine *Notification* ausgesendet wird.

Diese *Notification* wird immer ausgesendet, sobald SNMP und die Alarmtraps aktiviert und eine Empfängeradresse konfiguriert ist.

Die ausgesendete *Notification* enthält folgende Daten:

Feld	Typ	Grösse	Beschreibung	Beispiel
dts4132TrapAlMsgErrorNr	Byte	1 Byte	Nr des Alarmbit (0..63)	3
dts4132TrapAlMsgErrorState	Byte	1 Byte	0 = Alarmbit wurde gelöscht 1 = Alarmbit wurde gesetzt	1
dts4132TrapAlMsgErrorTime	Unsigned Int	4 Bytes	PC-Zeit in Sekunden seit 01.01.1970 00:00:00	946684805
dts4132TrapAlMsgErrorText	Text	59 Bytes	Fehlertext	Failure supply 1

10 Beschreibung Schaltfunktionen

10.1 Allgemeine Beschreibung


Das Schaltprogramm setzt sich aus 99 Wochenprogrammen und 64 Kanalprogrammen zusammen.

Die Wochenprogramme beschreiben das Verhalten während einer Woche, unabhängig vom Datum und der Kanalnummer. Ein solches Wochenprogramm kann mehrere Zeilen enthalten, wobei sich jede Zeile aus der Tageszeit, den Wochentagen sowie der auszuführenden Schaltfunktion an diesen Zeitpunkten zusammensetzt.

Die 3 möglichen Schaltfunktionen sind: EIN, AUS, Signal 01 – 99 Sekunden.

Die Kanalprogramme ordnen nun die Wochenprogramme in Abhängigkeit des Datums den Kanälen zu. Ein solches Kanalprogramm kann mehrere Zeilen enthalten, wobei sich jede Zeile aus dem Startdatum und der zu verwendenden Wochenprogrammnummer zusammensetzt.

Auf diese Weise können bis zu 1000 Schaltbefehlszeilen programmiert werden.

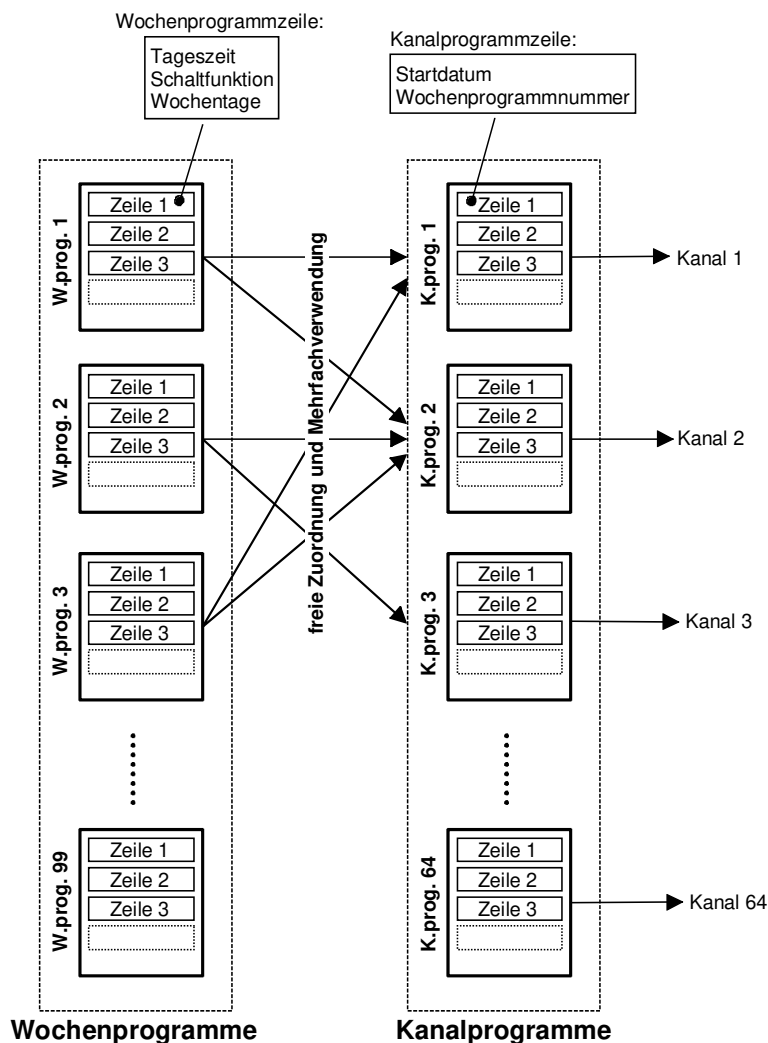


Mit der Software "SwitchEditor" können Schaltprogramme auf dem PC erstellt und über FTP / USB-Stick auf den DTS 4132 geladen werden.

Der Dateinamen der **Programmdatei** hat maximal **8 Zeichen** und die Endung **PRG**, **Prg** oder **prg**.

Zusätzlich kann auch die SwitchEditor Projektdatei (mbs3) auf dem DTS 4132 abgelegt werden.

10.2 Verknüpfung der Signale

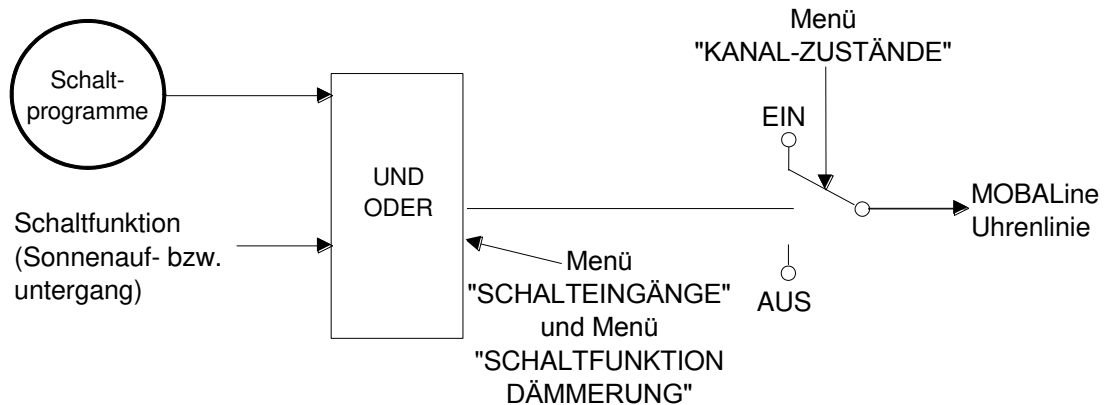

10.3 Aufstartverhalten, Wechsel der Programmdatei

Nach dem Aufstarten des DTS 4132 oder nach dem Wechseln der Programmdatei kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis die Schaltzustände auf den Kanalrelais korrekt sind.



Wichtig: Es können max. 15 Signalbefehle pro Minute verarbeitet werden.

11 Speisungsvarianten

Der DTS 4132.timeserver erlaubt 3 unterschiedliche Speisungsvarianten:

1. Netzspeisung mit 90 – 240 V / 50 - 60 Hz



Wichtig: Im Menü: '2 Konfiguration' → '4 Generell' → '3 Power' muss auf '0=alleine' eingestellt sein.

2. DC Speisung mit 24VDC +20% / -10% an DC in 1 oder DC in 2



Wichtig: Im Menü: '2 Konfiguration' → '4 Generell' → '3 Power' muss auf '0=alleine' eingestellt sein.

3. Redundante Speisung

Dabei gibt es die folgenden Varianten:


	Speisung1:	Speisung2:
Variante 1	Netzspeisung	DC in 2
Variante 2	DC in 1	DC in 2

Die Speisungen werden 1 x pro Minute auf korrekte Funktion geprüft. Im Fehlerfall wird der Alarm 'Ausfall Speisung 1' bzw. 'Ausfall Speisung 2' gesetzt.



Wichtig: Im Menü: '2 Konfiguration' → '4 Generell' → '3 Power' muss auf '1=redundant' eingestellt sein.

Blockschaltbild der Speisung:

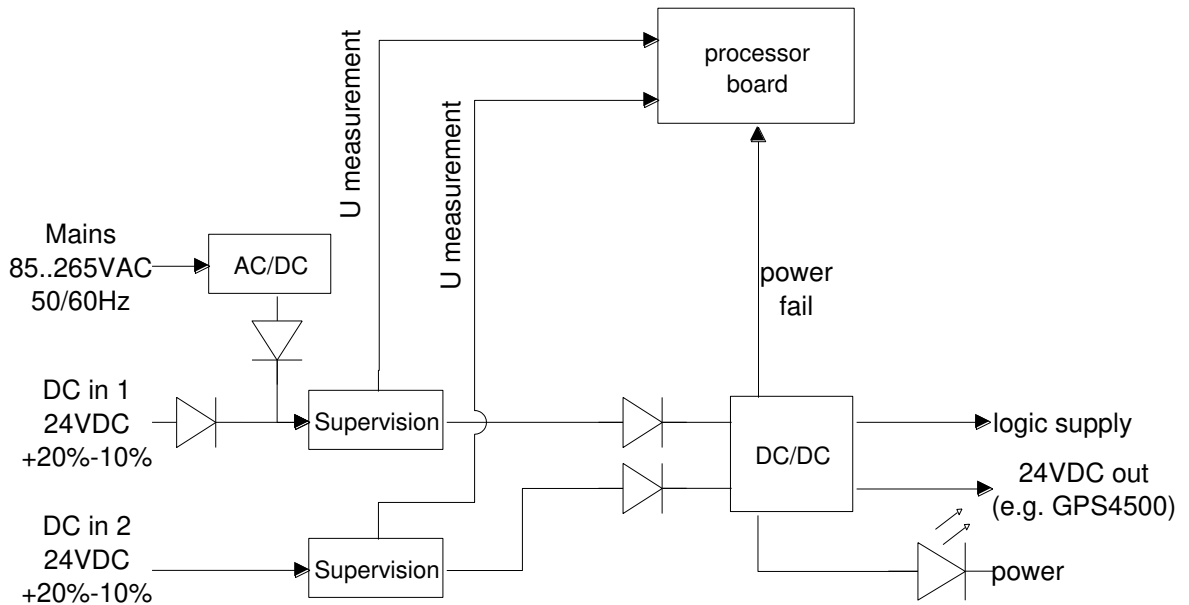

Die Netzspeisung und der DC in 1 Eingang sind intern verbunden, aber gegen Rückspeisung geschützt.

A Anschlussbilder

A.1 Frontanschlüsse



PC - Terminal Anschluss:

Stecker: Sub-D 9p Stecker (männlich)
Interface: RS232
Baudrate: 38400 Bauds
Daten Bits: 8
Parität: nein
Stop Bit: 1
Flusskontrolle: nein

Kabel DTS 4132 – PC: Kabel gekreuzt Buchse-Buchse (Nullmodemkabel)
(DTE-DTE) Max. Länge der Verbindung 3m

Verbindungen zwischen Buchse 1 (SUB-D 9 / 1) und Buchse 2 (SUB-D 9 / 2)

	SUB-D 9 / 1	SUB-D 9 / 2	
Receive Data *	2	3	Transmit Data
Transmit Data *	3	2	Receive Data
Data Terminal Ready	4	1 & 6	Data Set Ready & Carrier Detect
System Ground *	5	5	System Ground
Data Set Ready & Carrier Detect	1 & 6	4	Data Terminal Ready
Request to Send	7	8	Clear to Send
Clear to Send	8	7	Request to Send

* Mindestens benötigte Verbindungen.

LAN 1 - Anschluss:

Stecker: RJ45
Interface: Ethernet, 10/100Mbit halb- oder voll duplex
Nur abgeschirmte Kabel benutzen!

LAN 2 - Anschluss:

Stecker: RJ45
Interface: Ethernet, 10/100Mbit halb- oder voll duplex
Nur abgeschirmte Kabel benutzen!



Wichtig: Wird nur eine LAN Schnittstelle verwendet so muss dies immer LAN 1 sein!


USB - Anschluss:

Stecker: USB-Host



Wichtig: Nur für Operationen mit einem USB-Stick zugelassen!


A.2 Anschlüsse (Rückansicht)

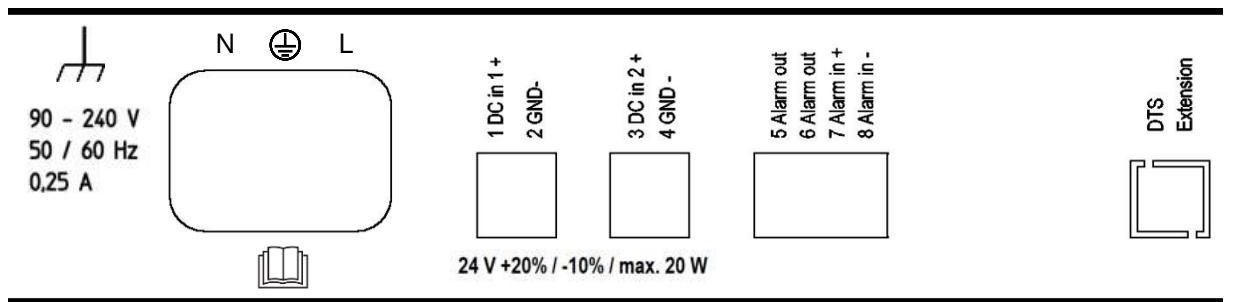

Anschlüsse DTS 4132

Technische Daten sind im Anhang "H Technische Daten" beschrieben.

Klemme	Anschluss	Beschreibung
	Erdungsanschluss	
L	Netzanschluss Phase	Netzeingang mit Kaltgerätestecker. Siehe Anhang H
	Netzanschluss Erde	
N	Netzanschluss Neutral	
1	DC in 1 Speisung +	Eingang für externe DC-Speisung Masse
2	DC in 1 Speisung GND	
3	DC in 2 Speisung +	Eingang für externe DC-Speisung Masse
4	DC in 2 Speisung GND	
5	Alarmrelais	Alarm-Kontakt, öffnet bei Alarm Schaltleistung: 30 W (125 VDC oder 1 A), z.B. 1 A @ 30 VDC oder 60 VA (150 VAC oder 1 A), z.B. 0.5 A @ 120 VAC
6	Alarmrelais	
7	Alarimeingang +	Nominal 24 VDC, max. 100 mA
8	Alarimeingang -	Alarm-Eingang: z.B. für externem Schliesserkontakt zwischen Alarm_in+ und Alarm_in -. Oder Spannungseingang: 18-36VDC, max. 6mA Spannungslevel „hoch“ (24V verfügbar) oder externer Kontakt geschlossen → Funktion konfigurierbar: Alarm oder kein Alarm.
DTS Extension	DTS-Extension	DTS-Extension-Bus

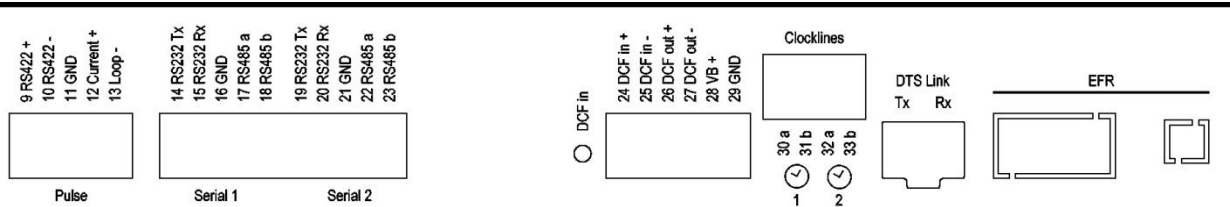

Klemme	Anschluss	Beschreibung
9	RS422 + Pulse 1	RS422-Ausgang Linie 1 für DCF, Pulse und Frequenz-Ausgabe (intern gleiche Signalquelle wie Current-Loop-Ausgang)
10	RS422 – Pulse 1	
11	GND	
12	CL + Pulse 1	Current-Loop Linie 1 für DCF, Pulse und Frequenz-Ausgabe ("Current Loop" passiv, Optokoppler: $U_{max} = 50VDC$, $I_{max} = 10mA$)
13	CL – Pulse 1	
14	RS232 Tx	RS232-Schnittstelle der Linie 1 (Exklusiv zur RS485-Schnittstelle Linie 1; intern dieselbe Schnittstelle)
15	RS232 Rx	
16	GND	
17	RS485 A	RS485-Schnittstelle der Linie 1 (Exklusiv zur RS232-Schnittstelle Linie 1; intern dieselbe Schnittstelle)
18	RS485 B	
19	RS232 Tx	RS232-Schnittstelle der Linie 2 (Exklusiv zur RS485-Schnittstelle Linie 2; intern dieselbe Schnittstelle)
20	RS232 Rx	
21	GND	
22	RS485 A	RS485-Schnittstelle der Linie 2 (Exklusiv zur RS232-Schnittstelle Linie 2; intern dieselbe Schnittstelle)
23	RS485 B	
24	DCF-Eingang +	DCF-Eingang z.B. für den Anschluss eines GPS 4500- oder DCF- Empfängers mit „Current Loop“- Ausgang.
25	DCF-Eingang -	
26	DCF-Ausgang +	DCF-Ausgang, "Current Loop" passiv, $U_{max} = 30VDC$, $I_{on} = 10..15mA$, $I_{off} < 1mA @ 20VDC$
27	DCF-Ausgang -	
28	DC-Ausgang +	DC-Ausgang für GPS 4500 28 VDC, max. 100 mA (oder entspr. DC In Spannung)
29	DC-Ausgang GND	
30	Uhrenlinie 1 a	Ausgang für MOBALine, Pulslinie 1 oder DCF-Aktivlinie 1
31	Uhrenlinie 1 b	
32	Uhrenlinie 2 a	Ausgang für MOBALine, Pulslinie 2 oder DCF-Aktivlinie 2
33	Uhrenlinie 2 b	
	DTS-Link	Optische Verbindung zu einem 2. DTS 4132 Mini GBIC Einschub
	EFR	Nur optional vorhanden, für Spezialanwendungen

A.3 Federklemmen steckbar


Federleiste 100% fehlsteckgeschützt;
WAGO CAGE CLAMP®-Anschluss
Querschnitt von 0,08 mm² bis 1,5 mm² (von AWG 28 bis AWG 14)
Spannung CSA 300 V / Strom CSA 10 A
Bemessungsspannung: EN 250 V
Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV
Nennstrom: 10 A
Abisolierlänge: 7 mm (0,28 in)



Abgezogene Federklemme mit Betätigungswerkzeug:

2 Stk. Betätigungswerkzeuge werden im Beipack mitgeliefert.

A.4 Anschluss GPS 4500, DCF 450 oder GNSS 3000

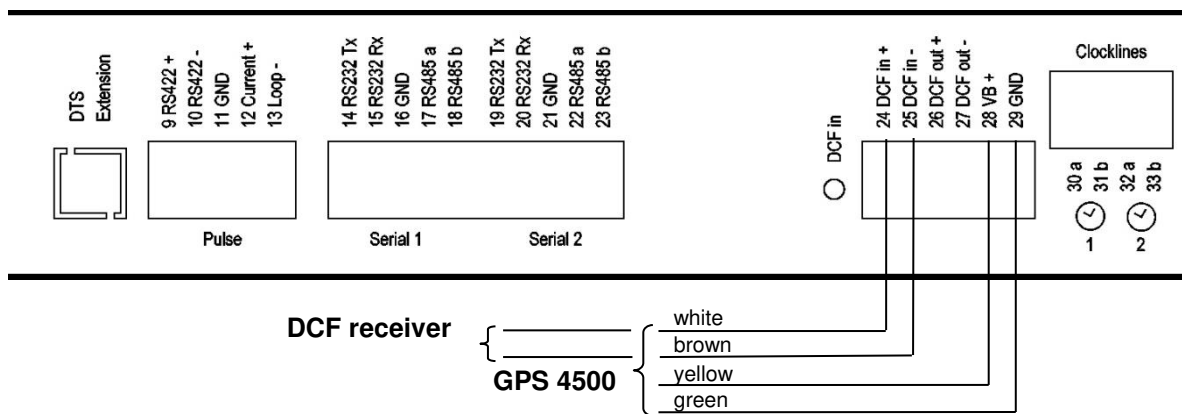

GNSS 3000 gemäss Manual Bx 800813 Kap. 9.2 Anschluss Schemata DCF Current Loop

B Zeitzontabelle

Zeitzoneinträge der Standard-Saisontabelle (Version 10.2).

No.	City / State	UTC Offset	DST	Standard → DST	DST → Standard
00	UTC (GMT), Monrovia	0	No		
01	London, Dublin, Lisbon	0	Yes	Last Sun. Mar. (01:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
02	Brussels, Amsterdam, Berlin, Bern, Copenhagen, Madrid, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Vienna, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Sarajevo, Warsaw, Zagreb	+1	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
03	Athens, Helsinki, Riga, Tallinn, Sofia, Vilnius	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
04	Bucharest	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
05	Pretoria, Harare, Kaliningrad	+2	No		
06	Amman	+2	Yes	Last Thu. Mar. (23:59)	Last Fri. Oct. (01:00)
07	UTC (GMT)	0	No		
08	Istanbul, Kuwait City, Minsk, Moscow, Saint Petersburg, Volgograd	+3	No		
09	Praia, Cape Verde	-1	No		
10	UTC (GMT)	0	No		
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara	+4	No		
12	Kabul	+4.5	No		
13	Adamstown (Pitcairn Is.)	-8	No		
14	Tashkent, Islamabad, Karachi, Yekaterinburg	+5	No		
15	Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Colombo	+5.5	No		
16	Astana, Thimphu, Dhaka, Novosibirsk	+6	No		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk	+7	No		
18	Beijing, Hong Kong, Singapore, Taipei, Irkutsk	+8	No		
19	Tokyo, Seoul, Yakutsk	+9	No		
20	Gambier Island	-9	No		
21	South Australia: Adelaide	+9.5	Yes	1 st Sun. Oct (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
22	Northern Territory: Darwin	+9.5	No		
23	Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok	+10	No		
24	Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmania: Hobart	+10	Yes	1 st Sun. Oct. (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
25	UTC (GMT)	0	No		
26	UTC (GMT)	0	No		
27	Honiara (Solomon Is.), Magadan, Noumea (New Caledonia)	+11	No		
28	Auckland, Wellington	+12	Yes	Last Sun. Sep. (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
29	Majuro (Marshall Is.), Anadyr	+12	No		
30	Azores	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
31	Middle Atlantic	-2	No		
32	Brasília	-3	Yes	3 rd Sun. Oct. (00:00)	3 rd Sun. Feb. (00:00)
33	Buenos Aires	-3	No		
34	Newfoundland	-3.5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
35	Atlantic Time (Canada)	-4	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
36	La Paz	-4	No		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	No		
38	New York, Eastern Time (US & Canada)	-5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)

39	Chicago, Central Time (US & Canada)	-6	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	No		
41	Phoenix, Arizona	-7	No		
42	Denver, Mountain Time	-7	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
44	Anchorage, Alaska (US)	-9	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
45	Honolulu, Hawaii (US)	-10	No		
46	Midway Islands (US)	-11	No		
47	Mexico City, Mexico	-6	Yes	1 st Sun. Apr. (02:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
48	Adak (Aleutian Is.)	-10	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
49	UTC (GMT)	0	No		
50	UTC (GMT)	0	No		
51	UTC (GMT)	0	No		
52	UTC (GMT)	0	No		
53	UTC (GMT)	0	No		
54	Ittoqqortoormiit, Greenland	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
55	Nuuk, Qaanaaq, Greenland	-3	Yes	Last Sat. Mar. (22:00)	Last Sat. Oct. (23:00)
56	Not used				
57	Western Australia: Perth	+8	No		
58	Caracas	-4.5	No		
59	CET standard time	+1	No		
60	Not used				
61	Not used				
62	Baku	+4	Yes	Last Sun. Mar. (04:00)	Last Sun. Oct. (05:00)
63	UTC (GMT)	0	No		
64	UTC (GMT)	0	No		

In Ländern, in denen das Zeitumstellungsdatum jedes Jahr ändert (z. B. Iran, Israel), muss die Zeitzone manuell in den Benutzer-Zeitzonentabelle (Einträge 80 – 99) definiert werden.

Legende:

UTC: Universal Time Coordinate, entspricht GMT
DST: Sommerzeit (Daylight Saving Time)
DST Change: Sommerzeitumstellung
Standard → DST: Zeitschaltung von Standardzeit (Winterzeit) zu Sommerzeit
DST → Standard: Zeitschaltung von Sommerzeit zu Standardzeit (Winterzeit)

Beispiel:

2nd Last Sun. Mar. (02:00): Umschaltung am zweitletzten Sonntag im März um 2:00 Uhr Lokalzeit



Wichtig:

Die Tabelle der einzelnen Zeitzonen wird je nach Bedarf aktualisiert. Die jeweils aktuellen Tabellen sind unter der Adresse: www.mobatime.com → *Customer Area* → *Customer Support* → *Support Resources* → *Software Tools* → *Time Zone Table* zum Herunterladen verfügbar. Falls Ihr Gerät mit einer neueren Version als in diesem Handbuch beschrieben ausgerüstet ist, sollte die aktuelle Tabelle der Zeitzonen überprüft werden.

Modifikationen / Update der Zeitzonentabelle:

Die Zeitzonentabellen sind in den Dateien */etc/mbsn.tbl* (Standardtabelle) und */etc/usersn.tbl* (User-Tabelle) abgelegt.

Die User-Tabelle kann mit MOBA-NMS oder einer anderen Moser-Baer AG Software wie z.B. ETCW verändert werden. Mit MOBA-NMS kann sie aus dem Verzeichnis heruntergeladen werden, ansonsten muss sie gemäss Update Anleitung (Kapitel "7 Updates") auf den DTS 4132 kopiert werden.



Wichtig:

Die Dateinamen *mbsn.tbl* und *usersn.tbl* müssen mit Kleinbuchstaben geschrieben sein.

C Alarmliste

Nummer	Fehlermeldung	Beschreibung / Aktion	Kap.
0	DTS Neustart	DTS 4132 wurde neu gestartet, kein Eingriff erforderlich	
1	Fehler bit1	Nicht verwendet	
2	Speisespannung zu tief	Speisungsausfall (intern gemessen) → Support	
3	Ausfall Speisung 1	Speisung 1 Ausfall (nur wenn Redundante Speisung ein)	
4	Ausfall Speisung 2	Speisung 2 Ausfall (nur wenn Redundante Speisung ein)	
5	Fehler Spannung 5V	Speisungsausfall (intern gemessen) → Support	
6	Fehler Spannung 2.5V	Speisungsausfall (intern gemessen) → Support	
7	Fehler Spannung 1.25V	Speisungsausfall (intern gemessen) → Support	
8	Falsche Zeitzone DCF	Zeitzone DCF Konfiguration überprüfen	6.5.2
9	Falsche Zeitzone TC	Zeitzone TC Konfiguration überprüfen (DCF/Puls)	6.5.3 / 5
10	Fehler bit10	Nicht verwendet	
11	Alarm Eingang	Fehler von externem Gerät	6.5.21
12	Linie 1 Spannung hoch	MOBALine / Impulslinie / DCF-Aktivlinie überprüfen. Alarm verschwindet nur, wenn Fehler behoben ist.	
13	Fehler Zeitzone Linie 1	Zeitzoneneinstellung in (MOBALine / Impulslinie / DCF-Aktiv-Linie) überprüfen	
14	Linie 2 Spannung hoch	MOBALine / Impulslinie / DCF-Aktivlinie überprüfen. Alarm verschwindet nur, wenn Fehler behoben ist.	
15	Fehler Zeitzone Linie 2	Zeitzoneneinstellung in (MOBALine / Impulslinie / DCF-Aktiv-Linie) überprüfen	
16	Ausfall Zeitquelle Str	Stratum zu hoch: Zeitquelle prüfen	6.5.11
17	Ausfall Zeitquelle TO	Keine Information von der Zeitquelle innerhalb der eingestellten Zeit: Zeitquelle prüfen. Als Slave: Link prüfen.	6.5.11
18	Keine gueltige Zeit	20 min nach Aufstarten keine gültige Zeit → Zeitquelle prüfen	
19	NTP Synch.-Ausfall	NTP Quelle überprüfen, Verbindung prüfen	
20	Softwaretrimmung	Quarzfehler oder schlechte Qualität der Quelle	
21	NTP laeuft nicht	NTP Konfiguration überprüfen	
22	NTP Backup aktiv	Primäre Zeitquelle prüfen	
23	Syn only Diff zu gross	Synchronisation und Quelle überprüfen	6.5.12
24	Kein Mailserver	E-Mail-Konfiguration überprüfen, Verbindung prüfen	6.5.19
25	SNMP laeuft nicht	SNMP und Trap-Konfiguration überprüfen	6.5.20
26	Fehler bit26	Nicht verwendet	
27	Fehler bit27	Nicht verwendet	
28	Fehler bit28	Nicht verwendet	
29	Fehler bit29	Nicht verwendet	
30	Kein opt. DTS-Link	Keine Verbindung über den DTS Link (optischer Link) bei redundantem Betrieb. Verbindung überprüfen.	
31	Kein DTS-Link (LAN)	Keine Verbindung über den LAN Link bei redundantem Betrieb. LAN-Verbindung überprüfen.	
32	Wechsel Slave->Master	Wechsel Slave->Master ist erfolgt. Evt. Zeitquelle neuer Slave prüfen.	

33	Offset Quelle (Slave)	Nur im Slave-Mode: Quellen überprüfen Differenz von Slave Zeit zu lokaler Zeitquelle zu gross	6.5.13
34	Ausfall lokale Zeitquelle	Nur im Slave-Mode: Quellen überprüfen	6.5.11
35	Fehler bit35	Nicht verwendet	
36	Fehler bit36	Nicht verwendet	
37	Fehler bit37	Nicht verwendet	
38	Tele.-datei ungueltig	Telegrammdatei überprüfen: Der Dateinamen hat mehr als 8 Zeichen oder der Dateityp ist nicht TEL, Tel oder tel; oder Syntaxfehler in Telegrammdatei.	6.5.4
39	Falsche Zeitzone Serie	Zeitzone serielle Konfiguration überprüfen	6.5.4
40	Fehler bit40	Nicht verwendet	
41	Fehler bit41	Nicht verwendet	
42	Fehler bit42	Nicht verwendet	
43	Fehler bit43	Nicht verwendet	
44	Fehler bit44	Nicht verwendet	
45	Fehler bit45	Nicht verwendet	
46	Fehler bit46	Nicht verwendet	
47	Fehler bit47	Nicht verwendet	
48	Fehler bit48	Nicht verwendet	
49	Fehler bit49	Nicht verwendet	
50	Fehler bit50	Nicht verwendet	
51	Fehler bit51	Nicht verwendet	
52	Fehler bit52	Nicht verwendet	
53	Fehler bit53	Nicht verwendet	
54	Fehler bit54	Nicht verwendet	
55	Fehler bit55	Nicht verwendet	
56	Fehler bit56	Nicht verwendet	
57	Fehler bit57	Nicht verwendet	
58	Fehler bit58	Nicht verwendet	
59	Fehler bit59	Nicht verwendet	
60	Fehler bit60	Nicht verwendet	
61	Fehler bit61	Nicht verwendet	
62	Fehler bit62	Nicht verwendet	
63	Fehler bit63	Nicht verwendet	

D Störungsbehebung

	Fehler	→	→	Lösung / mögliche Ursache
1	DTS übernimmt Zeit nicht	Ändert (ca. alle 3 s) der Zählerwert <i>Sec counter DCF</i> in <i>Status</i> → <i>Quelle</i> → ZEITQUELLEN INFORMATION?	Nein, es sind jedoch noch keine 20 min. seit dem letzten Neustart vergangen.	Nach einem Speisungsunterbruch bzw. Neuinstallation kann es bis zu 20 min. dauern bis der GPS-Empfänger (z.B. GPS 4500) gültige Telegramme aussendet. Zeit abwarten.
2			Nein, seit mehr als 20 Minuten.	<ul style="list-style-type: none"> • DCF Empfangs-LED prüfen (Rückseite) • Polarität der Verkabelung zum GPS prüfen. • Platzierung des GPS-Empfängers überprüfen
3		Fehler-Bit 23 (<i>Syn only Diff zu gross</i>) in <i>Status</i> → <i>Alarmstatus</i> ist gesetzt		<p>Die Zeitabweichung des empfangenen Signals zum DTS ist ausserhalb des maximal erlaubten Wertes, der noch automatisch ohne Fehlermeldung, korrigiert wird.</p> <p>Im Menü <i>Konfiguration</i> → <i>Zeitverwaltung</i> → <i>Konfiguration der Zeithaltung</i> → KONFIGURATION ZEITNACHFÜHRUNG den Parameter <i>Synch. only Offset</i> (4) auf 0 (=deaktiviert) setzen. Die Zeit wird jetzt, unabhängig von der Grösse der Abweichung, nachgeführt. Es wird jedoch empfohlen im Normalbetrieb ein Limit (Default 800ms) zu setzen.</p>
4		<i>Offset zur Quelle</i> in <i>Status</i> → <i>Zeit</i> → ZEITINFORMATION UND STATUS zeigt immer denselben Offset an		<ul style="list-style-type: none"> • Falls Fehler-Bit 23 gesetzt siehe Punkt 3 • Die Abweichung ist so gross dass die Änderungen durch das Nachführen auflösungsbedingt nicht zu sehen sind.
5		Die Konfiguration wurde erst gerade geändert.		Bei Konfigurations-Änderungen, insbesondere wenn die Zeitkonfiguration betroffen ist, kann es mehrere Minuten dauern bis die Änderung korrekt in Erscheinung tritt.
6	Fehler-Bit 16 (<i>Ausfall Zeitquelle Stratum</i>)			Siehe 1
7	Fehler-Bit 17 (<i>Ausfall Zeitquelle TO</i>)			Siehe 1
8	Fehler-Bit 23 (<i>Syn only Diff zu gross</i>) ist gesetzt			Siehe 1
9	DTS 4132 startet immer wieder neu.			Prüfen, ob die Netzwerkeinstellungen stimmen, insbesondere muss ein Hostname konfiguriert und ein Gateway eingestellt sein (wenn kein Gateway vorhanden ist, kann die eigene IP-Adresse verwendet werden).
10	LAN LED (links) blinkt orange.	Keine Verbindung zum Netzwerk.		Netzwerk-Verkabelung prüfen.
11	Menü kann über Telnet nicht erreicht werden oder DTS 4132 ist über Netzwerk nicht oder nicht mehr erreichbar.			<p>Netzwerkeinstellungen im Menü <i>2 Konfiguration</i> → <i>5 Netzwerk</i> prüfen (nur möglich wenn seriell verbunden).</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-Adresse, Netzwerkmaske und Gateway müssen korrekt gesetzt sein. - Schnittstelle sollte auf Auto eingestellt sein. - Ev. mit "Ping" Verbindung prüfen. - Wenn vorher das Menü nicht korrekt verlassen wurde (z.B. LAN Kabel ausgesteckt), kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis das Menü wieder verfügbar ist.

12	Drift (ppm) des Quarzes zu hoch	Die angezeigte Drift im Menü <i>Status</i> → <i>Zeit</i> → ZEITINFORMATION UND STATUS ist grösser als im Datenblatt angegeben.		<ul style="list-style-type: none"> • Die Quarz-Drift wird fortlaufend gemessen und korrigiert. Nach der Erstinbetriebnahme kann es bis zu 24 Stunden dauern (mit GPS-Empfang) bis die optimale Genauigkeit erreicht ist. • Sehr grosse Temperaturänderung (ausserhalb der Spezifikation) • Es wurden Zeitkorrekturen von Hand ausgeführt.
13	Update der System-Software.			<p>Die System-Software lässt sich mittels einer FTP Client Software oder einem USB-Stick durchführen (s. Kapitel 7 Updates). Über Nutzen und Notwendigkeit eines Software-Updates informiert Sie Ihre Service-Stelle. Die benötigte Firmware-Datei kann gegebenenfalls bei dieser bezogen werden.</p>
14	Benötigte Informationen für Kontaktaufnahme mit einer Service-Stelle.			<p>Gerätetyp, Artikel-, Produktions- und Seriennummer: Die Angaben können dem aufgeklebten Typenschild entnommen werden.</p> <p>Folgende Dateien zwingend zur Analyse mitliefern: Alle Dateien (in .zip-Ordern, getrennt nach Gerät) aus den Ordnern <i>/var/log</i> und <i>/etc/</i> und die Datei: <i>/ram/trim.log</i>. Kopieren mittels FTP, z.B. mit Windows Explorer mit <i>ftp://[IP-Adresse]</i>, siehe Kapitel 7.6.</p> <p>Wenn Log-Dateien nicht kopiert werden können, aktuelle Software-Version ablesen: Die Software-Version lässt sich unter dem Menü <i>1 STATUS</i> → <i>9 Software Versionen</i> abfragen.</p> <p>Ort und Datum des Einkaufs und der Inbetriebsetzung des Geräts.</p> <p>Möglichst detaillierte Problembeschreibung: Beschreibung der Störung, mögliche Ursachen, bereits getroffene Massnahmen, Beschreibung des Systemumfelds, usw.</p>

E Serielle Telegramme

E.1 Allgemeines

Eine Schnittstelle kann auf zwei Arten betrieben werden:

- Zeitletgramm automatisch ausgeben
- Kommando empfangen, Zeitletgramm ausgeben

Ausgabemodi

Auto Periodische Aussendung eines Zeitletgramms oder eines Kommandos auf Ende Sekunde, Minute, Stunde oder auf max. 6 programmierte Tageszeiten oder frei definierbare Aussende - Periodizität.

auf Anfrage Telegramm wird auf Anfrage gesendet. Die 'request'-Strings können frei definiert werden. Es sind folgende Anfragen möglich:

- Ausgabe anhalten
- Telegramm sofort ausgeben (einmalig)
- Telegramm auf nächste Sekunde ausgeben (einmalig)
- Ausgabe sekündlich / minütlich / stündlich / täglich oder umschalten auf Auto-Mode.

Telegrammformat

Beliebige Zeichenfolge. Füllzeichen ASCII oder binär.

Variablendarstellung: ASCII dezimal, ASCII hexadezimal oder binär. Verschiedenen Variablen sind Strings in Texttabellen zugeordnet (z.B. Monat: Jan, Feb,...). Syntax für den Telegrammstring analog dem printf Befehl der Programmiersprache C. Siehe Kapitel E.2 Syntax des Telegramm-Konfigurationsfiles.

Telegrammzeit

Bei periodischer Telegrammausgabe enthält das Telegramm immer die Zeitinformation für die 'nächste' Sekunde. Der Telegramminhalt ist gültig beim Aussenden des ersten Zeichens. Das Aussenden kann mittels des Parameters TC geschoben werden (z.B. Standard IF 482 Telegramm ist zu Ende gültig).

Mit der folgenden Tabelle kann die Übertragungszeit eines Zeitletgramms berechnet werden. Entsprechend dem eingestellten Übertragungsformat die Übertragungszeit in ms für ein Zeichen aus der Tabelle herauslesen und mit der Anzahl Telegrammzeichen multiplizieren:

parity	7 data bits				8 data bits				
	none		odd/even		none		odd/even		
	1	2	1	2	1	2	1	2	
stopp byte	ms per transmited byte								
300	bit/s	30.00	33.33	33.33	36.67	33.33	36.67	36.67	40.00
600	bit/s	15.00	16.67	16.67	18.33	16.67	18.33	18.33	20.00
1200	bit/s	7.50	8.33	8.33	9.17	8.33	9.17	9.17	10.00
2400	bit/s	3.75	4.17	4.17	4.58	4.17	4.58	4.58	5.00
4800	bit/s	1.88	2.08	2.08	2.29	2.08	2.29	2.29	2.50
9600	bit/s	0.94	1.04	1.04	1.15	1.04	1.15	1.15	1.25
19200	bit/s	0.47	0.52	0.52	0.57	0.52	0.57	0.57	0.63
38400	bit/s	0.23	0.26	0.26	0.29	0.26	0.29	0.29	0.31

Beispiel:

9600 Bit/s, 8 Datenbits, none, 1 Stopbit, das Telegramm hat 20 Zeichen.

Übertragungszeit für ganzes Telegramm:

20 x 1.04 ms = 20.8 ms

Name der Telegrammdatei

Der Dateinamen hat maximal 8 Zeichen und die Endung TEL, Tel oder tel, z.B. IF482Std.tel.

E.2 Syntax des Telegramm-Konfigurationsfiles

```
!TEL
    ;Telegramm Typ auch !CTC oder !MTS möglich
;-- Start des Files (immer auf erster Zeile) -----

;DEFINITIONEN KONFIGURATIONS-FILE ZU PRECISION MASTER CLOCK
;*****

;Kunde:
;Datum:
;Autor:
;File:
;Schnittstelle:

;-- Ausgabestring -----
; der Ausgabestring hat ein ähnliches Format wie der printf-Befehl
; der Programmiersprache 'C'.
; !TS! - String mit Formatangaben
; !TV! - Variablenliste in Ausgabereihenfolge
; Die verfügbaren Formate und Variablen sind unten ersichtlich:
;
!TS!".....%d....%d..." ;String mit Formatangaben
!TV!var1,var2,...        ;Variabelliste

;-- Kontroll- und Sonderzeichen
; "      ->   String Beginn/Ende
; \"     ->   "
; \xFE   ->   h'FE   (Byte binär)
; \\     ->   \
; \n     ->   new Line <CR> <LF> (h'0D h'0A)
; %%     ->   %
; %...   ->   Formatangabe (siehe unten)

;-- Mögliche Formate:
;%dn ascii-dez wobei n=1/2/3/4 (Anzahl dez. Stellen, empfangen max. 3 Stellen)
; Bsp: Variablenwert d'40   => 40 @ n=2
;                               => 040 @ n=3
;%X  ascii-hex
; Bsp: Variablenwert d'40   => 28
;%c  char (binär)
; Bsp: Variablenwert d'40   => h'28
;%s  string (immer bis ,(Komma) siehe Texttabellen
; Bsp: String      Jan,    => Jan
;%b  hex-Ausgabe eines asciihex-string (immer bis ,(Komma) siehe
; Texttabellen
; Bsp: String      120A,   => h'12 h'0A

;-- Mögliche Variablen:
;
;Name:  Beschreibung:          Bereich:   Format:
;-----|-----|-----|-----
;
;MSE   (Millisekunde)         (0..999)  1W
;HSE   (Hundertstelssekunde)  (0..99)   1B
;ZSE   (Zehntelssekunde)      (0..9)    1B
;SEK   (Sekunde)              (0..59)   1B
;MIN   (Minute)               (0..59)   1B
;STD   (12h oder 24h Format)   (0..12)   oder(0..24) 1B (siehe !PM!)
;
;JAR   (Jahr)                  (0..99)   1W
;                               oder (1990..2089)
```

```

;MTG (Monatstag) (1..31) 1B
;JTG (Jahrestag) (1..366) 1W
;WTG (Wochentag) (0..6) 1W Textttabelle !WT!
;
;(So..Sa)
;DOW (Wochentag) (0..7) 1B !DW!
;KAW (Kalenderwoche) (1..53) 1B (gemäss Din ISO 8601)
;MON (Monat) (1..12) 1W Textttabelle !MO!
;MNT (Monat) (1..12) 1B
;
;AMF (am/pm-Flag) (0/1) 1W Textttabelle !AM!
;TMQ (Synchronisationsqual.) (0..255
; oder A..Z) 1B (siehe !TQ!)
;SAI (Saison) (0..2) 1W Textttabelle !SA!
;
;(Win/Som/UTC)
;AKS (Ankündigung Saison-) (0/1) 1W Textttabelle !AK!
;
;(Zeitumstellung)
;AMF (am/pm-Flag) (0/1) 1W Textttabelle !AM!
;SST (Saison Status) (0..3) 1W Textttabelle !ST!
;
;(Bit 0 = Early warning bit)
;
;(Bit 1 = Summer bit)
;SYA (Synch. alarm) (0/1) 1W Textttabelle !SY!
;
;(0:synch ok, 1: synch alarm -> Alarm Nr.16, 17 oder 19)
;CHS (Checksumme) (0..255) 1B
;XCH (XOR Checksumme) (0..255) 1B
;X1C (XOR Checksumme low nibble in ASCII) (0..9, A..F) 1B
;X2C (XOR Checksumme high nibble in ASCII) (0..9, A..F) 1B
;
; Definitionen:
; CHS = (Summe aller Bytes bis CHS) AND h'FF
; XCH = XOR-Verknüpfung aller Bytes bis CHS

;Bsp. Zeitlegramm mit folgendem Format (36 ASCII Zeichen)
;
;"Datum: tt:mm:yy Zeit: hh:mm:ss,mmm<CR><LF>"
;
;!TS!"Datum: %d2:%s:%d2 Zeit: %d2:%d2:%d2,%d3\n"
;!TV!MTG,MON,JAR,STD,MIN,SEK,MSE
;-----

;-- Sendeoffset Automatische Telegrammausgabe -----
!SO!hh:mm:ss!
;
;Sendeoffset ab Mitternacht 00:00:00 bei periodischer Zeit-
;ausgabe (!CS!a!...).
;
;hh = Stunde ('00..23')
;mm = Minute ('00..59')
;ss = Sekunde ('00..59')
;
;Bsp: Die periodische Zeitausgabe soll jeweils um 06:00:00
; starten:
;
;!SO!06:00:00!
;
;-----

;-- Intervall Automatische Telegrammausgabe -----
!TI!p!hh:mm:ss!
;
;Intervall ab Sendeoffset der periodischen Zeitausgabe.
;
;s = sekundlich
;m = minütlich
;h = stündlich
;d!hh:mm:ss! täglich (max. 6 Einträge)
;p!hh:mm:ss! Konstant
;hh = Stunde ('00..23')
;mm = Minute ('00..59')
;ss = Sekunde ('00..59')
;
;Bsp.1 Telegrammausgabe jede Sekunde
; !TI!s!
;
;Bsp.2 Telegrammausgabe täglich um 13:00:00 Uhr
; !TI!d!13:00:00!
;
;Bsp.3: Der Intervall der periodischen Zeitausgabe soll 5 Sekunden
; betragen:
; !TI!p!00:00:05!
;-----

```

```

;-- Stundenformat -----
!PM!
;Stundenformat 12h mit am/pm-Flag
;ohne diesen Eintrag: 24h-Format
;-----

;-- Synchronisationsmodus -----
!TC!mmm!
;Vortempierung des Telegramms in ms (-90..995). Muss abhängig von Telegrammlänge
;und Datenformat so gewählt, dass das Telegrammende mit dem
;Sekundenbeginn übereinstimmt. Ist TC gesetzt so wird es auch angewendet!
;
;Bsp. Telegrammbeginn 120ms vor Sekundenbeginn:
; !TC!120!
;-----

;-- Format Zeitqualität -----
!TQ!MAXWERT!SCHRITT!
;Fehlt dieser Eintrag, wird der Bytewert von TMQ
;ausgegeben
;MAXWERT entspricht dem Bytewert für A
;MAXWERT-SCHRITT entspricht dem Bytewert für B
;MAXWERT-2*SCHRITT entspricht dem Bytewert für C ...

;Beispiel: A für Werte >=120..101
;           B für Werte =100..81
;           C für Werte = 80..61 ...
;
;           !TQ!120!20!
;-----

;-- Kommando Strings -----
!CS!n!l!"ss..."! oder !CS!n!ll!"ss..."!
;
;n = Nummer des Kommandos ('2...9')
; n=2 Quit (keine Telegrammausgabe)
; n=3 Telegramm sofort ausgeben (einmalig)
; n=4 Telegramm auf nächste Sekunde ausgeben (einmalig)
; n=5 Telegramm sekundlich
; n=6 Telegramm minütlich
; n=7 Telegramm stündlich
; n=8 Telegramm täglich (-> Eintrag: !TI!d!xx..)
; n=9 Ausgabekommando (Request für externe Zeitquelle)
; n=a Telegramm periodisch gemäss !TI!p! und !SO! ausgeben
;
;l od. ll = Kommandolänge in Bytes ('01...20')
; l=0 Kommando nicht aktiv
;
;ss... Kommandostring
; (max. 20 Zeichen - muss mit 'l' bzw 'll' übereinstimmen)
; Wildcards können mit dem Zeichen '?' gesetzt werden.
; Dieses dient als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen.
; Es können auch Zeichen im Format AsciiHex eingegeben
; werden:
; Bsp: \xFE d.h <FE>=(h'FE) wird eingefügt
;      \\ d.h '\' wird eingefügt

;Bsp: Definition eines Kommandos zur sofortigen Telegramm-
;      ausgabe nach einer Anfrage (Kommando n=3) :
;      'time<CR>' (Zeichen ll=05)
;      !CS!3!05!"time?"!
;      !CS!3!5!"time\x0D"!
;-----

;-- Bereich für Checksummenberechnung-----
!CK!aa,bb!
;aa = erster berücksichtigter Charakter (Telegram Startposition: 0)
;bb = letzter berücksichtigter Charakter + 1

;Fehlt !CK! so wird die Checksumme über das ganze Telegramm bis zur
;Checksummenposition gebildet.
;-----

```



```

;=====
;Allgemeines zu den Texttabellen:
; Name der Tabelle: !xx!
; Trennzeichen der Einträge: , (Komma)
; Maximal 16 Zeichen pro Eintrag
; Achtung: , (Komma) nach letztem Eintrag nicht vergessen!
;=====

;-- Texttabelle Wochentage (WTG So..Sa) 7 Einträge -----
!WT!Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,
;-----

;-- Wochentag-Modus 1 Eintrag -----
!DW!0..3
; 0 : 0 = Sonntag, 1 = Montag, ... 6 = Samstag
; 1 : 1 = Sonntag, 2 = Montag, ... 7 = Samstag
; 2 : 6 = Sonntag, 0 = Montag, ... 5 = Samstag
; 3 : 7 = Sonntag, 1 = Montag, ... 6 = Samstag
;-----

;-- Texttabelle Monate (Jan..Dez) 12 Einträge -----
!MO!Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez,
;-----

;-- Texttabelle Saison (Win, Som, UTC) 3 Einträge -----
!SA!Win, Som, UTC,
;-----

;-- Texttabelle Ankündigung Saisonzeitumstellung -----
;-- (keine Ankündigung, Ankündigung) 2 Einträge
!AK!0,1,
;-----

;-- Texttabelle Saison Status -----
;-- (0 = keine Ankündigung, Winter
;-- 1 = Ankündigung, Winter
;-- 2 = keine Ankündigung, Sommer
;-- 3 = Ankündigung, Sommer) 4 Einträge
!ST!A,B,C,D,
;-----

;-- Texttabelle AM/PM Flag 2 Einträge -----
!AM!am, pm,
; 1. Eintrag AM/PM Flag=0 d.h. 00:00..11:59
; 2. Eintrag AM/PM Flag=1 d.h. 12:00..23:59
;-----

;-- Texttabelle Synchronisationsalarm 2 Einträge -----
!SY!ok, alarm,
; 1. Eintrag Synchronisation ok
; 2. Eintrag Synchronisations-Ausfall
;-----

;-- File Ende ---
!EE!

;-- Name des Files (optional) ----
@nnn...
; nnn... Filename, maximal 12 Zeichen und ein abschliessendes
; <CR>. Der Name kann auch weggelassen werden, in diesem
; Fall erscheint im Verzeichnis der CTC 'NONAMEX.TEL'.
;
; WICHTIG:
; 1) Der Namen muss NACH dem File Ende !EE! stehen.
;
; 2) Wird ein File mit dem gleichen Namen, wie ein auf
; der CTC gespeichertes auf die CTC geladen, so wird
; das gespeicherte ÜBERSCHRIEBEN.
;
;
; Bsp: !EE!
; @TELEDEF.TEL
; ;letzte Zeile
;-----

;letzte Zeile (garantiert ein <CR> nach dem Filenamen)

```

F Copyright Notice

Grundsätzlich liegen alle Rechte der Software bei der Moser-Baer AG.

Teilweise wurde bestehende Software (OpenSource) mit eigenen Lizenzen verwendet:

Bezeichnung	Beschreibung	Version	Lizenz	Lizenz-Beschreibung (Datei)
U-Boot	Bootloader	2009.08	GPL Version 2	COPYING
Linux	Betriebssystem	3.2.0-rc3	GPL Version 2	COPYING
Busybox	Systemumgebung	1.19.3	GPL Version 2	LICENSE
NTP	NTP	4.2.8p12	Frei	COPYRIGHT
pure-ftp	FTP Server	1.0.35	Frei, teilweise BSD	COPYING
NetSNMP	SNMP Agent	5.8	BSD	COPYING
OpenSSL	SSL Lib.	1.1.1e	BSD style	LICENSE
OpenSSH	SFTP-Server	5.9p1	BSD	LICENSE
dropbear	SSH Server	2018.76	MIT-style: Frei, teilweise BSD	LICENSE
wide-dhcpv6	DHCPv6 Client	20080615	Frei	COPYRIGHT
flex	Flex Lib.	2.5.35	BSD angepasst	COPYING
zlib	Compress-lib.	1.2.5	frei	README
mailsend	E-Mail-Client	1.15b5	GPL	-

Die kompletten Lizenzbeschreibungen können in der angegebenen Datei im jeweiligen originalen Source Code auf der entsprechenden Projektseite nachgelesen werden.

Lizenztexte GPL, BSD und MIT:

GPL Version 2: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

BSD: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>

MIT <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Der Source Code der unter GPL laufenden OpenSource-Projekte kann bei der Moser-Baer AG (support@mobatime.com) angefragt werden. Der Bearbeitungsaufwand wird verrechnet!

G Parameter


Gruppe	Parameter	Acc	Default	Einheit	SNMP
Network	2 * Netzwerk				dts4132Network (allgemein) dts4132Network1 (LAN 1) dts4132Network2 (LAN 2)
	DHCP on/off	RW	LAN 1: on LAN 2: off		dts4132DHCPMode
	IP-Adresse	RW	LAN 1: dhcp LAN 2: 192.168.1.5		dts4132IPAddr
	Netzwerk Maske	RW	LAN 1: dhcp LAN 2: 255.255.255.0		dts4132IPMask
	Gateway IP	RW	LAN 1: dhcp LAN 2: 192.168.1.1		dts4132IPGateway
	Nameserver IP	RW	LAN 1: dhcp LAN 2:		dts4132IPNameserver
	Autoconf V6	RW	off		dts4132IPv6AutoConf
	DHCPv6	RW	off		dts4132IPv6DHCPMode
	IP-AdresseV6 1	RW	0::0		dts4132IPv6Addr1
	IP-Prefix 1	RW	64		dts4132IPv6Prefix1
	Gateway IPV6 1	RW	0::0		dts4132IPv6Gateway1
	IP-AdresseV6 2	RW	0::0		dts4132IPv6Addr2
	IP-Prefix 2	RW	64		dts4132IPv6Prefix2
	Gateway IPV6 2	RW	0::0		dts4132IPv6Gateway2
	Nameserver IPV6	RW	0::0		dts4132IPv6Nameserver
	Link 10/100Mbit	RW	auto		dts4132EthernetLinkMode
	Geräte-Name / Hostname	RW	DTS4132		dts4132Hostname, dts4132NetInfoHostname
	Domain	RW			dts4132Domain
Network Services					dts4132NetServices
	Telnet	RW	on		dts4132TelnetMode
	SSH	RW	on		dts4132SSHMode
	FTP	RW	on		dts4132FTPMode
General					dts4132System
	Anzeigesprache	RW	engl.		dts4132Language
	Passwort Benutzer <i>dts</i>	RW	dts		dts4132Password
	Zeitzone Bedienung und Alarmmessages	RW	MEZ		dts4132Timezone
	Redundante Speisung	RW	off		dts4132PowerSupply
Linien					dts4132OutputLines
DCF-Out					dts4132OutMainDCF
	Mode	RW	on		dts4132OutMainDCFMode
	Timezone	RW	UTC		dts4132OutMainDCFTimezone
NTP-Nebenuhren					dts4132OutLineTZServer
	Mode	RW	off		dts4132OutLineTZServerMode
	Multicast IP	RW			dts4132OutLineTZServerMCastAddr
	Multicast Port	RW	65534		dts4132OutLineTZServerMCastPort
	Poll Intervall NTP	RW	0 → 1sec	2^x sec	dts4132OutLineTZServerNTPInterval
	Multicast TTL	RW	1		dts4132OutLineTZServerTTL
	Tabellen Intervall	RW	60	sec	dts4132OutLineTZServerTableInterval
	Entry Intervall	RW	1	sec	dts4132OutLineTZServerEntryInterval
	Tabelle Zeitzoneneinträge	RW	-1		dts4132OutLineTZServerTable (TZ entry number)
DCF / Puls -Out					dts4132OutLineDCFPulseFREQ
	Mode (Aus, DCF, Pulse)	RW	0		dts4132OutLineDCFMode
	Timezone	RW	UTC		dts4132OutLineDCFTimezone
	Pulsintervall (sekündlich, minütlich..)	RW	sek		dts4132OutLineDCFPulseType
	Pulsetime	RW	100	ms	dts4132OutLineDCFPulseTime
	Pulseperiode	RW	1	sec	dts4132OutLineDCFPulsePeriod
	Korrektur des Ausgangs	RW	0	ms	dts4132OutLineDCFPulseCorrection
	Frequenz	RW	1000	Hz	dts4132OutLineDCFFrequency
Serial-Out					dts4132OutLineSerial
	Mode (Aus, Ein)	RW	off		dts4132OutLineSerialMode
	Timezone	RW	UTC		dts4132OutLineSerialTimezone

	Telegrammfile	RW	MC482STD.TEL		dts4132OutLineSerialTeleFile
	Schnittstelle:	RW	h'45		dts4132OutLineSerialComParam
	Baudrate	RW	9600		
	Databit	RW	7		
	Stopbit	RW	1		
	Parität	RW	even		
	Com-Mode	RW	out RS232		dts4132OutLineSerialComMode
E-Mail					dts4132AlarmMailConfig
	Mode	RW	Off		dts4132MailMode
	IP-Adr. Mailserver	RW			dts4132MailServerIPAddress
	Port Mailserver	RW	25		dts4132MailServerPort
	Empfängeradresse 1	RW			dts4132MailAddrDestination1
	Empfängeradresse 2	RW			dts4132MailAddrDestination2
	Absenderadresse (“Anmeldung an Mailserver“)	RW			dts4132MailAddrFrom
	Antwortadresse	RW			dts4132MailAddrReply
	Fehlermaske	RW	All set: FF FF FF FF FF FF FF FF		dts4132MailAlarmMask
	Auth. Mode	RW	off		dts4132MailAuthMode
	Benutzername	RW			dts4132MailUser
	Passwort	RW			dts4132MailPassword
SNMP / -Traps					dts4132SnmpConfig
	Trap-Mode	RW	off		dts4132SnmpTrapMode
	Trapcommunity	RW	trapmobatime		dts4132SnmpTrapCommunity
	IP-Adr. Zielrechner 1	RW			dts4132SnmpTrapListenerIPAddress1
	Port Zielrechner 1	RW	162		dts4132SnmpTrapListenerPort1
	Trap Version 1	RW	V2c		dts4132SnmpTrapVersion1
	IP-Adr. Zielrechner 2	RW			dts4132SnmpTrapListenerIPAddress2
	Port Zielrechner 2	RW	162		dts4132SnmpTrapListenerPort2
	Trap Version 2	RW	V2c		dts4132SnmpTrapVersion2
	TRAP Fehlermaske	RW	All set: FF FF FF FF FF FF FF FF		dts4132SnmpTrapAlarmMask
	TO Alivemessage	RW	off	sec	dts4132SnmpTrapAliveMsgInterval
	SNMP-Mode	RW	on		dts4132SnmpMode
	SNMP Fehlermaske	RW	All set: FF FF FF FF FF FF FF FF		dts4132SnmpAlarmMask
	Location	RW			dts4132SnmpLocation
	Contact	RW			dts4132SnmpContact
	rocommunity	RW	romobatime		dts4132SnmpROCommunity
	rwcommunity	RW	rwmobatime		dts4132SnmpRWCommunity
	2*Access config:				
	Password	RW			dts4132SnmpV3UserPasswordx
	UserSecLevel	RW	1+2: auth		dts4132SnmpV3UserLevelx
	UserRead	RW	1+2: all		dts4132SnmpV3UserReadx
	UserWrite	RW	1=dts1 2=dts2		dts4132SnmpV3UserWritex
	View1	RW	1+2: .1.3.6.1.4.1.8072		dts4132SnmpV3Viewx1
	View2	RW	1+2: .1.3.6.1.4.1.2021		dts4132SnmpV3Viewx2
	View3	RW	1+2: .1.3.6.1.4.1.13842.4		dts4132SnmpV3Viewx3
	View4	RW	1+2: .2		dts4132SnmpV3Viewx4
	View5	RW	1+2: .2		dts4132SnmpV3Viewx5
	View6	RW	1+2: .2		dts4132SnmpV3Viewx6
Alarmein- / ausgang:					dts4132RelayAlarmConfig
	Fehlermaske Relais	RW	All set: FF FF FF FF FF FF FF FF		dts4132RelayAlarmMask
	Mode Alarmein-gang	RW			dts4132AlarmInput
NTP / Zeit- empfang					dts4132TimeHandling
Zeitquelle:					dts4132TimeSource
	Zeitquelle	RW	2 (GPS, DCF)		dts4132TSType
	Timezone	RW	0 (UTC)		
	Konfig. Stratum	RW	0	Stratum	dts4132TSStratumMode
	Max. Timeoffset to set SystemTimeOK	RW	50ms	us	dts4132TSMaxOffsetForTimeValid
	TO Time Source für Fehler Ausfall synch (TO)	RW	60	min	dts4132TSTimeout
	Max. Stratum für Fehler Ausfall synch (Stratum)	RW	12	Stratum	dts4132TSStratumErrorLimit
	TO Time Source Stratum	RW	24	h	dts4132TSStratumTimeout

	Offset change to decrement Stratum by 1	RW	50	ms / stratum	dts4132TSOffsetPerStratum
	Source-Korrektur (DCF only)	RW	0	ms	dts4132TSDCFAdjustment
Nachlauf:					
	Nachlaufmode	RW	1 (set)		dts4132TSAdjustmentMode
	Max. Nachlauf tempo	RW	100ppm	ns / sec	dts4132TSMaxAdjustmentSpeed
	Core/Quarz type	RW	0		dts4132TSQuartzType
	Synch only offset	RW	0 (off)	ms	dts4132TSOffsetSynchOnly
	RTC Mode	RW	0 (off)		dts4132TSRTCMode
	Schaltsekunde Mode	RW	0 (off)		dts4132TSLeapSecMode
	Schaltsekunde Datum nächste Korrektur	RW			dts4132TSLeapSecDate
Redundanter Betrieb:					
	Modus redundanter Betrieb	RW	off		dts4132RedOpMode
	Set Manual Master	RW			
	Max. Stratum Master im red. Betrieb	RW	16	Stratum	dts4132RedOpSwitchOverStratum
	Max. Timeoffset Master zu Zeitquelle Slave	RW	100ms	us	dts4132RedOpMaxOffsetSlaveTimeSource
	IP-Adr. 2. Timeserver	RW			dts4132RedOp2ndDTSIPAddress
	Port DTS LAN-Link Kommunikation	RW	14338		dts4132RedOp2ndDTSIPPort
NTP:					
	4 * NTP Quelle				dts4132TimeNTPServer
	Adressen	RW			dts4132NTPSourceTable (1..4)
	Minpoll	RW		2^x sec	dts4132NTPSourceAddr
	Maxpoll	RW		2^x sec	dts4132NTPSourceMinPoll
	Mode	RW	server		dts4132NTPSourceMaxPoll
	Prefer (bevorzugte Zeitquelle)	RW	normal		dts4132NTPSourceMode
	Key	RW	off		dts4132NTPSourcePrefer
	2 * Broadcast:				
	Sende Adresse	RW			dts4132NTPBroadcastAddr
	Intervall	RW	2 → 4s	2^x sec	dts4132NTPBroadcastInterval
	Multicast TTL	RW	1		dts4132NTPBroadcastTTL
	Key	RW	off		dts4132NTPBroadcastKey
	Trusted Keys	RW			dts4132NTPKeyTrusted
	Kontroll Key	RW	0		dts4132NTPKeyControl
	Request Key	RW	0		dts4132NTPKeyRequest
	Autokey Password	RW			dts4132NTPAutokeyPassword
					dts4132NTPKeyGeneratorCmd
					dts4132NTPKeyFileCmd
Manual Time set					
	Time	W			dts4132ManualTimeSetUTC
	Diff	W		ms	dts4132ManualTimeSetDiff
Product Info					
	Prod. Number	R			dts4132ProdInfo
	Article number	R			dts4132ProdInfoProdNo
	HW revision	R			dts4132ProdInfoArticleNo
	HW code	R			dts4132ProdInfoHWRevision
	HW name	R			dts4132ProdInfoHWCode
	Firmware version	R			dts4132ProdInfoHWName
					dts4132ProdInfoFirmwareVer
System Info					
	DTS state	R			dts4132SysStatus
	DTS alarms	R			dts4132SysAlarms
	Alarm relay state	R			
	SNMP alarms (masked)	R			
Trap Info					
	Trap state	R			
	Trap alarm number	R			
	Trap error state	R			
	Trap time	R			
	Trap message	R			
Time Info					
	DTS stratum	R			dts4132SystemTimeInfo
	Last drift	R			dts4132TinfoStratum, dts4132SysStratum
	Last quartz corr	R			dts4132TinfoLastDrift, dts4132SysLastDrift
	Act. Corr. voltage	R			dts4132TinfoLastQCorr
					dts4132VoltageQuartzAdjust

	Current offset sec	R		sec	dts4132DCFTInfoOffsetSec
	Current offset us	R		us	dts4132DCFTInfoOffsetUSec, dts4132SysOffset
	Time of last time info	R			dts4132TInfoLastTime
	Jitter	R			dts4132TInfoSourceJitter
	Source quality	R			dts4132SysTimeReceptionQuality
	Offset of local source	R			
	Sample type	R			
	Source Type	R			dts4132SysTimeSource
	Last DCF time	R			dts4132DCFTInfoLastTime
	Last Link time	R			dts4132DCFTInfoLastLinkTime
	DCF pulse counter	R			dts4132DCFTInfoSecCount
	Link pulse counter	R			dts4132DCFTInfoLinkSecCount
	Red. State	R			dts4132SysMasterMode
	NTP source	R			dts4132NTPTInfoCurrentSource
	NTP offset	R			dts4132NTPTInfoSystemOffset
	NTP Jitter	R			dts4132NTPTInfoSourceJitter
	NTP Stratum	R			dts4132NTPTInfoStratum
	NTP Frequency	R			dts4132NTPTInfoFrequency
Versions					dts4132SystemVersions
	Version DTS application	R			dts4132verApplication
	Version DTS module	R			dts4132verTimeDriver
	Version FPGA module	R			dts4132verFPGADriver
	Version FPGA	R			dts4132verFPGA
	Version NTP	R			dts4132verNTP
	Version kernel	R			dts4132verLinux
	Version busybox (CLI)	R			dts4132verCLIShell
	Version rootfs	R			dts4132verRootFS
	Version language	R			dts4132verLangResource
	Version TZ table	R			dts4132verTimezoneTable
	Version snmp master	R			dts4132verSNMPMasterAgent
	Version snmp common	R			dts4132verSNMPSubAgent
Power Info					dts4132SystemPower
	Voltage 1	R		V	
	Voltage 1	R		mv	dts4132SupplyVoltage1
	Voltage 2	R		V	
	Voltage 2	R		mv	dts4132SupplyVoltage2
	Current 1	R		A	
	Current 1	R		mA	dts4132SupplyCurrent1
	Current 2	R		A	
	Current 2	R		mA	dts4132SupplyCurrent2
2*Network Info					dts4132NetworkInfo
	IP v4	R			dts4132NetInfoxIPAddr
	GW v4	R			dts4132NetInfoxIPGateway
	Subnet v4	R			dts4132NetInfoxIPMask
	DNS v4	R			dts4132NetInfoxIPNameserver
	Hostname	R			
	Domain	R			dts4132NetInfoxDomain
	DHCP	R			dts4132NetInfoxDHCPMode
	Link	R			dts4132NetInfoxEthernetLinkMode
	IP v6 link local	R			dts4132NetInfoxIPv6AddrLocal
	IP1 v6	R			dts4132NetInfoxIPv6Addr1
	IP2 v6	R			dts4132NetInfoxIPv6Addr2
	GW v6	R			dts4132NetInfoxIPv6Gateway
Commands					dts4132SystemMaintenance
	Update cmd.	W			dts4132SysUpdateCmd
	Backup cmd.	W			dts4132SysBackupCmd
	Restore cmd	W			dts4132SysRestoreCmd
	Restore default cmd	W			dts4132SysDefaultCmd
	Restart cmd	W			dts4132SysRestartCmd
	Copy files cmd	W			dts4132SysCopyFiles
	Set all config changed	W			dts4132SysAllChanged

H Technische Daten

Abmessungen	19" Rack, 1HE x 28TE (H x B x T [mm]) = 44 x 483 x 125	
Gewicht	ca. 1.8 kg	
Umgebungstemperatur	0 bis 60°C, 10-90% relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation	
Bedienung	Telnet und SSH sowie MOBA-NMS über LAN. Zusätzlich ist die Bedienung auch mit SNMP möglich.	
Ganggenauigkeit	GPS (DCF Eingang) zu NTP Server:	typisch < +/- 100 µs
	GPS (DCF Eingang) zu DCF-Ausgang:	typisch < +/- 10 µs
	NTP zu interner Zeit:	typisch < +/- 100 µs
	GPS (DCF) Eingang oder NTP-Client zu Uhrenlinie	typisch < +/- 10 ms
	Wichtig:	Der NTP Empfang (DTS 4132 als Client oder als Server zu externen Clients) kann durch die Netzwerkbelastung und Netzwerk-Geräte (Hub, Switch, Router, Firewall...) beeinflusst werden. Erfolgen viele Client-Anfragen zur gleichen Zeit, können die typischen Werte für die Ganggenauigkeit ev. nicht erreicht werden.
Zeiterhaltung (intern)	Mit GPS synchronisiert:	+/-10 µs zu UTC
Holdover (Freilauf):	Nach mind. 12 Stunden Synchronisation von der Zeitquelle	
DTS 4132 → TCXO:	bei 20°C +/- 5°C:	< +/- 10ms / Tag (< 0.1ppm) *
	bei konstanter Temperatur:	< +/- 1ms / Tag (< 0.01ppm) *
Generell:	Bei Speisungsausfall (basierend auf interner RTC): bei 20°C +/- 5°C: < 5 ppm, aber mit Jitter von +/- 15 ms * Die RTC Zeit ist nach einem Speisungsausfall mindestens 5 Tage verfügbar (RTC gestützt durch SuperCap).	
	*gemessen während 24 h	
Redundanter Betrieb	- Master zu Slave (optischer DTS-Link):	typisch < +/- 1 µs
Zeitserver	NTP V4	(V3 kompatibel), (UDP), RFC 1305, RFC 5905 (Port 123) NTP Authentifizierung mit MD5 Key / Autokey
	SNTP	(UDP), RFC 2030 (Port 123)
	TIME	(TCP/UDP), RFC 868 (Port 37)
	DAYTIME	(TCP/UDP), RFC 867 (Port 13)
	Max. Anzahl NTP und SNTP Client Anfragen: > 1500 Anfragen / Sek. (z.B. Bei Anfrage der Clients alle 60 Sek. → > 90'000 Clients)	
NTP Modus	Server, Peer, Broadcast, Multicast	
NTP-Nebenuhren:	1 Linie mit bis zu 15 verschiedenen Zeitzoneneinträgen. Kommunikation mittels Multicast: -RFC 3376: Internet Group Management Protocol, Version 3 -RFC 1112: Host extensions for IP multicasting -RFC 4601: Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM) -RFC 3973: Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM)	
Zeitzone(n) (siehe Anh. B)	Bis 80 vordefinierte, 20 programmierbare Einträge (MOBA-NMS)	
2 Netzwerkschnittstellen	10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3) Übertragungsgeschwindigkeit: Auto-Negotiation / Manuell Anschluss: RJ-45 Nur abgeschirmtes Kabel erlaubt.	
IP Konfiguration	DHCP, Statische IP, IPv4, IPv6	

Netzwerkdienste	NTP	UDP, Port 123	Siehe Zeitserver
	SNTP	UDP, Port 123	Siehe Zeitserver
	TIME	TCP/UDP, Port 37	Siehe Zeitserver
	DAYTIME	TCP/UDP, Port 13	Siehe Zeitserver
	Telnet	TCP, Port 23	Bedienung
	SSH	TCP, Port 22	Bedienung
	SCP	über SSH	Update
	SFTP	über SSH	Update
	FTP	TCP, Port 21	Update
	SNMP	UDP, Port 161	Bedienung
		UDP, Port wählbar (162)	Alarm Notification, siehe SNMP
	SMTP	TCP, Port wählbar (25)	Alarmmail siehe E-Mail
	DHCP	UDP, Port 68	Dyn. Adressvergabe (Client)
	DNS	TCP/UDP, Port 53	Adressauflösung (Client)

SNMP V1, V2c, V3 mit MD5 zur Authentifizierung und DES zur Verschlüsselung (Privacy).

E-Mail Aussenden von Alarmmeldungen über SMTP.
 Authentifizierung beim Mailserver:
 -mit Absenderadresse
 -mit Benutzername/Passwort SMTP-Auth mit LOGIN, PLAIN (RFC 4954) oder CRAM-MD5 (RFC 2195)
 kein "POP before SMTP" möglich

Serielle Schnittstelle (Vorderseite) D-Sub 9 (männlich): (RS232, 38400, 8, n, 1, keine Flusskontrolle)
 Kabellänge max. 3m.

USB-Buchse USB-Host für USB-Stick

Synchronisationseingänge:

DCF Eingang DCF Empfänger oder DCF von GPS, Current Loop Aktiv
 Zeitzone: wählbar
 Nominal 28 VDC, max. 32mA, Ansprechschwelle 8mA

DTS Link Steckplatz für mini GBIC Modul (**G**iga**B**it **I**nterface **C**onverter)
 1000Mbps, 3,3V (mit LC connector)
 z.B. D-Link DEM-311GT, SX 850 nm, 1.25 Gbps/MM/3.3 V
 Die maximale Kabellänge ist abhängig vom Kabeltyp:
 -Multimodefaser mit 50 µm Durchmesser: maximal 550 m
 -Multimodefaser mit 62.5 µm Durchmesser: maximal 275 m
 Grössere Kabellängen können mit dem LX Standard erreicht werden.

Zeitsignal-Ausgänge:

Zeitsignal-Linien NTP V4 für Nebenuhren (Unicast und Multicast)
 1 x DCF Stromschnittstelle passiv
 2 x DCF, programmierbarer Impuls- / Frequenzausgang auf RS 422 und Optokoppler (Current-Loop passiv)
 2 x Mittels Skript-Dateien konfigurierbare Zeitlegramme auf RS 232, RS 422 (nur senden) und RS 485
 2 x MOBALine- / Impuls- / DCF-Aktiv (wählbar)

DCF-Ausgang (1x) DCF Zeitcode, Zeitzone wählbar
 Max. Zeitabweichung mit GPS Quelle: +/- 10 µs, Jitter < 10 µs
 DCF Zeitcode Passive Stromschnittstelle:
 U_{max} = 30 VDC, I_{on} = 10..15 mA, I_{off} < 0.1 mA @20VDC

DCF- / Puls- / Frequenz-Ausgänge (2x) 2 Linien für technische Pulse:
 Zeitzone wählbar, Korrektur des Ausgangssignals möglich (DCF und Puls)

Max. Zeitabweichung mit GPS Quelle: +/- 10 μ s, Jitter < 10 μ s
Rise time typisch: 100 ns

Mode:

- DCF Zeitcode
- Pulse: sek., min., std., oder benutzerdefiniert
- Frequenz: 1Hz.. 5MHz (über 2MHz kein Rechtecksignal mehr möglich)

2 unterschiedliche elektrische Ausgänge mit dem gleichen Signal:

- Passiver Current Loop Ausgang, Optokoppler: $I_{max.}=10$ mA / $U_{max.}=50$ VDC
- RS422 Ausgang

Serielle Schnittstelle (2x) (Rückseite)	2 Linien für Telegrammausgabe RS232, RS 422 oder RS485 Max. Abweichung zur internen Zeit: +/- 10 ms, Jitter < 10 ms 300-38400Bauds, 7 oder 8 Datenbits, Parität: keine, gerade, ungerade Stoppbit: 1 oder 2, keine Flusskontrolle) Die Beschreibung der Telegrammfunktion befindet sich im Anhang E.
MOBALine Ausgang (2x)	Alternativ zu Impuls-Uhrenlinie oder DCF-Aktivlinie Max. Strom: bis 700 mA/eff (Summe beider Linien) Spannung: ohne Last \approx 17 VAC, typisch 15 VAC Betriebsmodi: kontinuierlich (10s Schritte), Minute, 1/2-Minute Max. Abweichung zur internen Zeit: +/- 10 ms MOBALine mit Schaltprogrammen, Schaltfunktion für Uhrenbeleuchtung und Weltzeit Bei DC Speisung mindestens 28VDC benötigt.
Impulslinie Ausgang (2x)	Alternativ zu MOBALine Uhrenlinie oder DCF-Aktivlinie Max. Strom: bis 1000 mA Impulsstrom (Summe beider Linien) Spannung: 24 VDC (speisungsabhängig) Betriebsmodi: 1 Minute, 1/2-Min., 1/5-Min., 1/8-Min., 1 Sekunde Impulslänge: 200-30000ms, Auflösung ca. 50ms Pausenlänge (Nachlauf): 200-30000ms, Auflösung ca. 50ms Nachlaufmodus: 12 Std, 24 Std, 1 Woche Max. Abweichung zur internen Zeit: +/- 1 ms Bei DC Speisung mindestens 23,5 VDC benötigt
DCF-Aktivlinie (2x)	Alternativ zu MOBALine Uhrenlinie oder Impuls-Uhrenlinie Max. Strom: bis zu 1000 mA Impulsstrom (Summe beider Linien) Spannung: 24 VDC (polarisiert) (abhängig von Stromversorgung) Linienmodi: Siehe Diagramm in Kapitel 6.5.8. Max. Abweichung zur internen Zeit (Pulsstart): +/- 1 ms Bei DC Speisung mindestens 23.5 VDC benötigt
Alarmkontakt	Öffnender Relaiskontakt (Alarm aktiv \rightarrow Kontakt offen). Schaltleistung: 30 W (125 VDC oder 1 A), z.B. 1 A @ 30 VDC oder 60 VA (150 VAC oder 1 A), z.B. 0.5 A @ 120 VAC
Alarmierung / Fehlermeldung	Alarmkontakt siehe Alarmkontakt E-Mail siehe E-Mail SNMP-Notification siehe SNMP-Trap Display siehe Display Alarm-LED -
Alarmeinangang	18-36 VDC, max. 6mA, für externen Schliesserkontakt Funktion konfigurierbar
Display	2 Zeilen a 16 Zeichen zur Anzeige von Statusinformationen.
DC-Speisespannung	24 VDC +20% / -10% / max. 40 W (28 V erforderlich für MOBALine)
Netzspeisung	90 – 240 V / 50 - 60 Hz / 0.25 A
Speisungsausgang	Nominal 24 VDC, max. 100 mA (bzw. entsprechend der Speisung)

I Index

2

2 LAN Mode 42, 75

A

Alarm 52
Alarm Konfiguration 47
Alarmeingang 52, 105
Alarmliste 89
Alarmmaske 48
Alarmrelais 48, 105
Alarmstatus 14
Anschlüsse – Alarmrelais 84
Anschlüsse – Frontseite 83
Anschlüsse – PC 83
Anschlüsse – Rückansicht 84
Anschlüsse – Speisung 84
Anschlusstabelle (zum Ausfüllen) 108
Anzeige 14
Aufstarten 15, 81
Authentifizierung 50, 72
Autoconf – Ipv6 56
Autokey 73

B

Baudrate 27
Baudrate – PC Anschluss 83
Bedienung (Menü) 16
Bedienung (SNMP) 77
Bootzeit 15
Broadcast NTP 45

C

Community (SNMP) 76
Connections – DCF & GPS 86
Control Key 46
Copyright 98
CRAM-MD5 50

D

Dämmerung 37, 38
Datenbit 27
DAYTIME 104
DCF – connection 86
DCF / Puls / Frequenz - Ausgang 26
DCF Aktiv 34, 35
DCF Eingang 85
DCF-Ausgang 25, 26, 85
DCF-Ausgang – Techn. Daten 104
DC-Speisung 82, 84, 105
Default Werte 15, 99
DES – Data Encryption Standard 72
DHCP 55
DHCPv6 56
Display 14
DST 88
DTS (Distributed Time System) 11
DTS Link 42, 74, 85, 104

E

Echtzeituhr 69
E-Mail 49, 104
Erstkonfiguration 15

F

Federklemmen 86
Firmware 14
Frequenz-Ausgang 26
Frontanschlüsse 83
FTP 56, 66, 104

G

Ganggenauigkeit 103
GBIC 85, 104
GBIC Modul 74
GNSS 3000 86
GPS 4500 86
Grundeinstellung 15, 99

I

Impulslinie 33
IPv4 Konfiguration 55
IPv6 FTP Verbindung 66
IPv6 Konfiguration 56

K

Kabel – PC Anschluss 83
Kanalprogramm 80
Kanalrelais 36
Kanalrelais nach dem Aufstarten 81
Key 72
Klemmen 86
Konfiguration 24
Konfiguration – Backup 62
Konfiguration – Restore 62
Konfiguration sichern 67

L

LED-Beschreibung Frontseite 13
LED-Beschreibung Rückseite 13
Linien 25
Linux 17
Login (Menü) 16

M

Manuell Zeit setzen 47, 70
MD5 72
Menü Login 16
Menüaufbau 18
MIB-Files 76
mini GBIC 74, 85, 104
MOBALine 31
MOBA-NMS 11, 16, 63, 67, 68, 88, 103
Multicast 29, 103
Multicast Adresse 43
Multicast NTP 45

N

Netzspeisung	82, 84, 105
Netzwerk-Dienste	56, 103, 104
Netzwerkkonfiguration	54
Neustart	15, 62
Notification	77
NTP	104
NTP als Backup-Zeitquelle	43, 71
NTP Autokey	73
NTP symmetric key	72
ntp.keys	46
NTP-Authentifizierung	46, 72
NTP-Broadcast	45
NTP-Modus	103
NTP-Multicast	45
NTP-Nebenuhren	29, 103
ntpq	22
NTP-Server	43
NTP-Version	71
NTP-Zeitquelle	23, 44

P

Parameter	99
Parität	27
Passwort	7, 16
Passwort Konfiguration	53
Problemlösung	91
Programmdatei	36, 80
Puls-Ausgang	26

R

Redundante NTP Multicast Zeitserver	29
Redundanter Betrieb	42, 74
Request Key	46
RTC	69, 103
RTC-Mode	41

S

Saisontabelle	87
Schaltfunktion	36, 80
Schaltprogramm	36
Schaltprogramm – Signal	80
Schaltsekunde	72
Schaltsekunde – Mode	47
Schnittstelle	93
SCP	67, 104
Script File Definition	94
Serielle Schnittstelle – Techn. Daten	104
Serielle Telegramme	27, 93
Serielle Verbindung	17
SFTP	11, 66, 104
Sicherheit - Netzwerk	7
SMTP	104
SNMP	11, 76, 104
SNMP – Alarm Notification	79
SNMP – Alive Notification	79
SNMP – Bedienung	77
SNMP access configuration	60
SNMP Konfiguration	51, 57
SNMP Notification	77
SNMP Traps	51, 77
SNMP user configuration	59

SNTP	104
Software Update	63, 64
Softwareversion	14
Sonnenaufgangszeit berechnet	37
Sonnenuntergangszeit berechnet	37
Speisung	82
Speisung einstellen	53
Sprache einstellen	53
SSH	56, 104
Status-Menü	21
Stopbit	27
Störungsbehebung	91
Stratum	22, 70
Support	92
SwitchEditor	80

T

Telegramm – Definition	94
Telegrammdatei	27, 62, 68, 93
Telegrammdateien kopieren	62
Telnet	17, 56, 104
Terminal	16
TIME	104
Trap	51, 77
Trusted Key	46
ttl (time to live)	45

U

Übertragungszeit	93
Update	92
Update – Software	63, 64
Update – Zeitzonentabelle	88
USB	62, 64, 65, 68
USB Stick	14, 15
UTC	69, 88

V

Version	14
---------	----

W

Wartung	62
Weltzeit	29, 32
Weltzeitfunktion	32
Werkseinstellung	15, 99
Werkseinstellungen	62
Wochenprogramm	80

Z

Zeithaltung	41, 70
Zeitquelle	23
Zeitquelle – Konfiguration	40
Zeitquelle – Zeitübernahme	70
Zeitserver	71, 103
Zeitstatus	22
Zeitübernahme	70
Zeitverwaltung	39, 69, 70
Zeitzone	69, 87
Zeitzone für angezeigte Zeit	53
Zeitzone-Auswahl	61
Zeitzonenserver	29
Zeitzonentabelle	87

Headquarters/Production

MOSER-BAER AG | Spitalstrasse 7 | CH-3454 Sumiswald
Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

Sales Worldwide

MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION
19 ch. du Champ-des-Filles | CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 96 11 | Fax +41 22 884 96 90
export@mobatime.com | www.mobatime.com

Sales Switzerland

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

Sales Germany/Austria

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 8535 0 | Fax +49 7720 8535 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de
